

# **M1 - MELLÉKLET**

## **GYÁRTÓ ESZKÖZÖK KORLÁTAI**



### Tartalomjegyzék:

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Lemezvágógép.....                                                                     | 1     |
| 2. Sarokcsiszoló.....                                                                    | 1     |
| 3. Lemezhajlító gép.....                                                                 | 1     |
| 4. Csavarozó gép.....                                                                    | 1     |
| 5. Ellenállás ponthegeztő berendezés.....                                                | 2     |
| 5.1. Optimális hegesztési paraméterek definiálása.....                                   | 3     |
| 5.1.1. Elektróda összeszorító erő mérése [ $F_{el}$ ].....                               | 4     |
| 5.1.2. Hegesztési főidő beállítása [ $t_{el}$ ].....                                     | 5     |
| 5.1.3. Optimális hegesztési áramerősség beállítása [ $I$ ].....                          | 5-7   |
| 5.1.3.1. Az 1,0 mm vastag lemezek nyíró-szakító vizsgálata eredményeinek értékelése..... | 8-9   |
| 5.1.3.2. Az 1,2 mm vastag lemezek nyíró-szakító vizsgálata eredményeinek értékelése..... | 10-11 |
| 5.1.3.3. Az 1,5 mm vastag lemezek nyíró-szakító vizsgálata eredményeinek értékelése..... | 12-13 |
| 6. Hegesztő gépasztal.....                                                               | 14-15 |

### Tervek:

V1 – VÁZLATRAJZ: ARO M302-A típusú ellenállás-ponthegeztő berendezés hegesztő ablakának műszaki paraméterei

E1 – GYÁRTÁSI TERV: Ponthegeztő elektróda gyártási terve egy ARO M302-A típusú ellenállás ponthegeztő berendezéshez

### Jegyzőkönyvek:

HJK-B10-I7-01

HJK-B12-I7-01

HJK-B15-I9-01

A tűzihorganyzott vékonylemezekből ellenállás-ponthegesztés technológiával kialakított szelementartó bakok elkészítéséhez és szereléséhez az **M1-1. táblázatban** felsorolt szerszámokra és szerszámgépekre van szükség.

| S.sz. | Megnevezés                         | Típus            | Leírás                      | Technológiai korlát |
|-------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1     | Lemezvágo gép                      | OL-3-1250        | 1500 mm hosszú vágóél       | ✓                   |
| 2     | Sarokcsiszoló                      | MAKITA 9565HZ1   | 115 mm vágótárcsás          | ✓                   |
| 3     | Lemzhajlítógép                     |                  |                             | ✓                   |
| 4     | Ellenállás ponthegesztő berendezés | ARO M302-A       |                             | ✓                   |
| 5     | Hegesztő pad                       | -                | -                           | ✓                   |
| 6     | Fúró és csavarozó gép              | BOSCH PSR 14.4 V | 75 mm szabad tokmány átmérő | ✓                   |
| 7     | Pontozó                            | -                | -                           | -                   |
| 8     | Kalapács                           | -                | -                           | -                   |

**M1-1. táblázat** A szelemenbakok elkészítéséhez szükséges eszközök összefoglalása

### 1. Lemezvágo gép


- o az alkalmazott lemezvastagságok esetében (1,0; 1,2; 1,5 mm) 30 mm-nél keskenyebb lemezek vágását nem lehet [mm] pontossággal végre hajtani
- o a vágóél hossza: 1500 mm

### 2. Sarokcsiszoló


- o legvékonyabb tárcsa: 115 x 1,0 mm (külső átmérő \* korong vastagság). Forgácsolási szélesség: 1,5 mm

### 3. Lemzhajlító gép

A berendezés hajlítóélének geometriai paramétereit a **3.1 és 3.2 ábrák** illusztrálják.

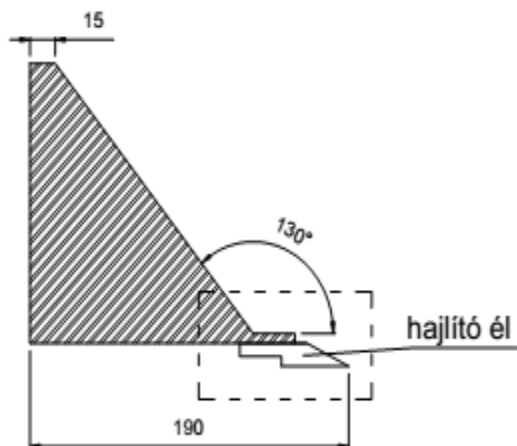


**3.1 ábra** Lemzhajlító gép sematikus ábrája

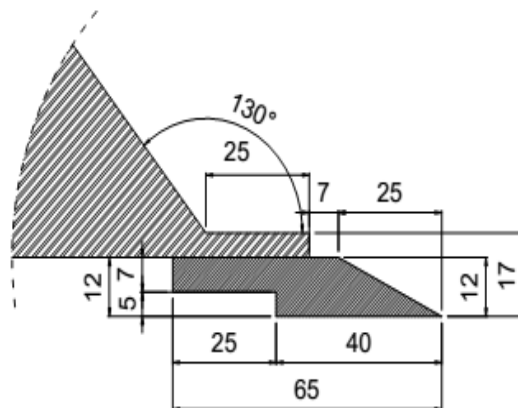

**3.2 ábra** Hajlítóél méretei

### 4. Csavarbehajtó

A Z-szelement önfúró csavarokkal rögzítettük a bak gerinclemezeire. Az **MSZ EN 1993-1-3 Acélszerkezetek tervezése: Hidegen alakított vékonyfalú profilok és lemezek** által javasolt minimális csavartávolságok betartása mellett ügyelni kellett arra, hogy a szelemen a bak gerincére szerelhető legyen. A minimális csavartávolságok a 4,2 mm névleges átmérőjű LD6T önfúró csavar esetében **12,6 mm**-re adódtak ( $e_{1,min} = 3 \cdot d$ ).

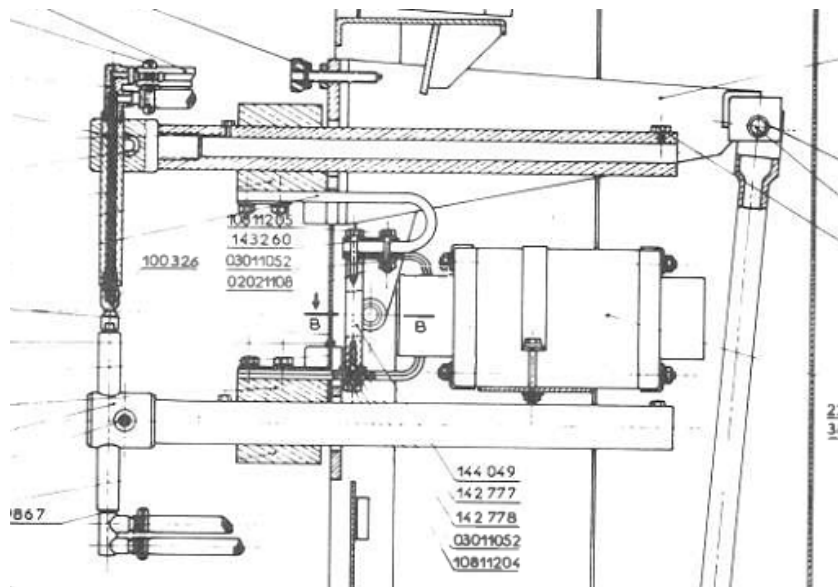

|           |                                       |                     |       |          |          |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------|----------|----------|
| <b>s</b>  | Lemezvastagság                        | -                   | 1 mm  | 1,2 mm   | 1,5 mm   |
| <b>d</b>  | Pontvarrat átmérője                   | $5 \cdot (s)^{0,5}$ | 5 mm  | 5,47 mm  | 6,12 mm  |
| <b>e1</b> | Ponttávolság terheléssel párhuzamosan | 3d                  | 15 mm | 16,43 mm | 18,37 mm |
| <b>e2</b> | Ponttávolság terhelésre merőlegesen   | 3d                  | 15 mm | 16,43 mm | 18,37 mm |
| <b>e3</b> | Szállótávolság                        | 2d                  | 10 mm | 10,95 mm | 12,25 mm |

### 5.1. Optimális hegesztési paraméterek definiálása

2012. őszén kutatómunkát végeztem, melynek keretében vizsgáltam a tűzihorganyzott vékony-lemezek ellenállás ponthegeztett kapcsolatait. A munkám során meghatároztam azokat a hegesztési főparamétereket, mellyel intakt felületű hegesztett varrat hozható létre úgy, hogy nyíró-szakító vizsgálat során a tönkremenetel a pontvarrat kigombolódással következik be. Azon hegesztési paraméterkombinációt, melynél kellően magas nyíró-szakító teherbírás mellett a pontvarrat felületén a tűzihorganyréteg intakt marad, továbbá nyíró-szakító kísérletet végezve a tönkremenetel a varrat kigombolódásával megy végbe, **optimális hegesztési paraméterkombinációnak**, a paramétereket **optimális hegesztési paramétereknek** nevezem.

Az optimális hegesztési paramétereket a **M1-3. táblázatban** foglaltam össze. **I** = hegesztési áramerősség, **t** = áramfolyás ideje, **F<sub>el</sub>** = elektróda összeszorító erő.

| Lemez vtg. | I     | t     | F <sub>el</sub> |
|------------|-------|-------|-----------------|
| [mm]       | [kA]  | [per] | [bar]           |
| 1,00       | 10,5* | 14*   | 2*              |
| 1,20       |       |       |                 |
| 1,50       | 12*   | 14*   | 2*              |

**M1-3. táblázat** Hegesztési fő paraméterek

\*2012.-ben végzett mérés alapján [3] 3. alfejezet (20. o)



**5.1 kép** ARO M302-A típusú ellenállás hegesztő berendezés

Ezen hegesztési paraméterek beállításához megtanultuk az EL laboratóriumban álló ARO M302-A típusú hegesztő berendezés kezelését. A gép közel 40 éves, kezelési útmutatót nem találtunk hozzá. A gép fotóját az **5.1 képen** láthatjuk. A berendezés egy mechanikus hegesztőgép. Az összeszorító erőt egy mechanikus kar segítségével fejtjük ki.

A gép a hegesztési áramerősség (**I**) beállítására 9 beállítási lehetőséget kínál fel. A beállításokhoz tartozó áramerősségeket nem lehetett tudni a kezelési kézikönyv hiányában, ezért az optimális hegesztési paraméterek beállításához megvizsgáltuk a hegesztő berendezés teljesítményét.


### 5.1.1. Elektroda összeszorító erő mérése [ $F_e$ ]

Az összeszorító erőt az alsó elektródacsúcs felületére vonatkoztatjuk, mely 1,0 mm vastag lemezek esetében 5,0 mm volt ( $d = 5 \cdot \sqrt{s}$ , ahol  $s$  = hegesztendő lemezek közül a vékonyabbik lemez vastagsága [1]). Ilyen felületű elektródák nem álltak rendelkezésre. Ezért elkészítettük a hegesztő elektroda gyártási tervét (E1), melyet az **M1-melléklet** végén csatoltunk. Az elektródákat az **5.2 képen** láthatjuk.


Az összeszorító erőt 2,0 kN-ban határoztuk meg. Az összeszorító erő mérést egy erőmérő cella segítségével végeztük, a mérési összeállítást az **5.3 képen** láthatjuk. A kísérlettervezésnél ügyelni kellett arra, hogy a mérő cella felső síkja a tervezett alsó elektródasíkkal essen egybe. Mivel az alsó elektróda befogó leeresztésére nem volt lehetőség, ezért szükség volt egy távtartó elem elkészítésére is. A mérési összeállítás vázlatrajzát az **5.2 ábra** illusztrálja.



5.2 kép Új, egyedileg gyártott réz elektródák

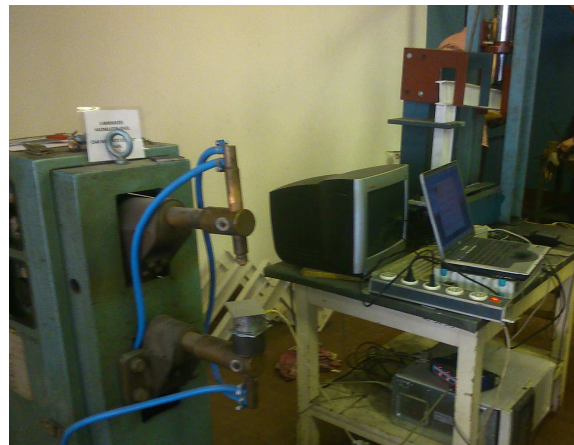

5.3 kép Elektroda összeszorító erő mérése - mérési összeállítás

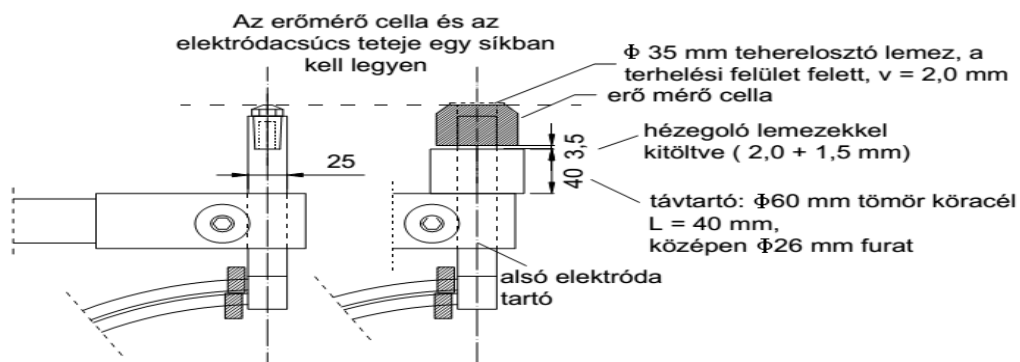

5.2 ábra A mérési összeállítás vázlatrajza

A **5.1 képen** látható erőkar szárán egy rugós állítócsavar segítségével lehetett az összeszorító erő értékét szabályozni. A csavart a 2,0 kN-os erőhöz állítottuk és megjelöltük a pontos helyét a menetes száron.

### 5.1.2. Hegesztési főidő beállítása [ $t_{el}$ ]



5.4 kép Az áramfolyás idejének beállítására szolgáló gomb

A hegesztési főidőt a gépen egy beállító gombbal lehetett szabályozni. A beállító gombot az 5.4 képen láthatjuk.

A gépen a hegesztési főidőt másodpercben lehet beállítani, a frekvencia 50 Hz volt, így 14 periódus a gépen megfelel:

$$14 / 50 = 0,28 \text{ sec-nak.}$$

### 5.1.3. Optimális hegesztési áramerősség beállítása [I]




5.5 kép Lehetséges áramerősség beállítások (I1-I9)

A hegesztési áramerősség közvetlen mérése, mivel nem állt rendelkezésünkre 10-15 kA mérésére alkalmas mérőműszer, nem volt lehetőségünk. A hegesztési főidőt, illetve az elektróda erőt fixen tartva egy pontvarratos próbatesteket hegesztettünk, melyeket nyíró-szakító vizsgálatnak vetettünk alá. A kapcsolatok teherbírását korábbi mérési eredményeinkkel összehasonlítottuk ([2]), miközben vizsgáltuk a lehetséges árambeállítások mellett készített pontvarratok felületét. A hegesztőgépen lehetséges áramerősség beállításokat az 5.5 képen láthatjuk.

Az eredmények értékelése után ajánlást tettünk az optimális hegesztési áramerősség-beállításra 1,00; 1,20 és 1,50 mm vastag tűzihorganyzott lemezek ellenállás-ponthegesztése esetén.

A próbatesteket azonos lemezvastagságú lemezekből alakítottuk ki. Ezeket **alkotó lemezeknek** nevezzük a továbbiakban. A lemezek vastagsága 1,0, 1,2 ill. 1,5 mm volt. A próbatesteket az **MSZ EN ISO 14270:2002** szabvány ajánlásainak megfelelően alakítottuk ki. Az alkalmazott próbatest kialakítását az 5.3 ábra illusztrálja. A felvett méreteket a szállított lemez méretek indokolták. (A próbatest ellenőrzését korábbi kutatási munkánk során végeztük el (ld. [2] 2. melléklet).)

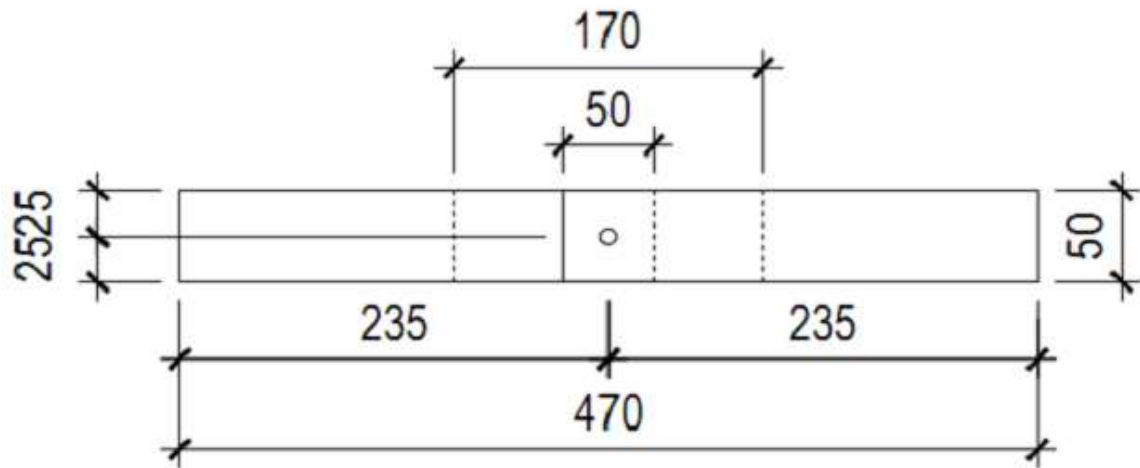


**5.3 ábra** Szabványos egy pontvarratos próbatest (MSZ EN ISO 14270:2002)

Lemezvastagságonként 9-9 próbatestet készítettünk. A nyíró-szakító vizsgálatot egy ZWICK Z ROLL 400-as típusú szakító berendezéssel végeztük. A szakítógépet a **5.6 és 5.7 kép** illusztrálja.



**5.6 kép** ZWICK Z400 szakító gép

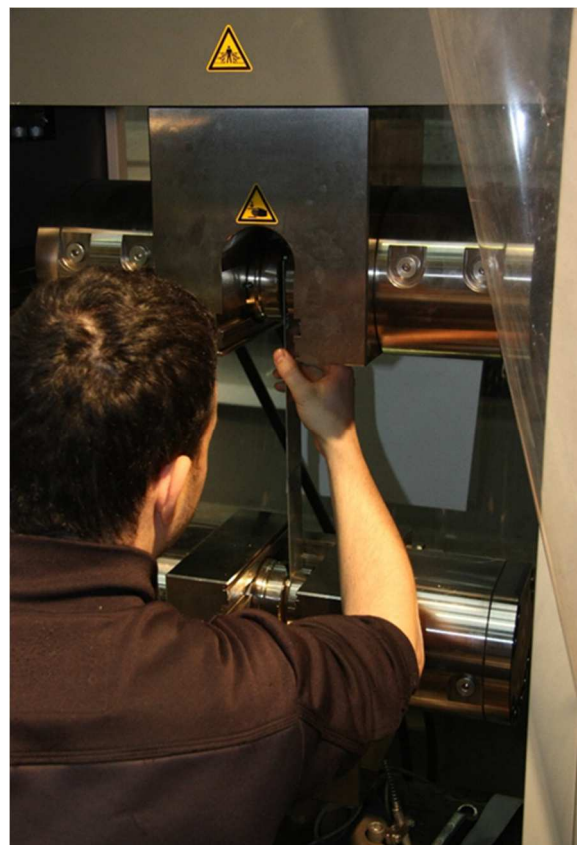


**5.17 kép** Próbatest befogása egy ZWICK ROLL Z400 szakítógépbe

Elmozdulás vezérelt terhelést alkalmaztunk; a terhelés sebessége 3 mm/perc volt. A nyúlás mérést a gép beépített pofaelmozdulást mérő műszerével mértük, így az elmozdulások valójában

a befogási hossz (180 mm) mért, nem valódi elmozdulások, melyek tartalmazzák az alkotólemezek alakváltozását.


A próbatest nyíró-szakító kísérlet során mutatott viselkedését az **5.8-5.10 képeken** láthatjuk.

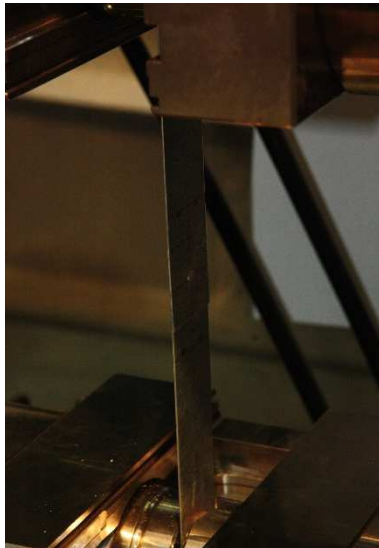

**5.08 kép** Próbatest a terhelés elején




**5.09 kép** Kapcsolat befordulása erő irányba

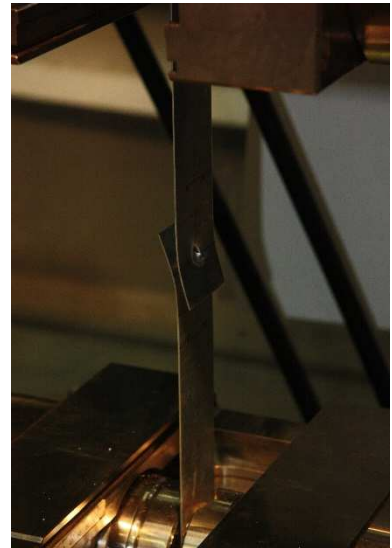

**5.10 kép** Pontvarrat kigombolódása

### 5.1.3.1. Az 1,0 mm vastag lemezek nyíró-szakító vizsgálati eredményeinek értékelése

A különböző árambeállításokhoz tartozó erő-elmozdulás grafikonokat az **5.4 ábrán** láthatjuk.

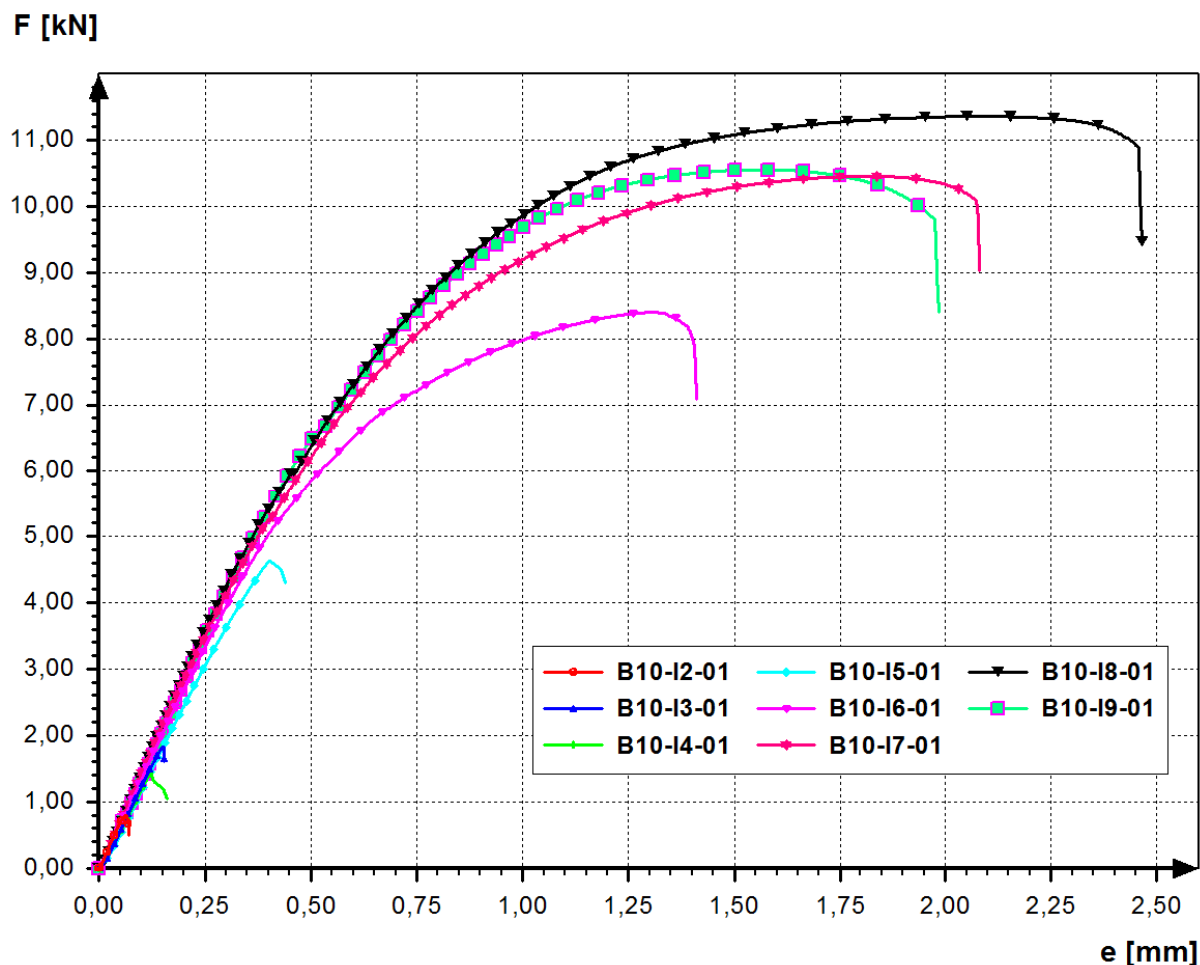

**5.4 ábra** Különböző áramerősségek mellett, 1,0 mm vastag lemezekből ellenállás-ponthegesztés technológiával kialakított egy pontvarratos kapcsolatok nyíró-szakító jelleggörbéi

A különböző árambeállításokkal (I1-I9) hegesztett kapcsolatok teherbírását az **M1.-4. táblázat** foglalja össze.

| Áram beállítás         | I    | 1 | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7        | 8        | 9        |
|------------------------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Teherbírás             | [kN] | - | 0,79 kN | 1,83 kN | 1,47 kN | 4,62 kN | 8,40 kN | 10,46 kN | 11,36 kN | 10,56 kN |
| Jegyzőkönyv oldalszáma |      | 1 | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7        | 8        | 9        |

**M1-3. táblázat** Egy pontvarratos kapcsolatok nyíró-szakító teherbírása

A releváns kísérleti eredményeket sárga színnel emeltük ki. A többi esetben a pontvarrat olyan gyenge volt, hogy az alkotó lemezek azelőtt szétszakadtak, mielőtt a tesztelemet a szakítógépbe fogtuk volna.

A kísérletek jegyzőkönyvei az **[1]** M1-mellékletének végén találhatóak. Az összes jegyzőkönyv bemutatására ebben a műben terjedelmi korlátok miatt nem volt lehetőségünk. Példaképpen bemutatjuk a **B10-I7-01** azonosítójú tesztelem jegyzőkönyvét, melyet az **M1-melléklet** végén csatoltunk.

A különböző áramerősségekhez tartozó pontvarrat-felületeket a következő oldalon látható **M1-5. táblázat** foglalja össze.

| Áramerősség - beállítás | Felső elektróda alatt                                                               | Alsó elektróda felett                                                               | Áramerősség - beállítás | Felső elektróda alatt                                                                | Alsó elektróda felett                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I1                      |    |    |                         |                                                                                      |                                                                                       |
| I2                      |    |    | I3                      |    |    |
| I4                      |    |    | I5                      |    |    |
| I6                      |   |   | I7                      |   |   |
| I8                      |  |  | I9                      |  |  |

**M1-4. táblázat** Pontvarratok felülete közvetlenül a hegesztés után (1,0 mm x 1,0 mm)

Optimális mechanikai tulajdonságú kapcsolat esetén jelentkező ún. kigombolódásos tönkremenetelt csak az I7, I8 és I9 áramerősség beállítások esetében tapasztaltunk. Ezek közül a pontvarrat felületén a **tűzihorgany bevonat az I7 beállítás esetén maradt intakt**. Az I8-nál részlegesen, az I9-nél teljesen beötvöződött a réz elektróda, melyet a pontvarrat felületének sárgás elszíneződése jelzett. Ezek esetében a hegesztést fröcskölés kísérte, melyet a szakirodalomban szintén a rossz hegesztési paraméterekkel készített pontvarratok jellemzőiként tartanak számon ([3] 3.34. táblázat, 97. old.). Felületvédelemmel ellátott lemezek esetén fontos szempont a hegesztett kötés felületén lévő bevonat intaktsága, ezért tapasztalataink szerint az I7 beállítással lehet optimális mechanikai tulajdonságú pontvarratot készíteni.


Az ARO M302-A típusú ellenállás-ponthegesztő berendezésnél, 1,0-1,0 mm vastag tűzihorganyzott lemezek hegesztéséhez az alábbi hegesztési munkarendet javasoljuk:

| Fő hegesztési paraméterek |                                 | Mellékhegesztési paraméterek |                 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| hegesztési főidő:         | $t = 0,28 \text{ sec (14 per)}$ | elektróda anyag:             | vörösréz        |
| elektr. összeszorító erő: | $F_{el} = 2,0 \text{ kN}$       | elektródacsúcs átmérője:     | 5,0 mm          |
| áram-beállítás:           | 7-es beállítás                  | elektróda típusa:            | sapka elektróda |

### 5.1.3.2. Az 1,2 mm vastag lemezek nyíró-szakító vizsgálata eredményeinek értékelése

A különböző árambeállításokhoz tartozó erő-elmozdulás grafikonokat az 5.5 ábrán láthatjuk.

**F [kN]**

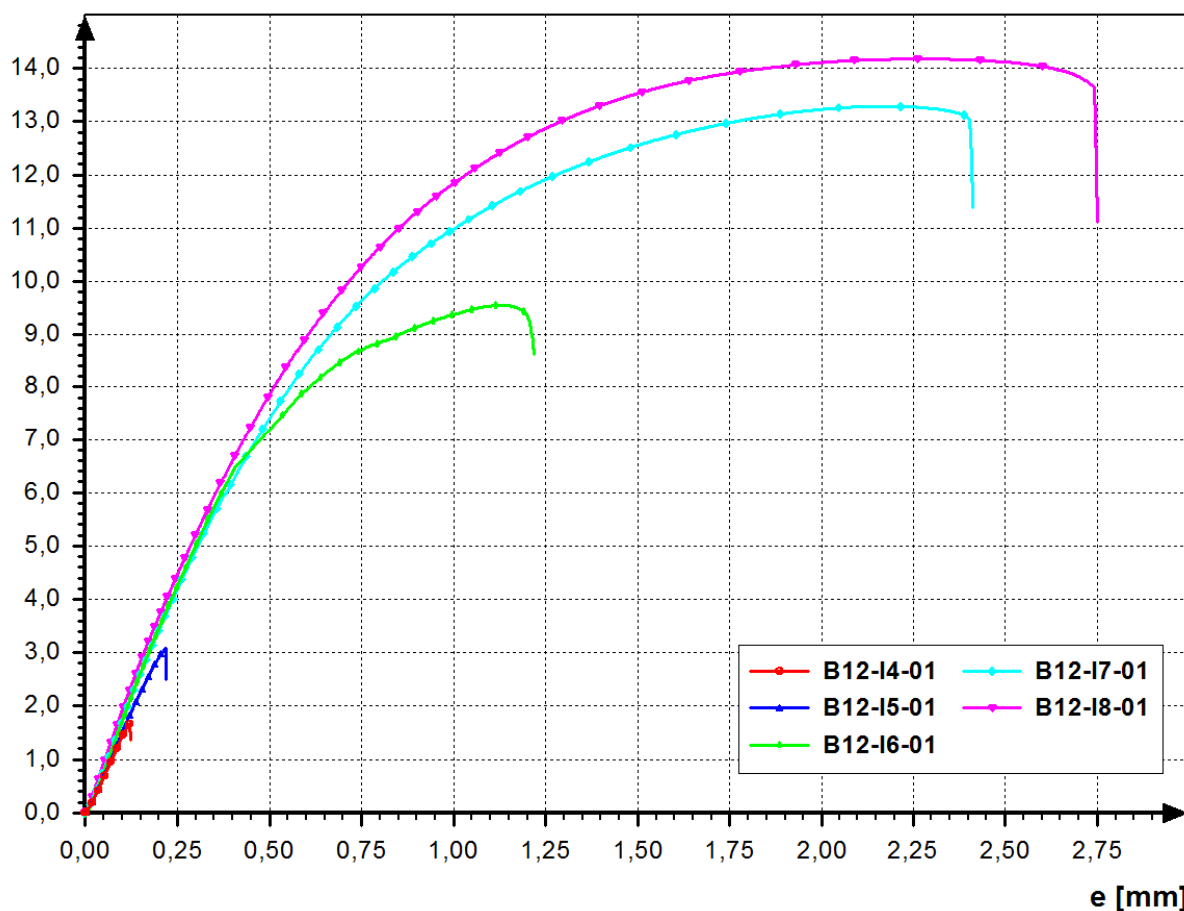

5.5 ábra Egy pontvarratos kapcsolatok nyíró-szakító jelleggörbéi

A különböző árambeállításokkal (I1-I8) hegesztett kapcsolatok teherbírását az **M1.-5. táblázat** foglalja össze.

| Áram beállítás         | I    | 1  | 2  | 3  | 4    | 5    | 6    | 7     | 8     |
|------------------------|------|----|----|----|------|------|------|-------|-------|
| Teherbírás             | [kN] | -  | -  | -  | 1,67 | 3,08 | 9,55 | 13,29 | 14,18 |
| Jegyzőkönyv oldalszáma |      | 10 | 11 | 12 | 13   | 14   | 15   | 16    | 17    |

**M1-5. táblázat** Egy pontvarratos kapcsolatok nyíró-szakító teherbírása

A releváns kísérleti eredményeket sárga színnel emeltük ki. A többi esetben a pontvarrat olyan gyenge volt, hogy az alkotó lemezek azelőtt szétszakadtak, mielőtt a tesztelemet a szakítógépbe fogtuk volna.

A kísérletek jegyzőkönyvei az **[1]** M1-mellékletének végén találhatóak. Az összes jegyzőkönyv bemutatására ebben a műben terjedelmi korlátok miatt nem volt lehetőségünk. Példaképpen bemutatjuk a **B12-I7-01** azonosítójú tesztelem jegyzőkönyvét, melyet az **M1-melléklet** végén csatoltunk.

A különböző árambeállításhoz tartozó pontvarrat-felületeket a következő oldalon látható **M1-6. táblázat** foglalja össze.

| Áramerősség - beállítás | Felső elektróda alatt                                                               | Alsó elektróda felett                                                               | Áramerősség - beállítás | Felső elektróda alatt                                                                | Alsó elektróda felett                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I1                      |    |    |                         |                                                                                      |                                                                                       |
| I2                      |    |    | I3                      |    |    |
| I4                      |    |    | I5                      |    |    |
| I6                      |   |   | I7                      |   |   |
| I8                      |  |  | I9                      |  |  |

**M1-6. táblázat** Pontvarratok felülete közvetlenül a hegesztés után (1,2 mm x 1,2 mm)

Kigombolódásos tönkremenetelt csak az I7, I8, I9 áramerősség beállítások esetében tapasztaltunk. Ezek közül a pontvarrat felületén a **tűzihorgany bevonat az I7 beállítás esetén maradt intakt**. Az I8-nál már láthatóak az elektróda beötvöződés jelei. A varrat felületének elszíneződése az I9-nél még erősebben jelentkezik, amint azt az **M1-6. táblázat** 5. sorának 5.,6. cellájában láthatjuk. Továbbá az utóbbi két esetben a hegesztést fröcskölés kísérte.


Bár az I8 beállítással magasabb teherbírású varratot készítettünk, olyan esetekben, amikor a hegesztett kapcsolat kialakításánál fontos szempont, hogy a tűzihorgany réteg épségben maradjon, úgy tapasztaltuk, hogy az I7 beállítással lehet optimális mechanikai tulajdonságú pontvarratot készíteni.

Az ARO M302-A típusú ellenállás-ponthegesztő berendezésnél, 1,2-1,2 mm vastag tűzihorganyzott lemezek hegesztéséhez az alábbi hegesztési munkarendet javasoljuk:

| Fő hegesztési paraméterek |                                 | Mellékhegesztési paraméterek |                 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| hegesztési főidő:         | $t = 0,28 \text{ sec (14 per)}$ | elektróda anyag:             | vörösréz        |
| elektr. összeszorító erő: | $F_{el} = 2,0 \text{ kN}$       | elektródacsúcs átmérője:     | 5,0 mm          |
| áram-beállítás:           | 7-es beállítás                  | elektróda típusa:            | sapka elektróda |

### 5.1.3.3. Az 1,5 mm vastag lemezek nyíró-szakító vizsgálata eredményeinek értékelése

A különböző árambeállításokhoz tartozó erő-elmozdulás grafikonokat az 5.6 ábrán láthatjuk.

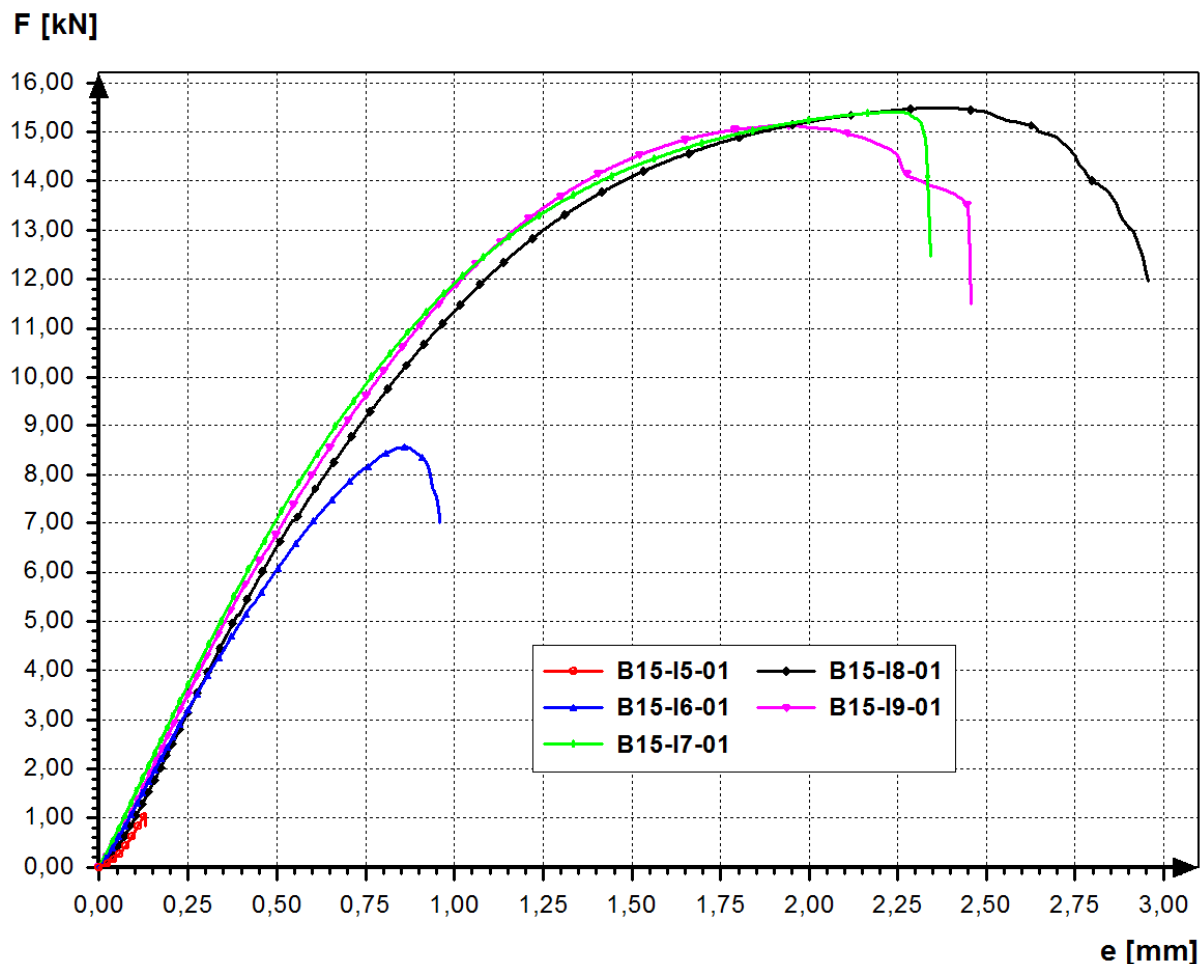

5.6 ábra Egy pontvarratos kapcsolatok nyíró-szakító jelleggörbéi (1,5 mm x 1,5 mm)

A különböző árambeállításokkal (I1-I9) hegesztett kapcsolatok teherbírását az M1.-7. táblázat foglalja össze.




| Áram beállítás         | I    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5    | 6    | 7     | 8     | 9     |
|------------------------|------|----|----|----|----|------|------|-------|-------|-------|
| Teherbírás             | [kN] | -  | -  | -  | -  | 1,07 | 8,56 | 15,40 | 15,49 | 15,12 |
| Jegyzőkönyv oldalszáma |      | 18 | 19 | 20 | 21 | 22   | 23   | 24    | 25    | 26    |

M1-7. táblázat Egy pontvarratos kapcsolatok nyíró-szakító teherbírása

A releváns kísérleti eredményeket sárga színnel emeltük ki. A többi esetben a pontvarrat olyan gyenge volt, hogy az alkotó lemezek azelőtt szétszakadtak, mielőtt a tesztelemet a szakítógépbe fogtuk volna.

A kísérletek jegyzőkönyvei az [1] M1-mellékletének végén találhatóak. Az összes jegyzőkönyv bemutatására ebben a műben terjedelmi korlátok miatt nem volt lehetőségünk. Példaképpen bemutatjuk a B15-I9-01 azonosítójú tesztelem jegyzőkönyvét, melyet az M1-melléklet végén csatoltunk.

A különböző árambeállításokhoz tartozó pontvarrat-felületeket a következő oldalon látható **M1-8. táblázat** foglalja össze.

| Áramerősség - beállítás | Felső elektróda alatt                                                               | Alsó elektróda felett                                                               | Áramerősség - beállítás | Felső elektróda alatt                                                                | Alsó elektróda felett                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I1                      |    |    |                         |                                                                                      |                                                                                       |
| I2                      |    |    | I3                      |    |    |
| I4                      |    |    | I5                      |    |    |
| I6                      |   |   | I7                      |   |   |
| I8                      |  |  | I9                      |  |  |

**M1-8. táblázat** Pontvarratok felülete közvetlenül a hegesztés után (1,5 mm x 1,5 mm)

Kigombolódásos tönkremenetelt csak az I7 áramerősség beállítás esetében tapasztaltunk. Az **M1-8. táblázat** 6. sorában lévő képeken láthatjuk, hogy az I8 és I9 árambeállítások esetében a tűzihorgany réteg teljesen elég a pontvarrat felületéről. Továbbá az utóbbi két esetben a hegesztést fröcskölés és szikrázás kísérte. Az utóbbi két esetben az I9 esetében a hegesztési lencse kitöredezett. A vonatkozó jegyzőkönyvoldalak (ld. **HJK-B15-I9-01**, (26. old.), 2. kép) képein jól megfigyelhető a munkadarabok közötti fröcskölés jelensége.

Az I8 beállítással nem érhető el jelentős teherbírás növekedés. Olyan esetekben, amikor a hegesztett kapcsolat kialakításánál fontos szempont, hogy a tűzihorgany réteg épségben maradjon, tapasztalataink szerint az I7 beállítással lehet optimális mechanikai tulajdonságú pontvarratot készíteni.

Az ARO M302-A típusú ellenállás-ponthegesztő berendezésnél, 1,5-1,5 mm vastag tűzihorganyzott lemezek hegesztéséhez az alábbi hegesztési munkarendet javasoljuk:

| Fő hegesztési paraméterek |                                 | Mellékhegesztési paraméterek |                 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| hegesztési főidő:         | $t = 0,28 \text{ sec (14 per)}$ | elektróda anyag:             | vörösréz        |
| elektr. összeszorító erő: | $F_{el} = 2,0 \text{ kN}$       | elektródacsúcs átmérője:     | 5,0 mm          |
| áram-beállítás:           | 7-es beállítás                  | elektróda típusa:            | sapka elektróda |

## **6. Hegesztő gépasztal**

A szükséges lemezmenyiség valamint a hegesztés minimalizálásának igénye miatt a pontvarratokból álló **kötésképet** kis területű, nehezen hozzá férhető felületen kell elkészíteni, miközben a gyártó eszközök, szabványok valamint szakirodalom által támasztott ún. **technológiai korlátokat** betartjuk. A hegesztéshez rendelkezésre álló hely - továbbiakban **hegeszthető zóna (HHZ)** - általában kicsi.

**A pontvarratokból és széltávolságaikból álló kötésképet +/- 1mm pontossággal kell elkészíteni.**

Ezt a tűrést **5.1 képen** bemutatott ARO M302-A típusú hegesztő berendezéssel nem tudtuk tartósan betartani. Ha a hegesztendő lemezeket az alsó, fix elektródacsúcsra illesztjük, majd mechanikus kar révén a felső elektródatartót zárjuk az alsóra, akkor a hegesztendő lemezek eltakarják az alsó elektródát, így nem látjuk, hol készül a pontvarrat.

Továbbá két kézzel illesztjük a lemezt, miközben az egyik lábunkat kb 20 cm-re emeljük, hogy a karra rá tudjunk lépni. Ez több varrat elkészítésénél már egyensúlyvesztéshez vezet, ami tovább rontja a kötéskép pontosságát.

Ilyen technológiai körülmények között készített kötéskép pontosság jellemzően 5-10 mm-es pontatlanságot okozott, ezért szükség volt egy olyan fix, stabil, sík és az alsó elektródacsúcs vízszintes síkjába állítható felület létrehozására, melyet a géptestre lehet rögzíteni anélkül, hogy a géptestet meg kelljen bontani. Ezt a berendezést **gépasztalnak** neveztük el, melynek gyártási tervét a **P01** rajzjelű műszaki terven láthatjuk. A gyártási tervet az **M2-melléklet** végén csatoltuk.

Az ARO M302-A típusú mechanikus ellenállás hegesztő berendezést és a hozzá készített gépasztalt a **6.1, ill. 6.2 képeken** láthatjuk.




**6.1 kép** Az ARO M302-A típusú hegesztő berendezés



**6.2 kép** Állítható gépasztal egy ARO M302-A típusú hegesztő berendezéshez

A gépasztal felépítésével, illetve annak tervezésével az **M2-mellékletben** foglalkoztunk részletesebben. Ebben az alfejezetben most csak az általa támasztott technológiai korlátokat foglalkozunk össze röviden.


A gépasztal munkalapjának középső elemei kivehetőek, hogy bonyolultabb kialakítású elemeket is lehessen vele hegeszteni. A gépasztal munkalapjának elemeit a **6.3, ill. 6.4 képek** illusztrálják.

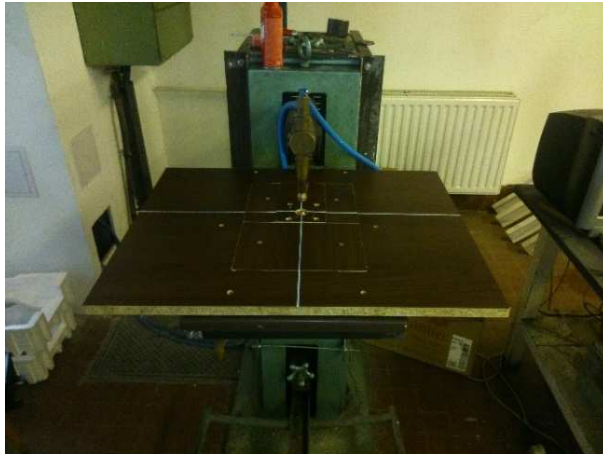

**6.3 kép** Munkalap teljes felülete, középen szálkeresztrel a [mm] pontosságú pozícionáláshoz



**6.4 kép** A munkalap középső elemei kivehetőek

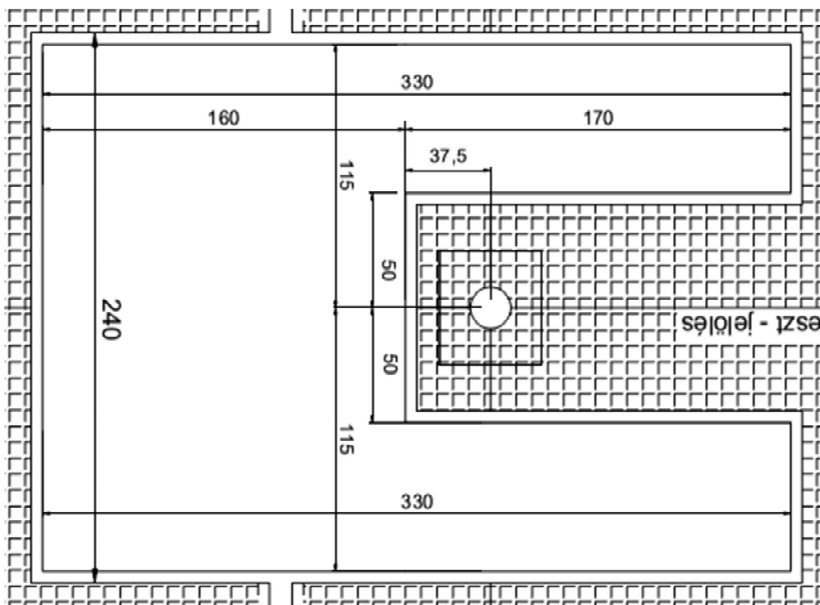


**6.1 ábra** A gépasztal munkalapjának fontosabb méretei

A munkalap méreteiből adódó technológiai korlátokat a **6.1 ábrán** mutatjuk be. (A munkalap részletre a **P02** jelű gyártási terven látható, melyet az **M2-melléklet** végén csatoltunk.)

Ezen méretek betartása mellett kell a szelemen-tartó bak hegesztett kapcsolatait kialakítani. Az ellenőrzés folyamatát a **3.1-3.4 ábrákon** keresztül mutattuk be a **Tanulmány 3. fejezetében** (19. old).

# V1 - VÁZLATRAJZ

## ARO M302-A típusú ellenállás-ponthegesztő berendezés hegesztő ablakának műszaki paraméterei

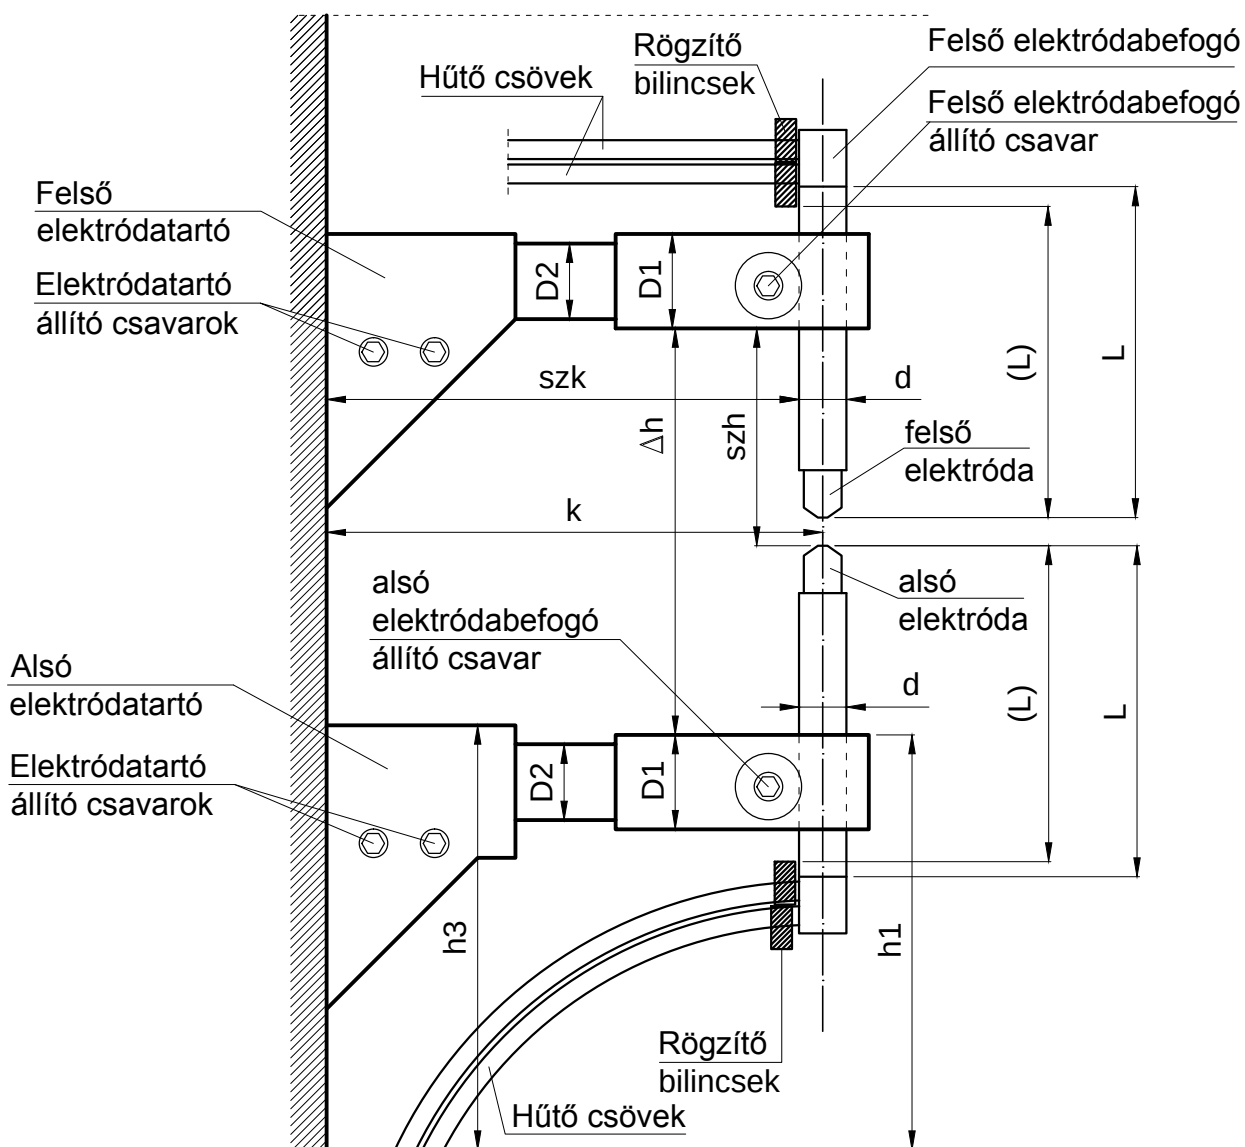


| Jel   | Elnevezés                                      | Érték | m.e. |
|-------|------------------------------------------------|-------|------|
| $d$   | elektróda befogó átmérője                      | 25    | mm   |
| $D1$  | elektródatartó külső átmérője                  | 50    |      |
| $D2$  | elektróda tartó belső átmérője                 | 40    |      |
| $h1$  | alsó elektródatartó külső távolsága a talajtól | 960   |      |
| $h3$  | alsó elektródatartó belső távolsága a talajtól | 970   |      |
| $dh$  | elektródatartók távolsága                      | 215   |      |
| $L$   | névleges elektróda befogó állítási hossz       | 150   |      |
| $(L)$ | tényleges elektróda befogó állítási hossz      | 145   |      |
| $k$   | elektródatartó kinyúlási hossz                 | 262,5 |      |
| $szk$ | szabad ablakszélesség                          | 250   |      |
| $szh$ | szabad ablak magasság                          | 115   |      |


**E1 - GYÁRTÁSI TERV**  
**Ponthegesztő elektróda gyártási terve egy**  
**ARO-M302-A típusú ellenállás ponthegesztő berendezéshez (EL)**

Készül: 2 db

A-A metszet

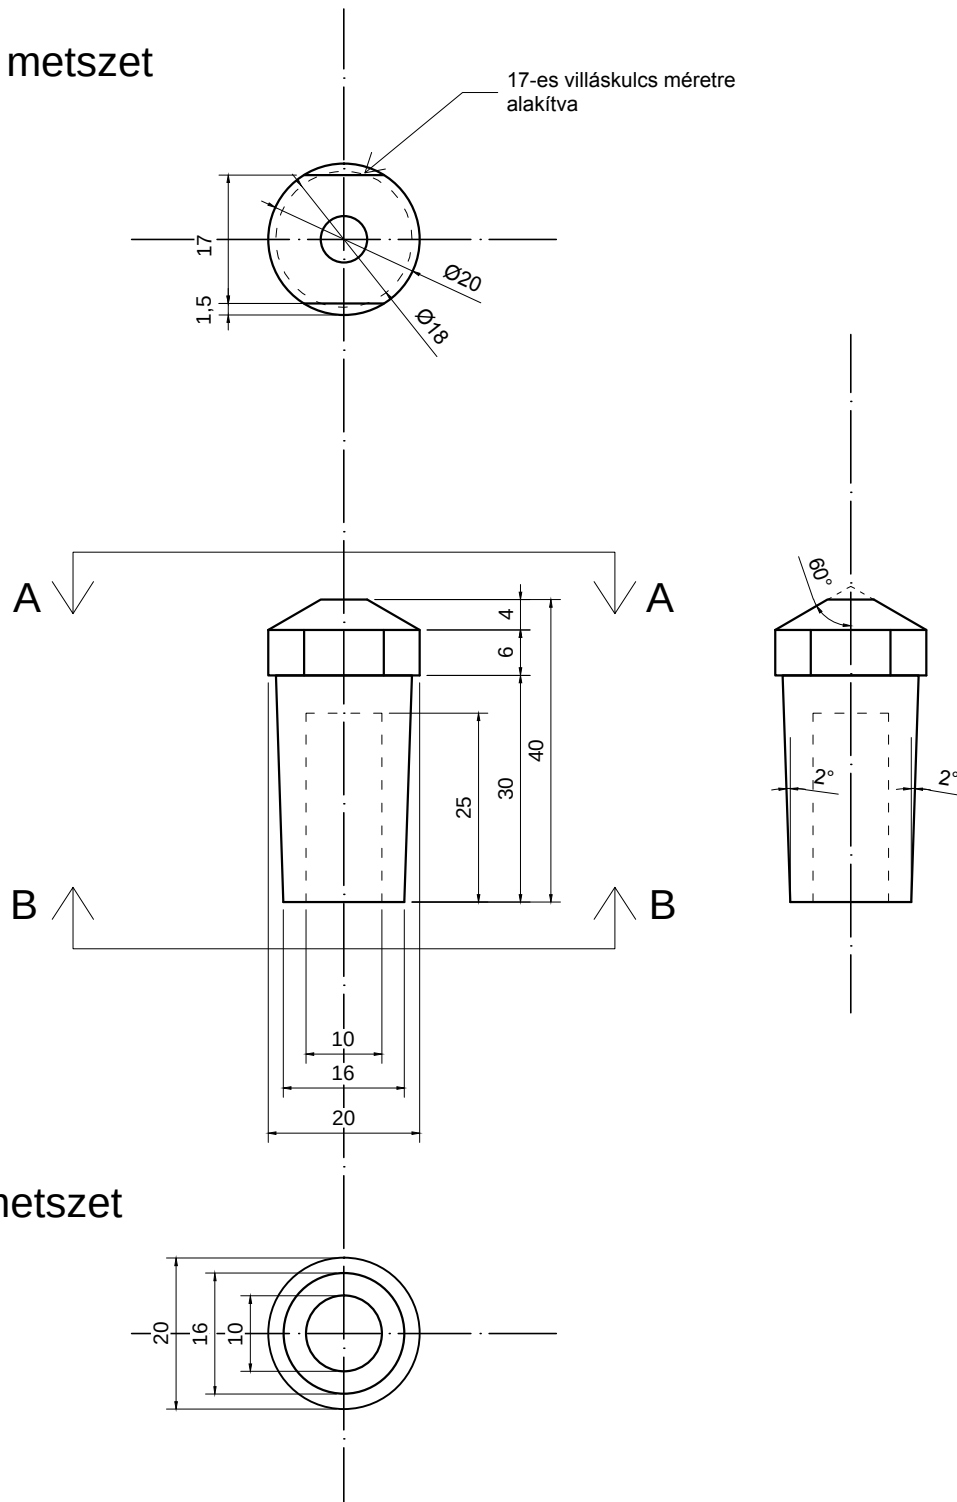

|                       |                       |                         |                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Árambeállítás         |                       | Tesztetem azonosítója:  | <b>B10-I7-01</b> |
| Hegesztőgép típusa:   | <b>ARO M302-A</b>     | Árambeállítás azonosító | <b>I7</b>        |
| Erő kifejtése:        | <b>mechanikus</b>     | Hegesztési főidő        | <b>0,28 sec</b>  |
| Gép pozíciója:        | <b>helyben maradó</b> | Frekvencia              | <b>50 Hz</b>     |
| Elektr. mozgás iránya | <b>ferde ívű</b>      | Összeszorító erő        | <b>2,0 kN</b>    |

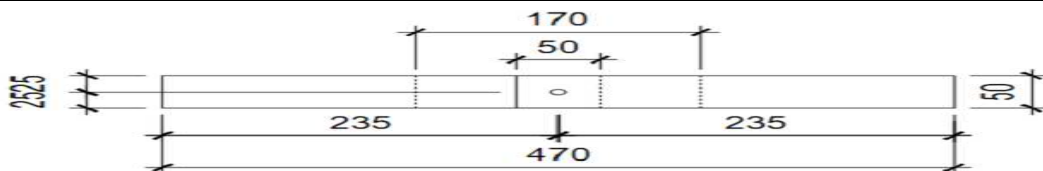


|                       |                         |             |                         |             |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Tesztetem kialakítása | 1. lemez vastagság [mm] | <b>1,00</b> | 2. lemez vastagság [mm] | <b>1,00</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Árambeállítás                                                                     | Pontvarrat hegesztés után                                                         | Pontvarrat szakítás után                                                            |
|  |  |  |


A pontvarrat átmérője 6,0 mm volt. Teljesen sárga volt a pontvarrat felülete. 0,7 mm varratkülpontosságot mértünk. Hegesztés előtt teljesen száraz volt a felület. A tönkremenetel a varrat kigömbölyödésével következett be.

**Egy pontvarratos kapcsolat nyíró-szakító vizsgálata**  
 $t_1 \times t_2 = 1,0 \text{ mm} \times 1,0 \text{ mm}$ ; Árambeállítás: I7,  $t = 0,28 \text{ sec}$ ,  $F = 2,0 \text{ kN}$

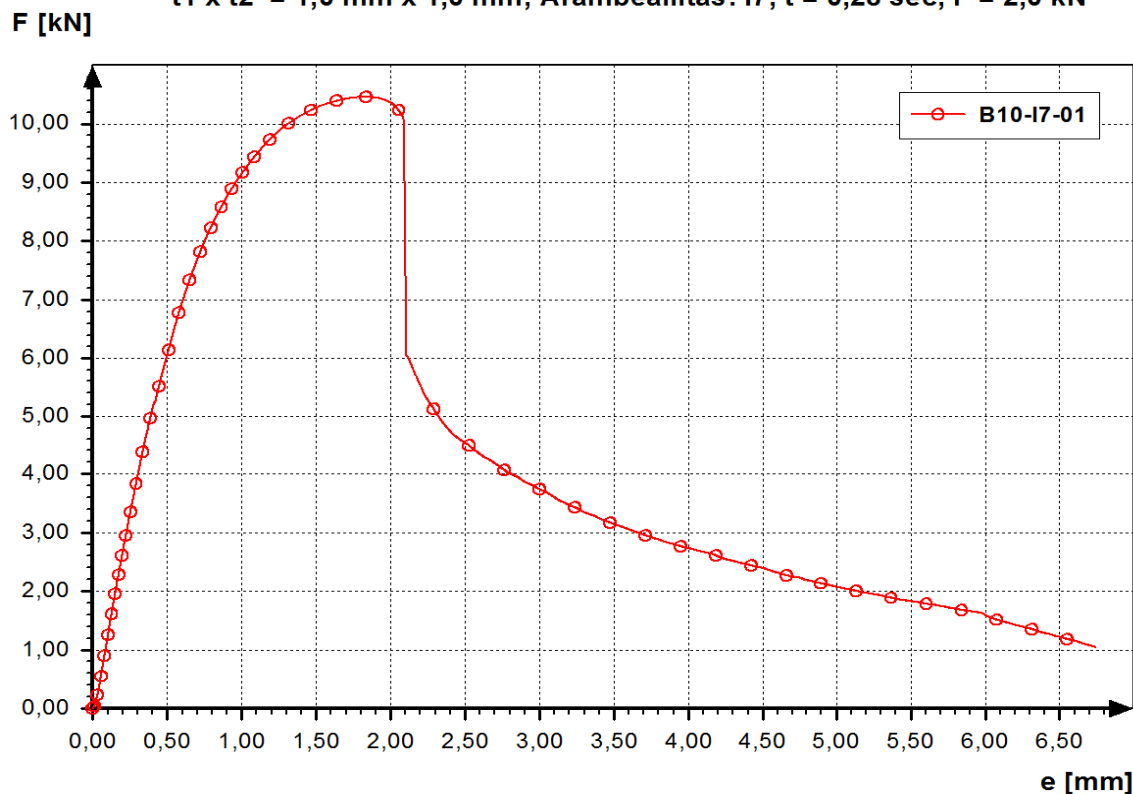

|                       |                          |                   |                                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Felület védelem:      | <b>tűzihorgany réteg</b> | Vastagsága:       | <b>20 <math>\mu\text{m}</math></b> |
| Elektroda típusa:     | <b>sapka elektroda</b>   | Elektroda átmérő: | <b>5,0 mm</b>                      |
| Teherbírás:           |                          | <b>10,46 kN</b>   |                                    |
| Tesztetemet gyártotta | Hegesztési szabvány      | Dátum             | 2014.04.24.                        |
| Frank Máté Ferenc     | MSZ EN ISO 14273:2002    | Oldalszám         | 07                                 |

|                       |                       |                         |                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Árambeállítás         |                       | Tesztelem azonosítója:  | <b>B12-I7-01</b> |
| Hegesztőgép típusa:   | <b>ARO M302-A</b>     | Árambeállítás azonosító | <b>I7</b>        |
| Erő kifejtése:        | <b>mechanikus</b>     | Hegesztési földő        | <b>0,28 sec</b>  |
| Gép pozíciója:        | <b>helyben maradó</b> | Frekvencia              | <b>50 Hz</b>     |
| Elektr. mozgás iránya | <b>ferde ívű</b>      | Összeszorító erő        | <b>2,0 kN</b>    |

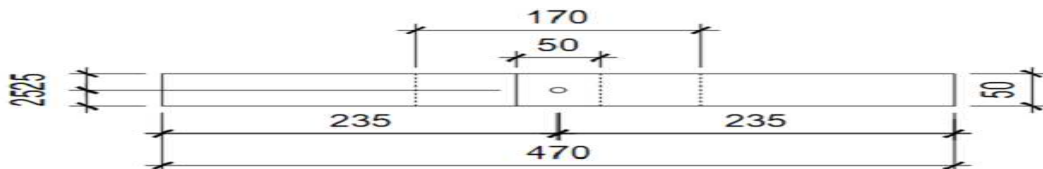


|                       |                         |             |                         |             |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Tesztelem kialakítása | 1. lemez vastagság [mm] | <b>1,20</b> | 2. lemez vastagság [mm] | <b>1,20</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

|                                                                                   |                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Árambeállítás                                                                     | Pontvarrat hegesztés után | Pontvarrat szakítás után                                                            |
|  | -                         |  |


A pontvarrat hegesztés közben szikrázott. Az olvadék kifröccsent. A pontvarrat felülete intakt maradt. A pontvarrat nem gombolódott ki. A tönkremenetel pontvarrat szakadással következett be.

**Egy pontvarratos kapcsolat nyíró-szakító vizsgálata**  
 $t_1 \times t_2 = 1,2 \text{ mm} \times 1,2 \text{ mm}$ ; Árambeállítás: I7,  $t = 0,28 \text{ sec}$ ,  $F = 2,0 \text{ kN}$

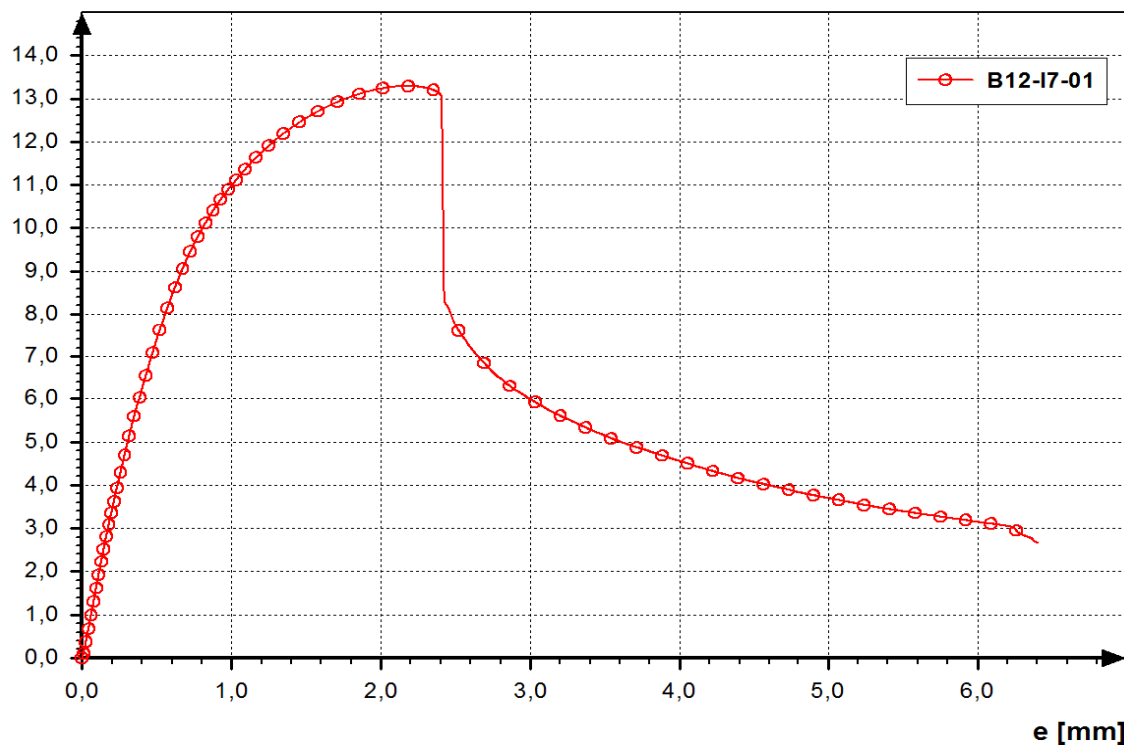**F [kN]**


|                       |                          |                   |                                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Felület védelem:      | <b>tűzihorgany réteg</b> | Vastagsága:       | <b>20 <math>\mu\text{m}</math></b> |
| Elektroda típusa:     | <b>sapka elektroda</b>   | Elektroda átmérő: | <b>5,0 mm</b>                      |
| Teherbírás:           |                          | <b>13,29 kN</b>   |                                    |
| Tesztelemet gyártotta | Hegesztési szabvány      | Dátum             | 2014.04.25.                        |
| Frank Máté Ferenc     | MSZ EN ISO 14273:2002    | Oldalszám         | 16                                 |

|                       |                       |                         |                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Arambeállítás         |                       | Tesztetem azonosítója:  | <b>B15-I9-01</b> |
| Hegesztőgép típusa:   | <b>ARO M302-A</b>     | Arambeállítás azonosító | <b>I9</b>        |
| Erő kifejtése:        | <b>mechanikus</b>     | Hegesztési főidő        | <b>0,28 sec</b>  |
| Gép pozíciója:        | <b>helyben maradó</b> | Frekvencia              | <b>50 Hz</b>     |
| Elektr. mozgás iránya | <b>ferde ívű</b>      | Összeszorító erő        | <b>2,0 kN</b>    |

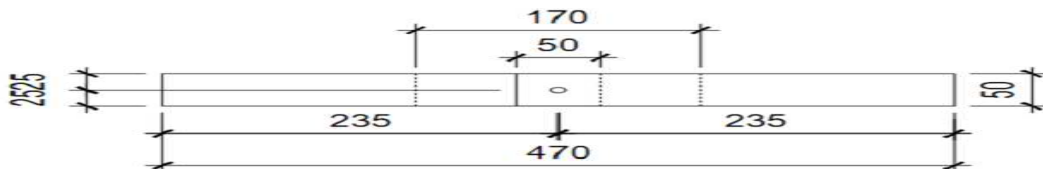


|                       |                         |             |                         |             |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Tesztetem kialakítása | 1. lemez vastagság [mm] | <b>1,50</b> | 2. lemez vastagság [mm] | <b>1,50</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arambeállítás                                                                     | Pontvarrat hegesztés után                                                          | Pontvarrat szakítás után                                                            |
|  |  |  |

A felületek hegesztés előtt teljesen szárazak voltak. A hegesztést nagy szikrázás kísérte. Az alsó és a felső elektróda hozzátapadt az alkotó lemezek felületéhez. A pontvarrat átmérője 7,0 mm volt. A varratkülpontosság a hossz tengelyhez viszonyítva 1,2 mm. A lencse környezetet beégett. Terhelés alatt a kapcsolat befordult erő irányba, de a pontvarrat nem gombolódott ki. A lencse kiszakadt az alkotó lemezből.

**Egy pontvarratos kapcsolat nyíró-szakító vizsgálata**  
 $t_1 \times t_2 = 1,5 \text{ mm} \times 1,5 \text{ mm}$ ; Árambeállítás: I9,  $t = 0,28 \text{ sec}$ ,  $F = 2,0 \text{ kN}$

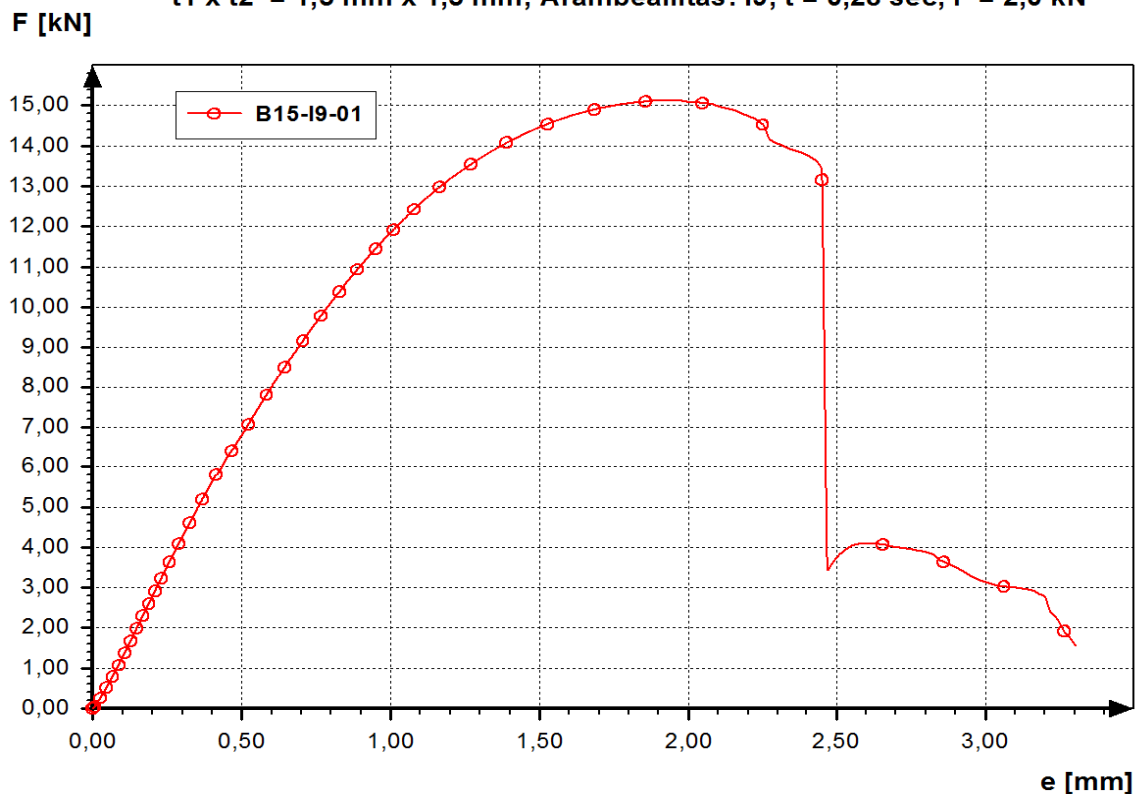

|                       |                          |                   |                                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Felület védelem:      | <b>tűzihorgany réteg</b> | Vastagsága:       | <b>20 <math>\mu\text{m}</math></b> |
| Elektróda típusa:     | <b>sapka elektróda</b>   | Elektróda átmérő: | <b>5,0 mm</b>                      |
| Teherbírás:           |                          | <b>15,12 kN</b>   |                                    |
| Tesztetemet gyártotta | Hegesztési szabvány      | Dátum             | 2014.04.26.                        |
| Frank Máté Ferenc     | MSZ EN ISO 14273:2002    | Oldalszám         | 26                                 |

# M2 - MELLÉKLET

## Hegesztő gépasztal műszaki leírása



### Tartalomjegyzék:

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Előzmények, a gépasztal ötlete.....                                | 1   |
| 1. A gépasztallal szemben támasztott követelmények, elvárások..... | 2   |
| 2. A gépasztal bemutatása.....                                     | 3-6 |

### Tervek: (Tervmellékletben csatolva)

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| P-01: HEGESZTŐ GÉPASZTAL SZERELÉSI ÉS GYÁRTMÁNYTERVE  | M = 1:3 |
| P-02: HEGESZTŐ GÉPASZTAL MUNKALAPJÁNAK GYÁRTMÁNYTERVE | M = 1:3 |

## Előzmények, a gépasztal ötlete

Az általunk tervezett szelementartóbakot (továbbiakban **bak**) tűzihorganyzott vékonylemezekből alakítjuk ki, mivel acélszerkezetek kivitelezésénél előnyös, ha a szerkezetek iparilag minőségellenőrzött felületvédelemmel vannak ellátva. A méretre vágott, élhajlított lemezeket a **bak alkotóelemeinek** (röviden elemeknek) hívjuk. Az elemeket ellenállás-ponthegesztés technológiával rögzítjük egymáshoz. Azért választottuk ezt a technológiát, mert alkalmasan választott hegesztési paraméterek mellett a pontszerű, hegesztett varrat (pontvarrat) felületén a tűzihorganyréteg intakt marad. (Az építőiparban jelenleg elterjedt védőgázos ívhegesztéssel ezt nem lehet megvalósítani.) Már a brainstorming során (ld. **Tanulmány - 3.1. alfejezet**) ügyeltünk arra, hogy lehetőleg olyan szerkezeti elemeket találjunk ki, melyeknek ipari gyártása könnyű, gyors és automatizálható lehet. Egy adott kialakítású baktípus gyártása akkor tud ipari körülmények között is gyors, így költséghatékony lenni, ha a bakot a rendelkezésünkre álló eszközparkkal mi magunk is gyorsan tudjuk elkészíteni. Ahhoz, hogy a gyártmányterveknek megfelelően tudjuk a bakokat elkészíteni, az elemeket pontosan kell illeszteni. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert ellenkező esetben gyártási imperfekciót viszünk a szerkezeti elembe. Az elemek pozíciójának a tervezetthez képesti eltérést a hegesztés tovább növelheti, miközben további sajátfeszültségek is keletkeznek a szerkezeti elemekben. Ennek eredményeként a bak elemekben létrejön egy olyan kezdeti - globális és lokális - imperfekció, ami bak a teherbírását csökkentheti.

A teherbírás csökkenés minimalizálását a kezdeti imperfekciók csökkentésével akartuk elérni, melyhez szükséges, hogy ún. **tervszerinti elem-illesztéseket** hozzunk létre a hegesztés során. Tervszerinti elemillesztés akkor jön létre, ha

1. az elemek a gyártmánytervnek megfelelő pozícióban kapcsolódnak egymáshoz és
2. a pontvarratokat a kijelölt (terv szerinti) helyeken hoztuk létre.

Annak eldöntése érdekében, hogy a hegesztő berendezéssel ilyen illesztéseket ki tudunk-e alakítani, meg kellett ismerni a hegesztés kivitelezésének körülményeit az ARO M302-A típusú hegesztőgép esetében.

### A hegesztés kivitelezése

A rendelkezésünkre álló ARÓ M302-A típusú hegesztő berendezést az **M1-melléklet 5. alfejezetében** mutattuk be. Az erő kifejtés módját tekintve a gép egy mechanikus hegesztőgép. Az elektróda záródás úgy jön létre, hogy az egyik lábunkkal rálépünk a gép erőkarjára. Ehhez a hegesztés ideje alatt egy lábra kell állnunk. A gép alsó elektródatartója fix; a felsőt zárjuk az alsóra. A hegesztendő munkadarabokat az alsó elektródára helyezzük, ezért nem látni, hogy a pontvarrat pontosan hol fog létrejönni. Ha a felső elektródát lassan eresztjük rá az alsóra, akkor van lehetőség a munkadarabok egymáshoz képesti pozícionálására. Azonban fél lábon állva, különböző méretű és kialakítású elemek esetén az elemek pontos illesztését és hegesztését tapasztalataink szerint szinte lehetetlen nagy mennyiségben, egymás után, gyorsan létrehozni.

Így merült fel annak ötlete, hogy a terv szerinti tesztelemek elkészítése érdekében szükségünk lenne egy olyan fix, stabil készülékre, ami a hegesztő berendezéssel kompatibilis és általa az elemek illesztését nagy pontossággal tudjuk elkészíteni. A szerkezet kialakítását tekintve hasonló az állványos fúrógépeknél használt ún. gépasztalhoz, ezért a tervezett készüléket **hegesztő gépasztalnak** neveztük el.

## **1. A gépasztallal szemben támasztott követelmények, elvárások**


- segítségével lehetővé kell tenni, hogy a tervezett elemillesztések kialakíthatóak legyenek. Az illesztések tűrését  $\pm 1,0$  mm-ben, a pontvarratoknak a tervezett helyzetüktől való eltérését (ún. **varratkülpontosság**)  $\pm 2,0$  mm-ben határoztuk meg. Valamennyi hibával mindenképpen számolnunk kellett, mivel a hegesztőelektroda feje kúpos kialakítású, valamint hegesztés során kopik és ezáltal a próbatest nem teljesen vízszintesen fekszik fel a sapkaelektrodára,
- az asztalnak megfelelően merevnek és stabilnak kell lennie, éppen annyira, hogy az asztal felületén mozgatott (csúsztatott) próbatest ne okozza az asztal mozgását is,
- az asztalnak fixen kell állnia a hegesztés teljes folyamata alatt,
- a készüléknek tűzállónak kell lennie, hogy a hegesztés miatti hőbevitel ne okozza az asztal károsodását, ezáltal alkalmatlanná téve a feladat elvégzésére,
- olyan anyagokat kell használni, ami nem okozza a hegesztő berendezés teljesítményének csökkenését,
- bonyolultabb kialakítású szerkezetek hegesztésének esetére vagy eltérő kialakítású elemek esetén a fix vízszintes felületnek a hegesztő elektrodák síkjához képest függőleges értelemben állíthatónak kell lennie,
- előnyös lenne, ha a gépasztal könnyen szét és összeszerelhető lenne.

## 2. A gépasztal bemutatása

A gépasztalt három fő szerkezeti egységre osztottuk funkciójuknak megfelelően. A géptesre szerelhető részt **tartónak** (I), a munkalapot tartó szerkezeti egységet **konzolelemnek** (II), továbbá azt a vízszintes felületet, melyen a bak elemeit hegesztéskor mozgatjuk, **munkalapnak** (III) neveztük. Az ARO M302-A típusú hegesztőberendezést a **2.1 képen**, a felszerelt gépasztal sematikus ábráját a **2.1 ábrán** mutatjuk be.




**2.1 kép** A hegesztő berendezés

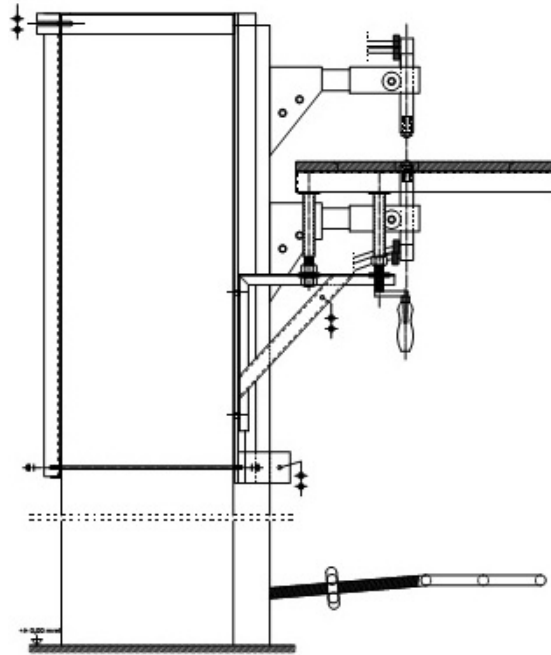

**2.1 ábra** A gépasztal sematikus ábrája


A gépasztal tervezés szempontjából lényeges alkatrész elnevezéseket a **2.2 képen** tüntettük fel. A továbbiakban ezekre az elnevezésekre hivatkozunk.

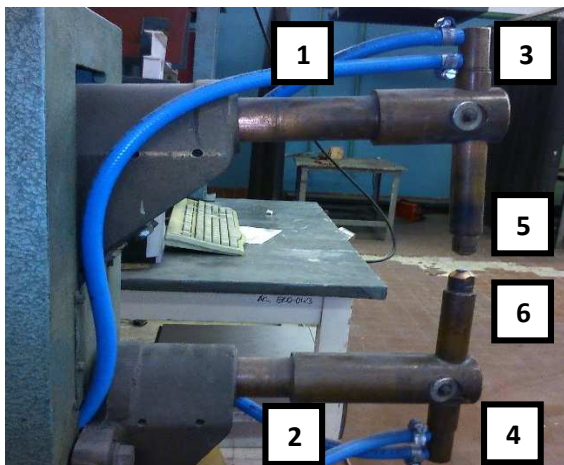


- 1** = felső elektródatartó
- 2** = alsó elektródatartó
- 3** = felső elektróda befogó
- 4** = alsó elektróda befogó
- 5** = felső elektróda
- 6** = alsó elektróda

**2.2 kép** A hegesztő ablak részei – a gépasztal szempontjából lényegesebb gépalkatrészek elnevezése

A gépasztal fő szerkezeti egységeit különböző színekkel a **2.2. ábrán** jelöltük. **Világos kékkel a tartót, pirossal a konzolelem alkatrészeit és lilával a munkalapot.** A **2.3 ábra** a munkalap és a hegesztő ablak 3D-s modelljét szemlélteti. A három dimenziós modellnek a baktípusok gyártási korlátainak ellenőrzésében is fontos szerepe volt.

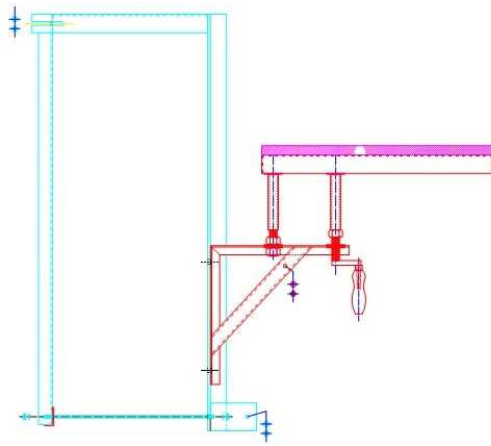


**2.2 ábra** A gépasztal fő szerkezeti egységei

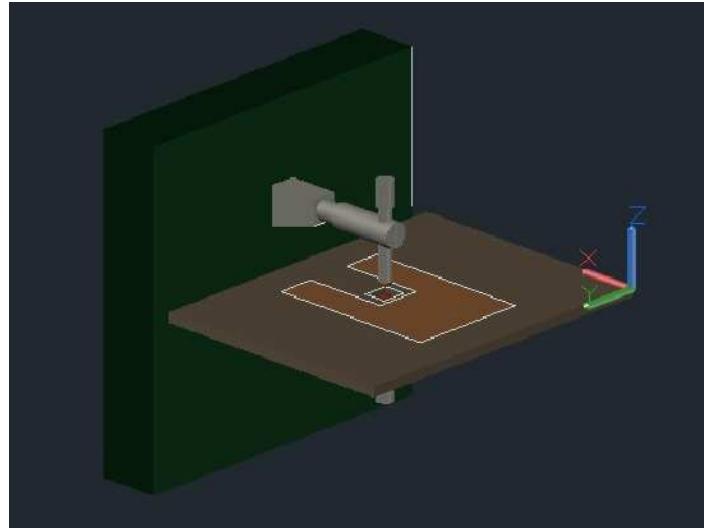


**2.3 ábra** A munkalap és hegesztő ablak három dimenziós modellje

A tervezésnél fontos szempont volt, hogy a munkalap az alsó (fix) elektróda csúcsához képest függőlegesen mozgatható legyen. Ennek az egyik oka, hogy síklemezek hegesztése esetén az asztal síkját úgy kell beállítani, hogy pár tized milliméterrel alacsonyabban legyen, mint az elektródacsúcs felső érintősíkja. Ha a különbség a két sík között nagyobb, akkor az elemek billegni fognak az elektróda tetején és nem lehet pontosan pozícionálni. Ezt a beállítást láthatjuk a **2.4 ábrán**. A másik oka, hogy bonyolultabb kialakítású, élhajlított elemeket bizonyos speciális esetben csak úgy lehet a géppel hegeszteni, ha a **pozícionálási sík** (munkalap felső síkja) és a **hegesztési sík** (alsó elektródacsúcs felső ponti érintősíkja) különböző. Bonyolultabb kialakítású elemek hegesztésére mutat példát a **2.5 ábra**.

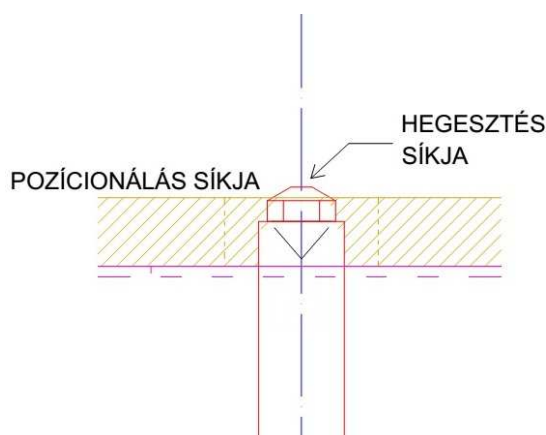

**2.4 ábra** Munkalap megfelelő állása síklemezek hegesztése esetén

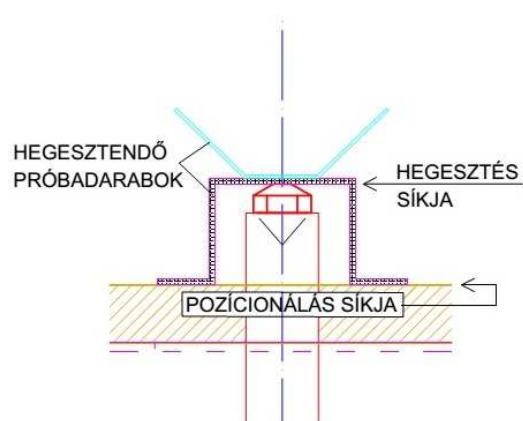

**2.5 ábra** Munkalap pozíciója a hegesztési síkhoz képest bonyolultabb elemek esetén

A munkalapot egy L-acélokból hegesztett téglalap alakú kerethez csavaroztuk. Azt, hogy a pozícionálási sík függőleges értelemben állítható legyen, úgy oldottuk meg, hogy a keret konzoloként 2-2 menetes száron emelkedik, illetve süllyed. A konzolok alatt helyezkednek az állításhoz szükséges ún. **hajtókarok**. Ezek egyező irányba forgatásával lehet a munkalap magasságát változtatni. A konzolelem kialakítását, illetve a hajtókarokat a **2.3 és 2.4 képek** illusztrálják.



**2.3 kép** Konzolelem kialakítása



**2.4 kép** A munkalap és a konzolelem

A munkalap kialakítás olyan, hogy bizonyos, középső elemeit ki lehet venni. Ezek az elemek az alsó elektróda körül helyezkednek el. Olyan esetekre készítettük, amikor a pontvarratok nagy részét az elektródacsúccsal színelő pozícionálási síkon kell készíteni, de egyet-kettőt még olyan helyekre is kell rakni, amire egyébként az egész munkalappal át kéne állni. A munkalapot belső elemei nélkül a **2.5 és 2.6 képeken** láthatjuk.




**2.5 kép** Belső elemek nélküli munkalap



**2.6 kép** Belső elemek nélküli munkalap

Az elemek pontosabb illesztésének eléréséhez ún. **párhuzamvonalzókat** készítettünk a gépasztalhoz. A vonalzó a munkalap élei mentén csúsznak és van mód azok rögzítésére. Így mm pontosságú pozícionálás érhető el. (Az gépasztal és a párhuzam vonalzókat által elérhető pontos hegesztés jól érzékelhető a **3. Melléklet** gyártási jegyzőkönyveit tanulmányozva, melyekben a mért mellett feltüntettük a tervezett pontvarrat távolságokat is.) A párhuzamvonalzókkal való illesztést a **2.7 és 2.8 képek** illusztrálják.

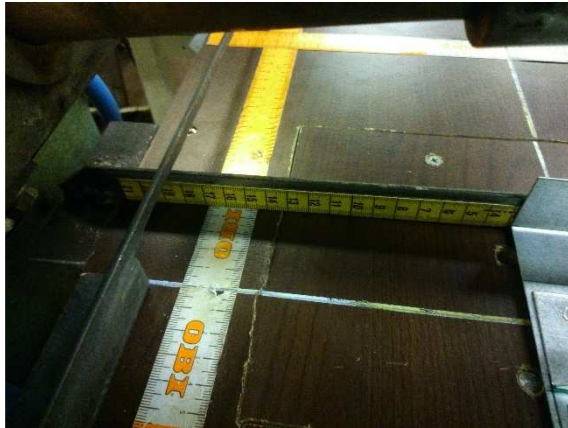

**2.7 kép** A párhuzamvonalzók kialakítása



**2.8 kép** Elemek illesztése párhuzamvonalzók segítségével

Elkészítettük a gépasztal gyártmánytervét, anyag és közelítő költségkalkulációját. Elkészítettük a gépasztal munkalapjának 1:1-es, élethű karton makettjét, hogy ellenőrizzük a legfontosabb követelmények kielégítését. A makettet a **2.9 kép** illusztrálja.



**2.9 kép** Munkalap karton makettje

Beszereztük a szükséges anyagokat és a rendelkezésünkre álló eszközparkkal a terveknek megfelelően elkészítettük a hegesztő gépasztalt, melynek készítéséről további illusztrációt az **[1]** M2-mellékletének 3. alfejezetében láthatnak.

**A részletterveket a Tervmellékletben csatoltuk (rajzjelek: P-01; P-02).**

# **M3 - MELLÉKLET**

## TECHNOLÓGIAI KORLÁTOK ELLENŐRZÉSE



## **Tartalomjegyzék:**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Alapfogalmak .....                                                    | 2  |
| 2. Gyártási folyamat .....                                               | 3  |
| 3. Baktípusok gyárthatóságának ellenőrzése.....                          | 4  |
| 3.1. B200-2L12-1AB12 baktípus gyártási sorrendjének ellenőrzése .....    | 5  |
| 3.2. B200-2U10-1AB10 baktípus gyártási sorrendjének ellenőrzése.....     | 7  |
| 3.3 B200-2L10-1AB10-MOD baktípus gyártási sorrendjének ellenőrzése ..... | 9  |
| 4. Gyártási jegyzőkönyvek .....                                          | 11 |

## **Jegyzőkönyv:**

GYJ-B200-2U10-1AB10-05 (26-28)

(Példaképpen egyet kiemelve a 9 db jegyzőkönyvből, amit kutatási időszakban készítettünk. A többi tesztelelem gyártási jegyzőkönyve megtekinthető az [1] M3-mellékletének végén.)

## **Gyártmánytervek: (Tervmellékletben csatolva)**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>GYT1:</b> B200-2L12-1AB12     | M = 1 : 4 |
| <b>GYT2:</b> B200-2U10-1AB10     | M = 1 : 4 |
| <b>GYT3:</b> B200-2L10-1AB10-MOD | M = 1 : 4 |

Az **M1- mellékletben** bemutatott gyártó eszközök által nyújtott fém megmunkálási lehetőségeket összefoglaló néven **technológiai korlátoknak** nevezzük. A gyártmánytípusok tervezésénél a legfontosabb irányelv az **M1-mellékletben** bemutatott korlátok betartása volt.

Az **M3-mellékletben** a baktípusok rövid bemutatása után összefoglaljuk azokat a kritikus pozícionálási, illesztési helyzeteket, amire a gyártás során fokozottan ügyelni kellett azért, hogy ún. **tervszerű gyártmányokat** tudjunk készíteni (ld. M2-melléklet 1. old.). **Minden tesztelem gyártása során jegyzőkönyvet vezettünk.** A jegyzőkönyvek az **[1]** M3- mellékletének végén találhatóak; ebbe a műbe terjedelmi korlátok miatt nem raktuk be, de példaképpen bemutatunk egyet a melléklet végén.

Az **M1-mellékletben** alkalmazzuk a TANULMÁNY 4.3 **alfejezetében** definiált elnevezéseket, ezek közül a fontosabbakat az 1. fejezetben röviden összefoglaljuk.


## 1. Alapfogalmak

A **szelementartó bakot** röviden **baknak**, az ugyanolyan geometriai kialakítású bakokat összefoglaló néven **baktípusoknak** hívjuk.

A bak több **szereleési egységből (SZE)** áll össze. A szereleési egységek **alkotóelemekből** állnak, melyeket röviden **elemeknek** nevezünk. Az alkotóelemeknek is több része van, melyeket élhajlítás útján alakítottunk ki. Ezek elnevezését baktípusonként definiáljuk.

Ha például egy bak 3 db alkotóelemből áll, melyek 90°-ban hajlított bordákon keresztül kapcsolódnak egymáshoz és ezek közül kettőt összehegesztünk, akkor hegesztés után létrejövő 2 db alkotóelemből álló egységet **szereleési egységnek** nevezzük. Ezt követően a szereleési egységet még hozzá kell szerelni (hegeszteni) a harmadik elemhez. Ezáltal létrejön az alkotóelemekből álló **gyártmány**. A gyártmányra a kísérlet elvégzéséhez szükséges jelöléseket hordunk fel. Az így módosított gyártmányt már **tesztelemnek** nevezzük.


Az elnevezések változását a tesztelem készítése során az **1.1 ábrán** mutatjuk be.

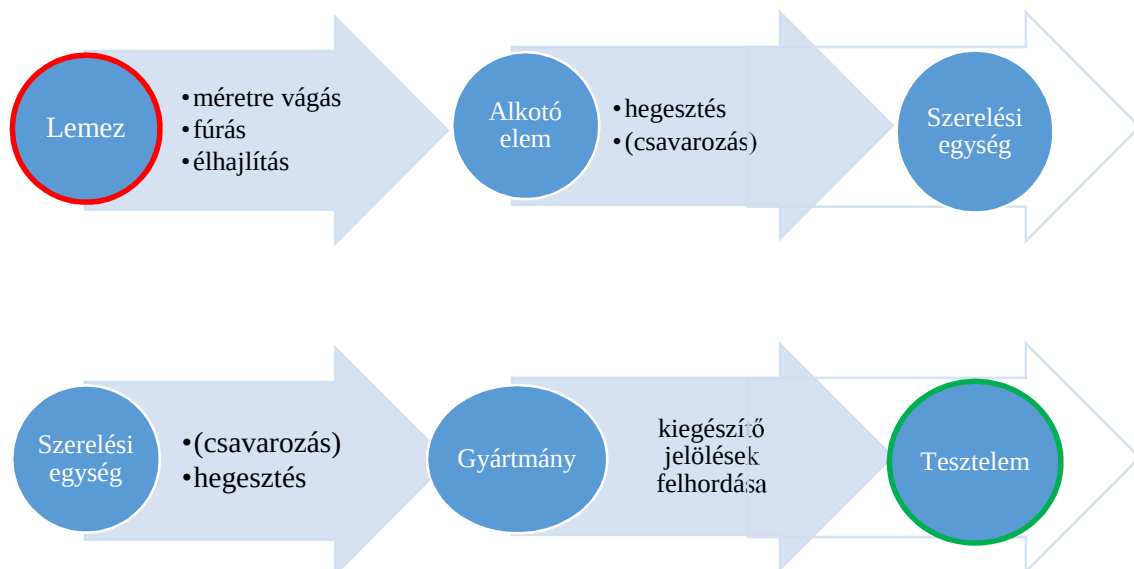

1.1 ábra Elnevezések változása a gyártási folyamat során


## 2. Gyártási folyamat

Mivel a baktípusok hasonló méretű és kialakítású elemekből állnak és azok kialakításához ugyanazokat a gyártó eszközöket használjuk, ezért a gyártmányok **technológiai családfája** azonos kialakítású. A bakok gyártási folyamatábráját a **2.1 ábra** illusztrálja.

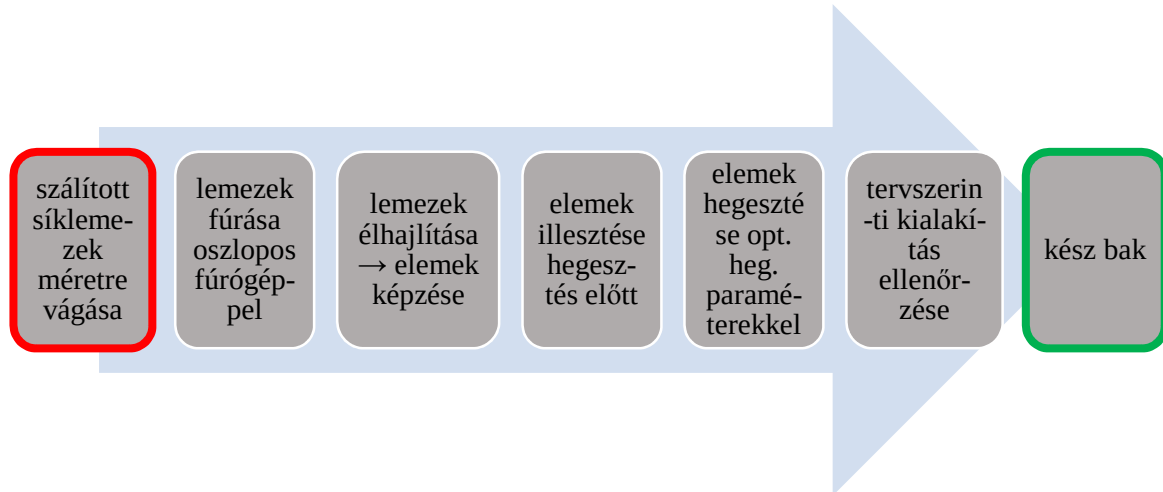

2.1 ábra A bak gyártásának folyamatábrája

A technológiai családfát a **2.2 ábrán** láthatjuk.

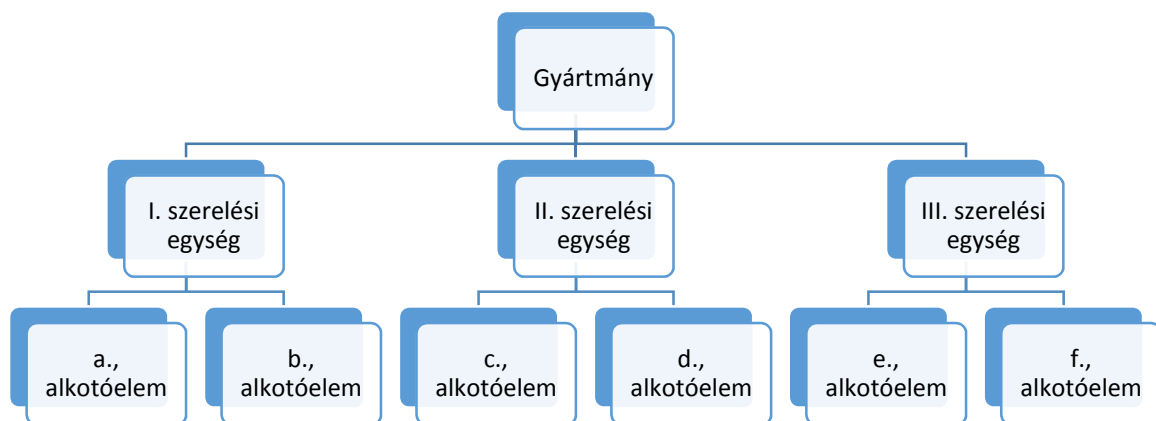

2.2 ábra Szelementartó bakok technológiai családfája

Egy szerelési egység mindig csak két alkotóelemből állhat, mert úgy lehet optimális szilárdságú ellenállás ponthegeesztett varratot készíteni - az ARO M302 - A típusú hegesztő berendezéssel - ha összehegesztendő lemezek száma maximum kettő.

### **3. Baktípusok gyárthatóságának ellenőrzése**


A kutatási időszakban 3 baktípus tervezésével foglalkoztunk a Tanulmány **2. és 3. fejezetében** részletezett irányelvek figyelembe vétele mellett. A gyártmánytervek elkészítése után ellenőriztük, hogy a tervezett baktípusból a rendelkezésre álló eszközpark technológiai korlátain belül maradva el tudjuk-e készíteni tesztelemeket.

Ehhez elkészítettük a gyártóeszközök - a tervezés szempontjából - pontos 3dimenziós modelljét az AutoCAD tervező programban. A modellek segítségével lehetőség nyílt a technológiai rész-folyamatok ellenőrzésére.


A gyártmányterveket többször módosítottuk. A mellékletben az utoljára módosított gyártmánytervek ellenőrzését mutatjuk be.

A különböző gyártmányterveket a melléklet végén csatoltuk.

### **3.1. B200-2L12-1AB12 baktípus gyártási sorrendjének ellenőrzése**

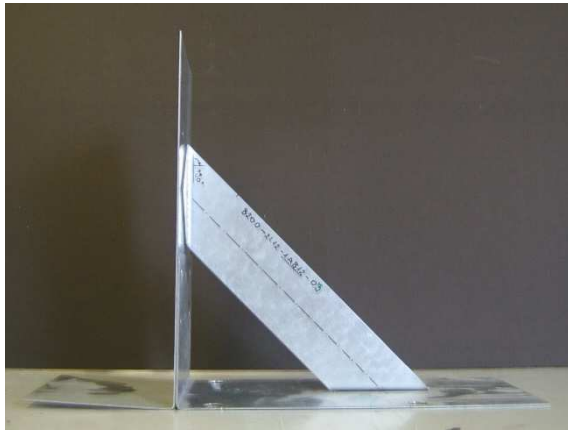

**3.1 kép** B200-2L12-1AB12 baktípus egyik gyártmánya

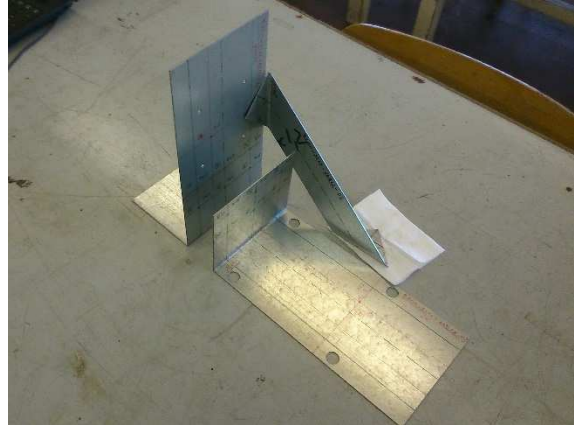

**3.2 kép** Egymásnak támasztott alkotóelemek

A **B200-2L12-1AB12** nevű baktípus két azonos méretű, L-alakban meghajlított alkotóelemből és egy élére állított **gerincbordából (E3)** áll. A függőleges alkotóelemet **gerincnek (E1)**, a vízszintes alkotóelemet **alaplemeznek (E2)** nevezzük.

A borda egy-egy 90°-ban hajlított végbordán keresztül kapcsolódik a gerinchez, illetve az alaplemezhez. Ezeket a végbordákat **füleknek** nevezzük.

Alkotóelemek lemezvastagsága: **1,2 mm**

#### **Gyártási sorrend:**

1. alapanyag méretre vágása
2. furatok elkészítése
3. alkotóelemek élhajlítása
4. I. SZE = alaplemez és gerinc: ellenállás ponthegeztés
5. Gyártmány készítése
  - 5.1. Hegesztett kapcsolat: Borda felső fül + gerinc
  - 5.2. Hegesztett kapcsolat: Borda alsó fül + alaplemez


#### **Az ellenőrzés szempontjából mértékadó részfolyamatok:**

- I. SZE egység hegesztése:
- Hegesztett kapcsolat ellenőrzése: borda felső fül + gerinc
- Hegesztett kapcsolat ellenőrzése: borda alsó fül + alaplemez


**3.1 ábra**

**3.2 ábra**


**3.3 ábra**

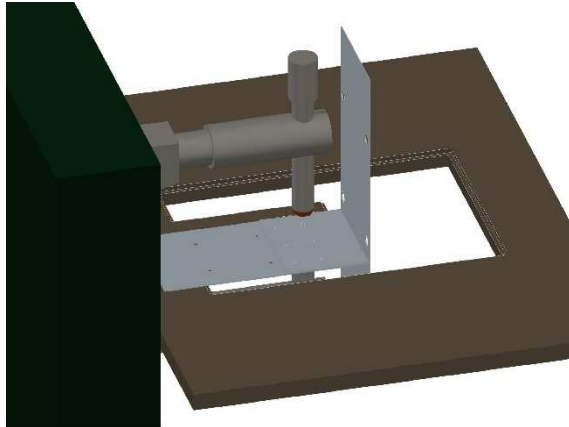

**3.1 ábra** I. SZE egység hegesztése

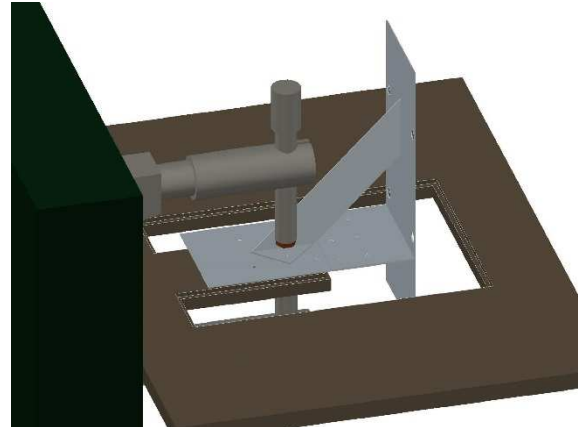


**3.2 ábra** Hegesztett kapcsolat ellenőrzése:  
Borda felső fül + gerinc

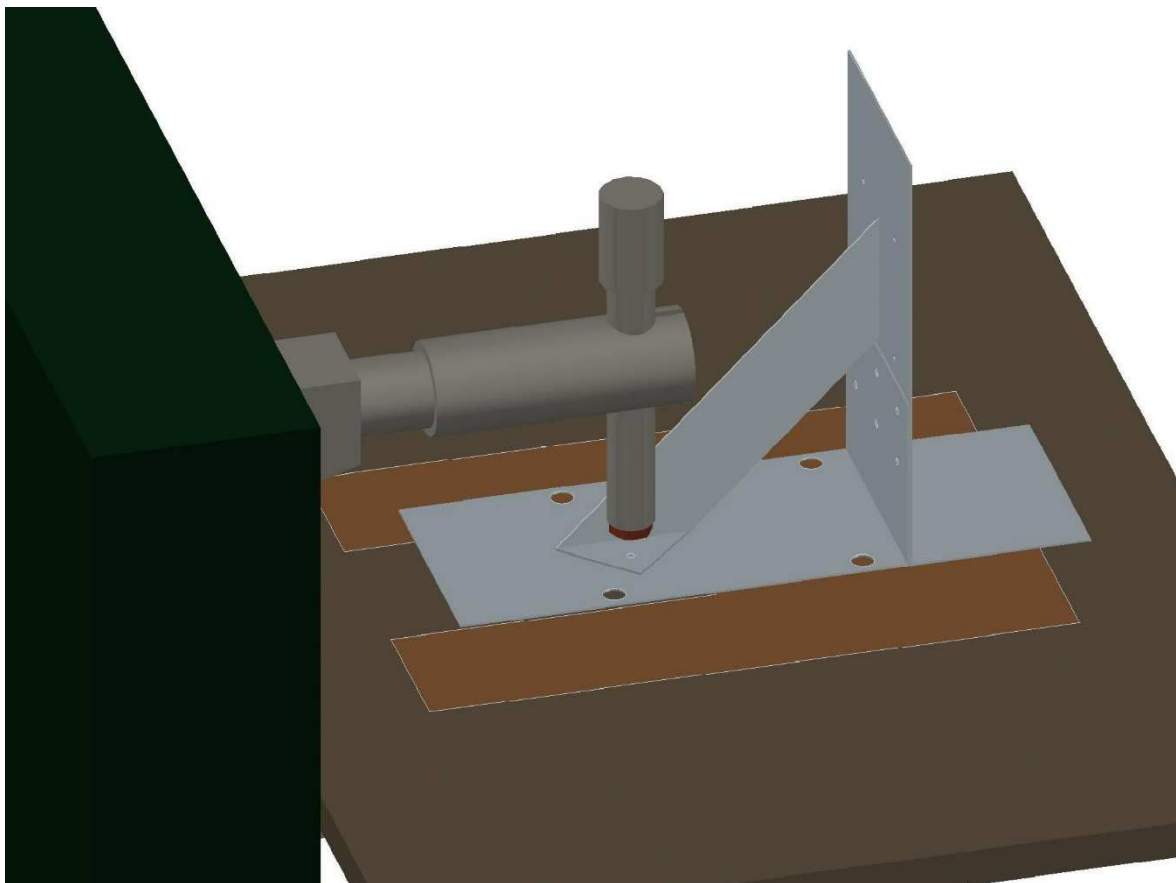


**3.3 ábra** Hegesztett kapcsolat ellenőrzése: Borda alsó fül + alaplemez

**A gyártmányterv a technológiai korlátoknak megfelel!**

### **3.2. B200-2U10-1AB10 baktípus gyártási sorrendjének ellenőrzése**

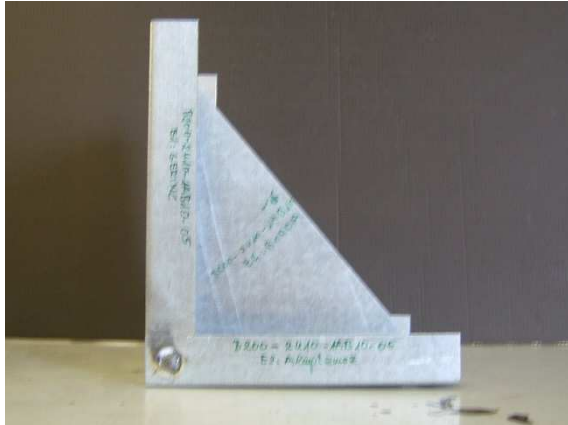

**3.3 kép** B200-2U10-1AB10 baktípus egyik gyártmánya

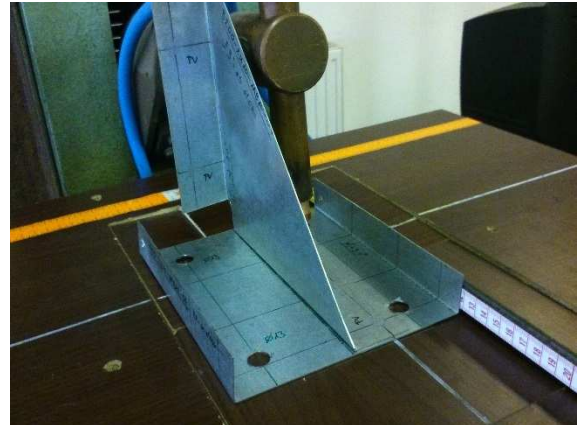

**3.4 kép** I. szerelési egység kialakítása

A **B200-2U10-1AB10** nevű baktípus két U-alakban hajlított és egy élére állított, a bak szimmetria tengelyében elhelyezett **szerkezeti egységből** áll. A függőleges U-elemet a **bak gerincének (G)** nevezzük. Ehhez az elemhez csavarozzák a Z-szelement. A bakot a főtartó felső övéhez a fekvő U-elemen keresztül kapcsoljuk, melyet a **bak alaplemezének (A)** nevezünk. Az U-alakú hajlításnak köszönhetően az alaplemez és a gerinclemez is **élbordákkal** rendelkeznek.

Alkotóelemek lemezvastagsága: **1,0 mm**

A borda derékszögben kihajtott ún. **füleken** keresztül kapcsolódik a gerinchez, illetve az alaplemezhez. A fülek a bak szimmetriatengelyére nézve aszimmetrikusan helyezkednek el.

#### **Gyártási sorrend:**

1. alapanyag méretre vágása
2. furatok elkészítése
3. alkotóelemek élhajlítása
4. I. SZE = alaplemez + gerincborda: ellenállás ponthegeztés
5. Gyártmány készítése
  - 5.1. Hegesztett kapcsolat: Borda felső fül + gerinc
  - 5.2. Hegesztett kapcsolat: Borda alsó fül + alaplemez

#### **Az ellenőrzés szempontjából mértékadó részfolyamatok:**

- élhajlítás ellenőrzése: a borda alkotóelem kialakításánál
- élhajlítás ellenőrzése: gerinc alkotóelem kialakításánál
- I. SZE egység hegesztése:
- Hegesztett kapcsolat ellenőrzése: borda felső fül + gerinc
- **Hegesztett kapcsolat ellenőrzése: élbordák hegesztése**


**3.4 ábra**

**3.5 ábra**


**3.6 ábra**

**3.7 ábra**


**3.8 ábra**

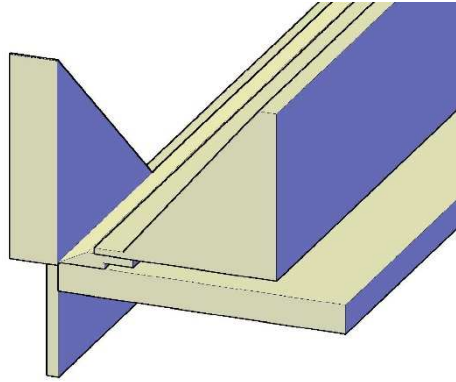


**3.4 ábra** Élhajlítás ellenőrzése: a borda alkotóelem kialakításánál

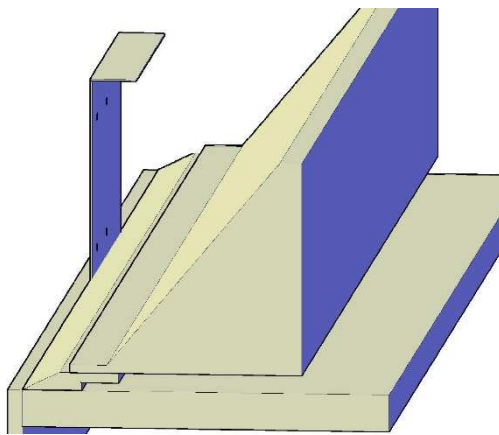


**3.5 ábra** Élhajlítás ellenőrzése: gerinc alkotóelem kialakításánál

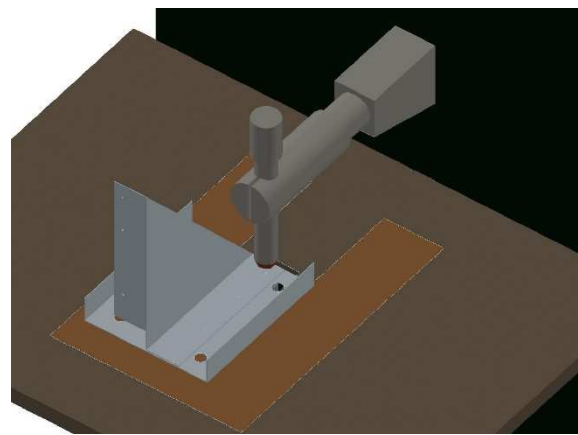

**3.6 ábra** I. SZE egység hegesztése

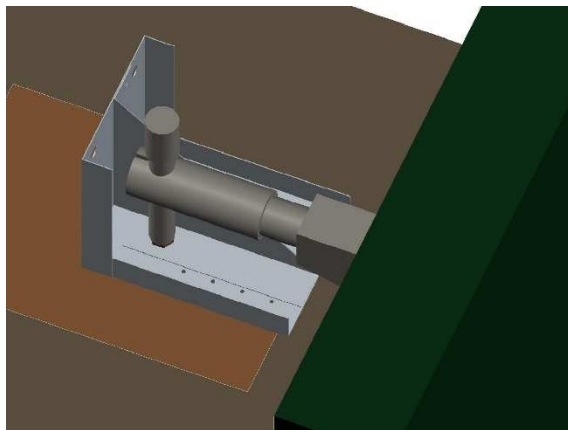


**3.7 ábra** Hegesztett kapcsolat ellenőrzése:  
Borda felső fül + gerinc

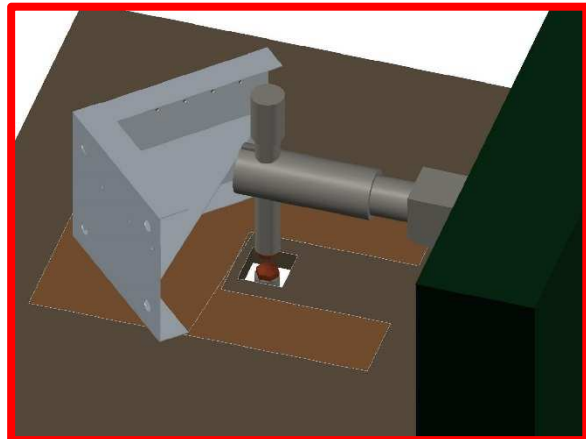


**3.8 ábra** Hegesztett kapcsolat ellenőrzése:  
élbordák hegesztése

Ezt a baktípust egy másik típusú hegesztő berendezéshez terveztük. A gyártási időszakban a gép elromlott és egy másik hegesztőgépet kellett igénybe vennünk a tesztelemek elkészítéséhez. A technológiai korlátok újbóli ellenőrzése során kiderült, hogy a gerinc és alaplemez élbordái közötti ellenállás-ponthegesztett kapcsolatot nem tudjuk az ARO M302-A típusú ponthegeztő berendezéssel kialakítani, ezért ezt a varratot védőgázos ívhegesztéssel készítettük el.

### **3.3 B200-2L10-1AB10-MOD baktípus gyártási sorrendjének ellenőrzése**

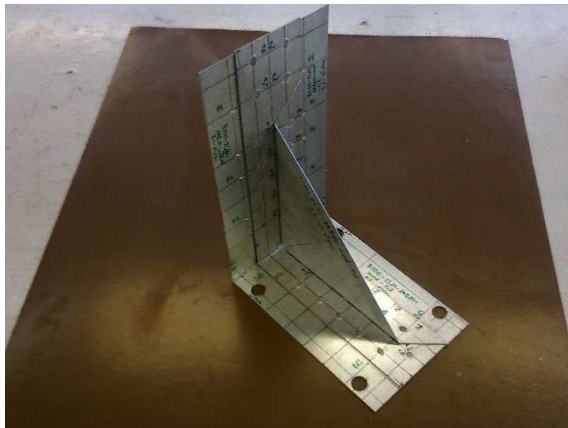

**3.5 kép** B200-2L10-1AB10-MOD baktípus egyik gyártmánya

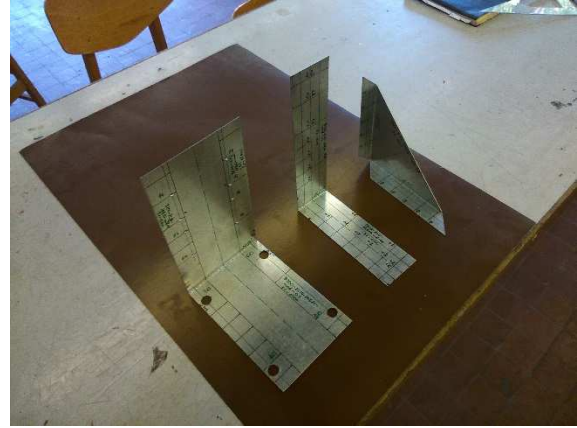

**3.6 kép** Alkotóelemek balról jobbra haladva rendre: **E1, E2, E3**

Ez a baktípus **3 db alkotóelemből** áll, melyeket a **3.2 ábra** illusztrál. Ezek közül kettő azonos szélességű lemezekből kerül kialakításra. Az **E1** elem a bak **gerince**. Az **E2** azonosítójú elemet **gerinchizlaló lemez**nek nevezzük. Az **E3**-as alkotóelem a bak **gerincbordája**. A borda derékszögben kihajtott füleken keresztül kapcsolódik a gerinchizlaló lemezhez. Az így kialakuló szerelési egységet a bak gerincéhez hegesztjük, ezáltal elkészül a gyártmány.

Alkotóelemek lemezvastagsága: **1,0 mm**

#### **Gyártási sorrend:**

1. alapanyag méretre vágása
2. furatok elkészítése
3. alkotóelemek élhajlítása
4. I. SZE = gerinchizlaló lemez + gerincborda: ellenállás ponthegeztés
5. Gyártmány készítése
  - 5.1. Hegesztett kapcsolat: I. SZE + gerincelem függőleges része
  - 5.2. Hegesztett kapcsolat: I. SZE + gerincelem vízszintes része

#### **Az ellenőrzés szempontjából mértékadó részfolyamatok:**

- élhajlítás ellenőrzése a borda kialakításánál
- élhajlítás ellenőrzése a gerinc alkotóelem kialakításánál
- I. SZE egység hegesztése:
- Hegesztett kapcsolat ellenőrzése: borda felső fül + gerinc
- Hegesztett kapcsolat ellenőrzése: élbordák hegesztése


**3.9 ábra**

**3.10 ábra**


**3.11-12. ábra**

**3.13 ábra**


**3.14 ábra**

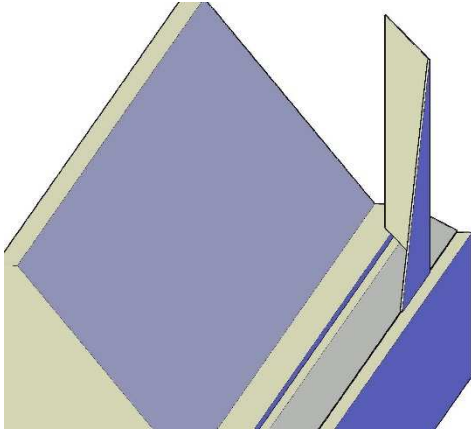


**3.9 ábra** élhajlítás ellenőrzése a borda kialakításánál

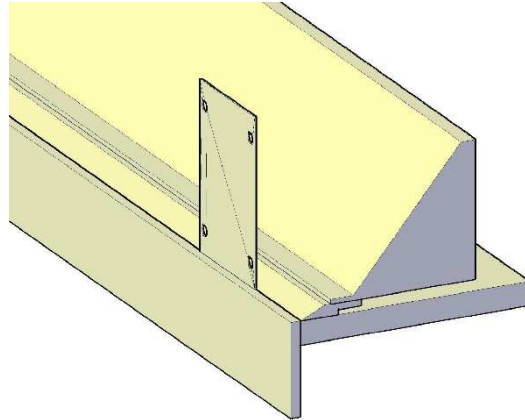


**3.10 ábra** élhajlítás ellenőrzése a gerinc alkotóelem kialakításánál

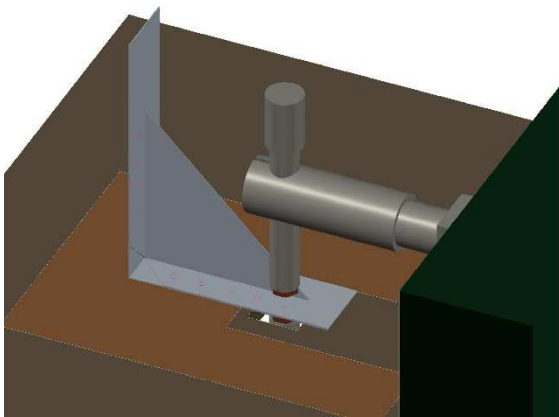


**3.10 ábra** I. SZE hegesztése: felső elektródatartó elfér a gerincborda mellett

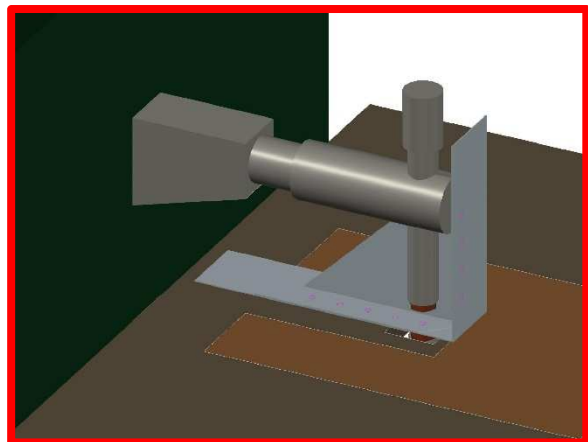

**3.11 ábra** I. SZE hegesztése: Belső pontvarrat elkészíthetőségének vizsgálata

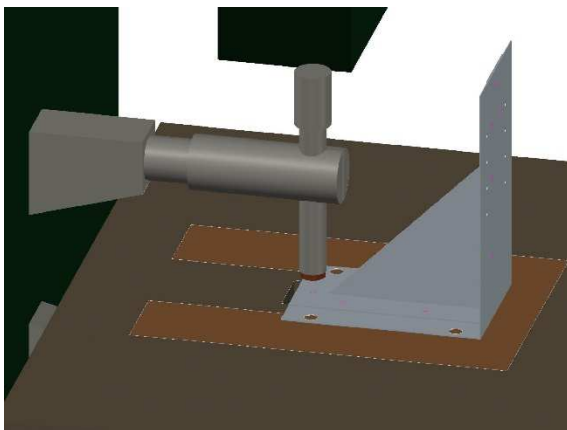

**3.12 ábra** Elektródacsúcs elfér a gerincborda alsó füle mellett

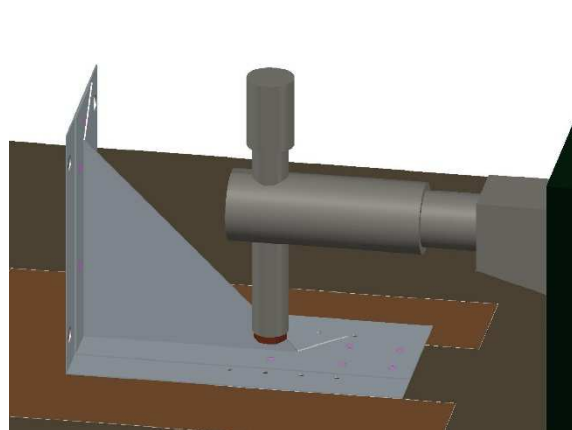

**3.13 ábra** A felső elektródatartó elfér a gerincborda mellett

A **3.11 ábrán** bemutatott ellenőrzést nem végeztük el a tervezés során és a tesztelem gyártása során derült ki, hogy azt a varratot nem lehet elkészíteni. Miután számítógéppel ellenőriztük, kiderült, hogy nem rossz a modell, hanem tervezési hibát vétettünk. Ennek megfelelően a gyártmánytervet módosítottuk.

## **4. Gyártási jegyzőkönyvek**

A gyártási jegyzőkönyveket a melléklet végén csatoltuk.

Egy gyártmány (tesztelem) gyártási jegyzőkönyve 3 oldalas. A B200-2L10-1AB10-MOD baktípus esetén 4. oldalas.

Minden oldal fejlécében jobb oldalon szerepel félkövér betűtípussal kiemelve a baktípus azonosító kódja. A kód jellemzően az alkotóelemek kialakítását hordozza magában. Az alfanumerikus **baktípus-azonosító** mögött álló sorszám mutatja meg, hogy hányadik tesztelem jegyzőkönyvét tartjuk a kezünkben.

pl. **B200-2L1010-1AB10-mod-01** azonosítójú tesztelem

|                            |   |                           |
|----------------------------|---|---------------------------|
| <b>B200-2L10-1AB10-mod</b> | → | <b>baktípus azonosító</b> |
| <b>01</b>                  | → | <b>tesztelem sorszáma</b> |

Alatta találjuk a gyártási jegyzőkönyv számát, ami úgy jön létre, hogy a baktípus-azonosító elé kapcsoljuk kötőjellel a „GYJ”-rövidítést. A tanulmányban néhány helyen ezekre az oldalakra hivatkozunk.

### **1. oldal tartalma:**

Megadtuk az alkotólemezek méretét, a megmunkáló eszközök típusát és a hegesztési munkarendet.

### **2. oldal tartalma:**

Ezen az oldalon lévő táblázatok tartalmazzák a kezdeti, gyártási geometriai imperfekciókat.

Az első két oszlopban varratok/furatok sorszáma szerepel (i, j). A táblázat azon sora, amiben mindkét cellában szerepel szám: **közbenső távolság**ot jelent. Ahol csak az egyik oszlopban van szám, az **széltávolság**ot jelent. A furatok és pontvarratok esetében is mindig a furathoz/varrat-hoz közelebb eső szabad elemszéltől végeztük a távolságmérést tolómérővel.

A táblázatok 3. oszlopában (*Tényl.*) a mért érték szerepel, a 4. oszlopban a gyártmányterv szerinti érték (*Terv.*). A furat és pontvarrat átmérők ellenőrzésénél 3 mérést végeztünk. A mérések sorszámát római számokkal jelöltük (I., II., III.).

Az oldal alján ábrázoltuk a baktípus sematikus ábráit.

### **3. oldal tartalma:**

Ezen az oldalon a gyártással kapcsolatos megjegyzéseinket fogalmazzuk meg, továbbá bemutattunk néhány pillanatképet a gyártmány készítésének részfolyamatairól vagy az elkészült gyártmányról.

### **4. oldal tartalma:** (B200-2L10-...-mod esetén az 5. oldal)

A tesztelemelek globális geometriai imerfekciójának közelítő felvétele.


|                                                                                 |            |                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
|  |            | GYÁRTÁSI JEGYZŐKÖNYV          |                           |
|                                                                                 |            | Tesztetem<br>azonosító száma: | <b>B200-2U10-1AB10-05</b> |
| Dátum:                                                                          | 2014.09.05 | Oldalszám:                    | 26                        |
| Gyártotta:                                                                      | Frank Máté | Sorszám:                      | <b>GYJ-2U10-1AB10-05</b>  |

### ALKOTÓ LEMEZEK

| BEFOGLALÓ MÉRTEK |     |        |        |        |
|------------------|-----|--------|--------|--------|
| MEGNEVEZÉS       | Jel | h [mm] | b [mm] | t [mm] |
| Alaplemez        | E1  | 212    | 180    | 1      |
| Gerinclemez      | E2  | 210    | 210    | 1      |
| Borda            | E3  | 248    | 218    | 1      |

| MEGMUNKÁLÁS ESZKÖZEI |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| VÁGÓGÉP              | OL-3-1250 Diósgyőri Gépgyár |
| ÉLHAJLÍTÓ            | OK Gép X/1                  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| GYÁRTMÁNYTERV SZÁMA: | <b>GYT2:B200-2U10-1AB10</b> |
|----------------------|-----------------------------|

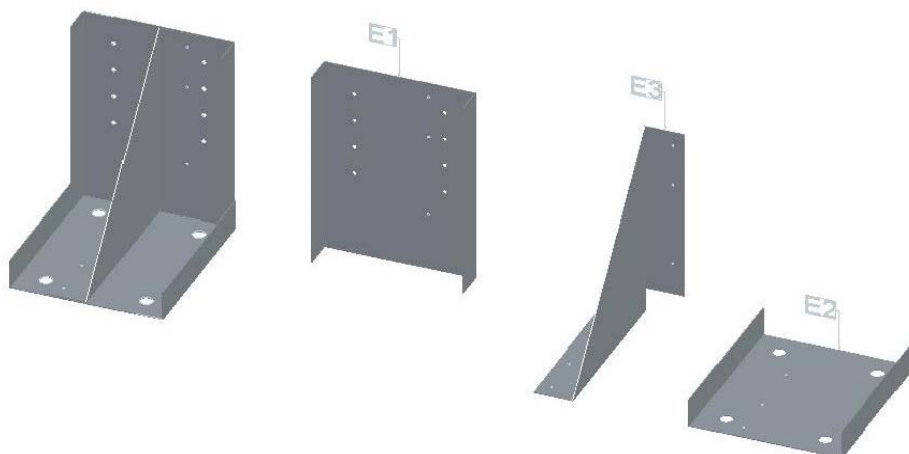


### HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| HEGESZTŐ BERENDEZÉS                | ARO M302-A |
| ELEKTÓRÓDA ÖSSZESZORÍTÁS<br>TÍPUSA | Mechanikus |

| HEGESZTÉSI BERENDEZÉS BEÁLLÍTOTT ÉRTÉKEI |                       |                       |                        |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ÁRAM                                     | HEGESZTÉSI FŐIDŐ [ms] | ÖSSZESZORÍTÓ ERŐ [kN] | ELEKTÓRÓDA ÁTMÉRŐ [mm] |
| I <sub>6</sub>                           | 0.28                  | 2.00                  | 5.00                   |

### HEGESZTÉSI MUNKAREND ÁBRÁJA

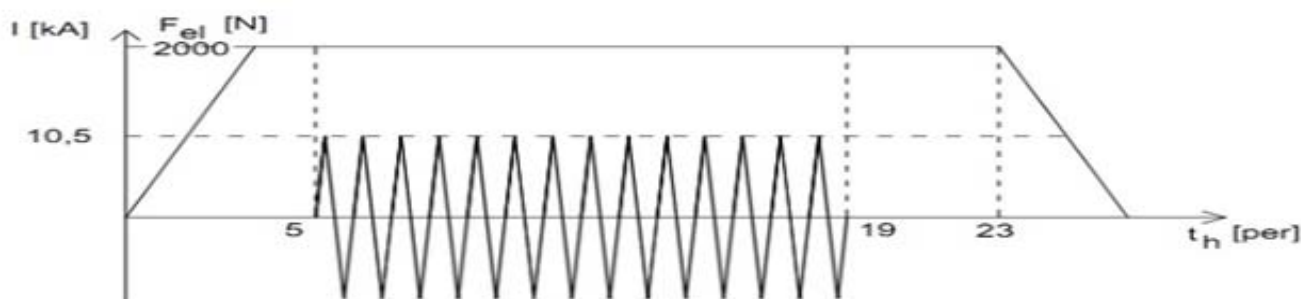






# GYÁRTÁSI JEGYZŐKÖNYV

|            |            |                               |                           |
|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| Dátum:     | 2014.09.05 | Tesztetem<br>azonosító száma: | <b>B200-2U10-1AB10-05</b> |
| Gyártotta: | Frank Máté | Oldalszám:                    | 28                        |
|            |            | Sorszám:                      | <b>GYJ-2U10-1AB10-05</b>  |


## GYÁRTÁSI MEGJEGYZÉSEK

Ezeket az elemeket az ARO M302-A hegesztő berendezéssel, párhuzamvonalzókkal kiegészített, szálkereszttel ellátott pozícionáló asztallal készítettük. A hegesztés előtt a csatlakozó felületeket sebbenzinnel zsírtalanítottuk. Hegesztési munkarend: ARO M302-A mechanikus ellenállás ponthegeztő berendezés **I6-os beállítás**,  $t = 0,28 \text{ sec}$ ,  $F = 2,0 \text{ kN}$ . A tesztelemet a gyártási tervnek megfelelően készítettük el.

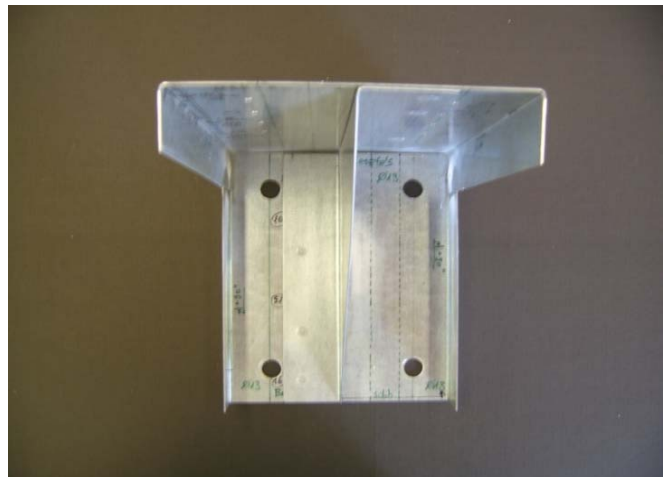

B200-2U10-1AB10-06 5

Gyártási imperfekciók

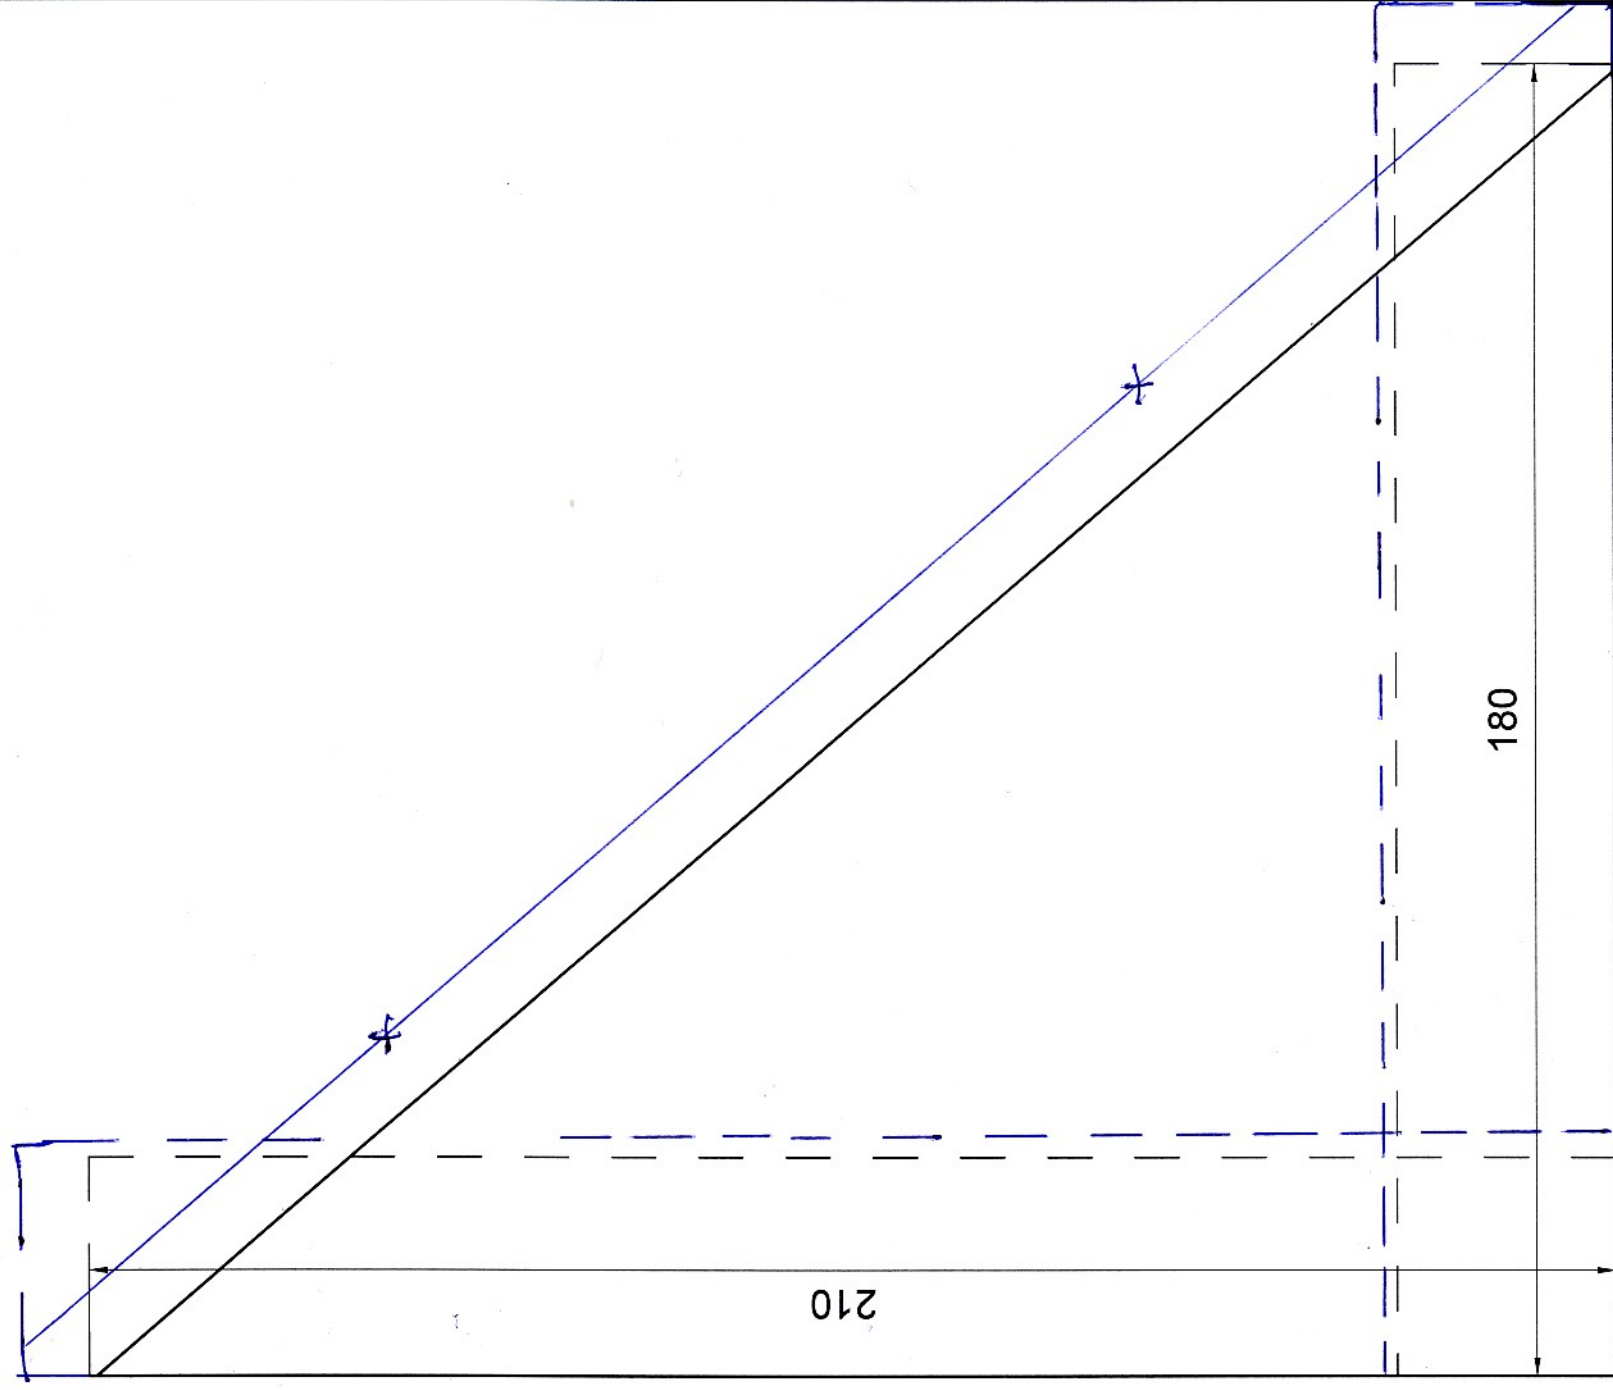

# M4 - MELLÉKLET

## KÍSÉRLETI ÖSSZEÁLLÍTÁS



### Tervrajzok:

T1: Terhelési segédberendezés összeállítási és gyártási terve M=1:5

KET-1: Kísérleti összeállítás „B200-...” baktípusok vizsgálatához M=1:4

(A terveket a **Tervmelléletekben** csatoltuk.)

# **M5 - MELLÉKLET**

## **MŰSZEREK KALIBRÁLÁSA**




### Tartalomjegyzék:

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1. A kalibráláshoz használt műszerek bemutatása..... | 1   |
| 2. Jegyzőkönyvek tartalma.....                       | 1-2 |
| 3. Kalibrálási jegyzőkönyv.....                      | 3   |

## 1. A kalibráláshoz használt műszerek bemutatása

Az elmozdulások méréséhez WFS 20 típusú induktív elmozdulás mérőműszereket használtunk. A műszereket közvetlenül a kísérletek előtt kalibráltuk. A bak tönkremenetelét követően elvégeztük az adók ellenőrző kalibrációját.

A kalibrálást az **M5-1. képen** látható mérőasztalon végeztük.

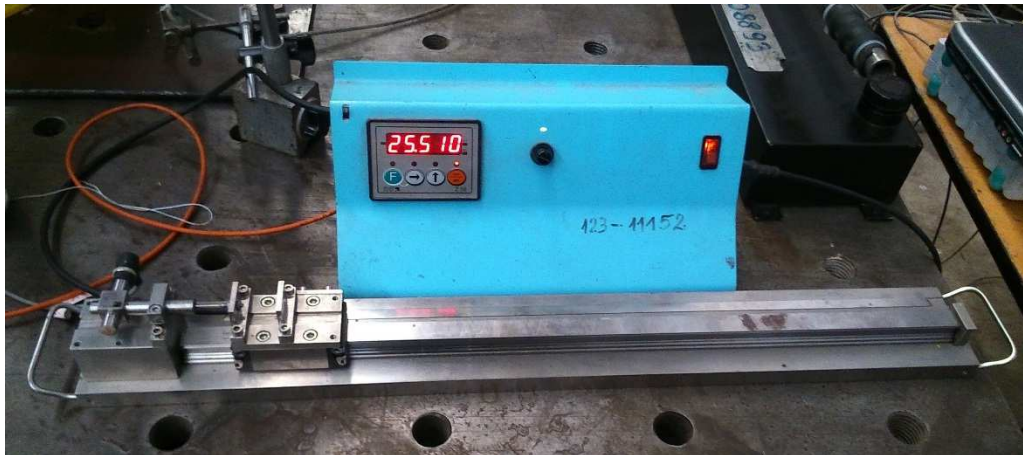

**M5-1. kép** Az induktív úradók kalibrálásához használt mérőasztal

## 2. Jegyzőkönyvek tartalma

A mérési jegyzőkönyvekben feltüntettük a kísérletek során vizsgált tesztelemekek azonosítószámát. Ezt láthatjuk a jegyzőkönyv „Kalibrált adókkal vizsgált tesztelemekek” címszáva alatt.

Ábrázoltuk a (vasmag illetve a tekercsből álló) mérőműszer sematikus ábráját, valamint, hogy a tekercs milyen irányú mozgását nevezzük pozitív illetve negatív irányoknak.

Írányok: „KI” = a vasmagot a tekercsből kifelé húzzuk  
„BE” = a vasmagot a tekercsbe befelé toljuk

A műszerek típusát és gyártási számát a jegyzőkönyv középső táblázatában „Az egyes mérési pontokon használt elmozdulásmérő típusa” címszó alatt tüntettük fel. Egymás alatt rendre a mérési pont jele, az adó típusa, az adó mérési tartománya, az adó gyári száma. Az adók gyári száma több esetben le volt kopva, így ezek esetében a táblázat sorait üresen hagytuk. (A mérési pontok pozícióját a különböző tesztelemekek esetén ld. **M7 melléklet: Kísérleti jegyzőkönyv** vonatkozó oldalain.)

A kalibrálás számításait táblázatosan foglaltuk össze.

### A kalibrálás metodikája:

Az adók tekercsét fixen befogtuk a mérőasztal végén elhelyezkedő villába. A vasmagot két anyacsavarral rögzítettük az asztal közepén elhelyezkedő sínszálon futó kocsira. Az adót digitális vezetékkel kötöttük a mérőátalakítóhoz (Spyder 8), melyet egy laptop-hoz kapcsoltunk. A mérőasztal digitális kijelzőjén leolvasott értékeket **P**-vel, a számítógépen futatott Catman Easy programban leolvasott értékeket **C**-vel jelöltük.

Képeztük a két érték abszolútértéke különbségének abszolútértékét, majd visszaosztottuk a mérőasztalon leolvasott, mintegy 0,0001 relatív pontosságú értékkel, melyet pontos, viszonyítási értéknek fogadtunk el. A hányadost a mérés relatív hibájának neveztük és **HRel**-lel jelöltük a jegyzőkönyvek táblázataiban. A számítás menetét az alábbiakban foglaltuk össze:

1. **P** leolvasása
2. **C** leolvasása
3.  $||\mathbf{P}| - |\mathbf{C}||$  számítása
4.  $\mathbf{HRel} = (||\mathbf{P}| - |\mathbf{C}||)/|\mathbf{P}|$  számítása
5. **H(5mm)** számítása

**A műszer pontosságát megfelelőnek tekintjük, amennyiben a relatív hibája kisebb, mint 0,02.**

A mérési pontokon a várható elmozdulások (általában) nem haladják meg az 5,0 mm-t. A relatív hiba meghatározása után kiszámítottuk, hogy 5,0 mm elmozdulás mekkora hibával terhelt.

A kutatási időszakban 3 tesztsorozatban vizsgáltunk szelementartó bakokat (3., 4., 5. tesztsorozat). Az 1. és 2. tesztsorozat egy korábbi kutatási időszak keretében került elvégzésre (ld. [4]). Az adatokat a tesztsorozatok elején és végén kalibráltuk, az eredményeket jegyzőkönyvben rögzítettük, melyek közül példaképpen egyet bemutatunk. A 4. és 5. tesztsorozat során készített jegyzőkönyvek megtekinthetők az [1] M5-mellékletének végén.

**M5 - MŰSZEREK KALIBRÁLÁSA***Kalibrálási jegyzőkönyv*


Jegyzőkönyv száma

**KJK-3. teszt sorozat**

Kalibrált adókkal vizsgált tesztelemekek

**B200-2L12-1AB12-02****B200-2L10-1AB10-MOD-01****B200-1U10-1AB10-01****B200-2L12-1AB12-03****B200-2L10-1AB10-MOD-02****B200-2L12-1AB12-04****B200-2U10-1AB10-04****B200-2L12-1AB12-05****B200-2U10-1AB10-06**

Regisztrált elmozdulások elője a CATMAN EASY mérőprogramban

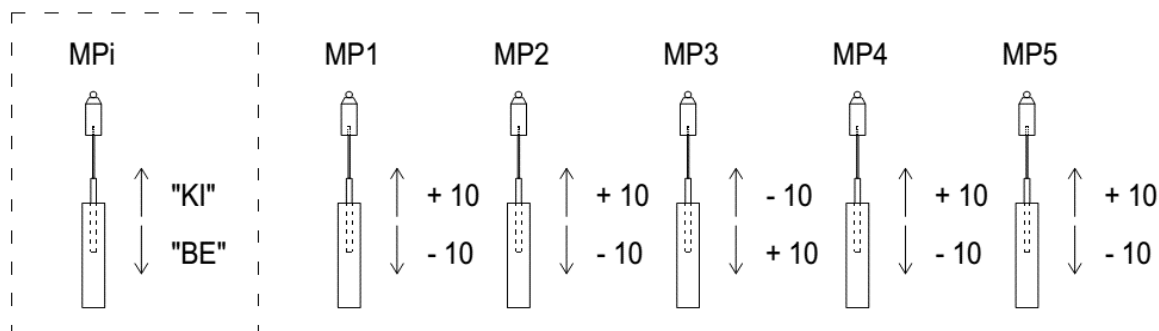Az egyes mérési pontokon (MP<sub>i</sub>, i = 1,2,3...5) használt elmozdulásmérő típusa

| MP1           | MP2           | MP3           | MP4           | MP5           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  |
| <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> |
| -             | -             | <b>1876</b>   | -             | <b>12877</b>  |

Kalibrálás táblázatai

| MP1 | P [mm]        | C [mm]        | $  P  -  C  $ | Hrel [-]         | H(5mm) [mm]      |
|-----|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| KI  | <b>9,054</b>  | <b>9,038</b>  | <b>0,016</b>  | <b>0,0018</b>    | <b>0,0088</b>    |
| BE  | <b>-9,048</b> | <b>-9,033</b> | <b>0,015</b>  | <b>0,0017</b>    | <b>0,0083</b>    |
|     |               |               |               | <b>&lt; 0,02</b> | <b>MEGFELEL!</b> |

| MP2 | P [mm]        | C [mm]       | $  P  -  C  $ | Hrel [-]         | H(5mm) [mm]      |
|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| KI  | <b>10,002</b> | <b>9,864</b> | <b>0,138</b>  | <b>0,0138</b>    | <b>0,0690</b>    |
| BE  | <b>-9,979</b> | <b>-9,84</b> | <b>0,139</b>  | <b>0,0139</b>    | <b>0,0696</b>    |
|     |               |              |               | <b>&lt; 0,02</b> | <b>MEGFELEL!</b> |

| MP3 | P [mm]        | C [mm]        | $  P  -  C  $ | Hrel [-]         | H(5mm) [mm]      |
|-----|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| KI  | <b>-9,982</b> | <b>-9,869</b> | <b>0,113</b>  | <b>0,0113</b>    | <b>0,0566</b>    |
| BE  | <b>10,008</b> | <b>9,888</b>  | <b>0,120</b>  | <b>0,0120</b>    | <b>0,0600</b>    |
|     |               |               |               | <b>&lt; 0,02</b> | <b>MEGFELEL!</b> |

|                     |            |           |             |
|---------------------|------------|-----------|-------------|
| Kalibrálást végezte |            | Dátum     | 2014.09.01. |
| Frank Máté Ferenc   | Janik Ottó | Oldalszám | 03          |

**M5 - MŰSZEREK KALIBRÁLÁSA**


Jegyzőkönyv száma

Kalibrálási jegyzőkönyv**KJK-3. teszt sorozat**

Kalibrált adókkal vizsgált tesztelemekek

**B200-2L12-1AB12-02****B200-2L10-1AB10-MOD-01****B200-1U10-1AB10-01****B200-2L12-1AB12-03****B200-2L10-1AB10-MOD-02****B200-2L12-1AB12-04****B200-2U10-1AB10-04****B200-2L12-1AB12-05****B200-2U10-1AB10-06**

Regisztrált elmozdulások elője a CATMAN EASY mérőprogramban

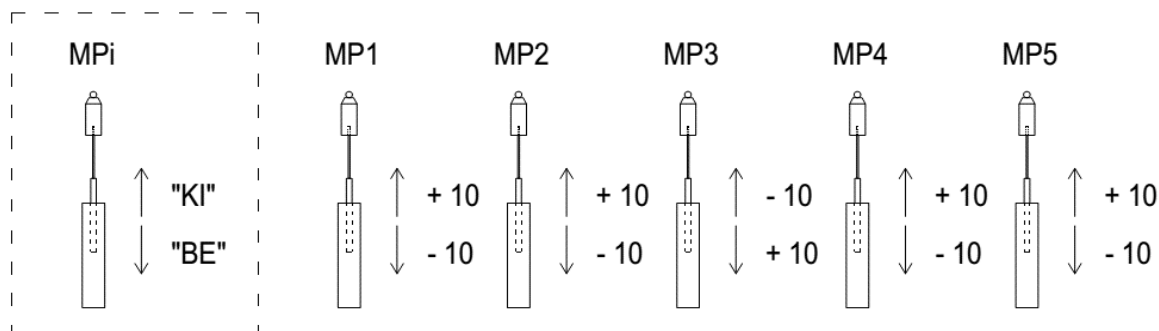

Az egyes mérési pontokon (MPi, i = 1,2,3...5) használt elmozdulásmérő típusa

| MP1           | MP2           | MP3           | MP4           | MP5           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  | <b>WA 20</b>  |
| <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> | <b>+/- 10</b> |
| -             | -             | <b>1876</b>   | -             | <b>12877</b>  |

Kalibrálás táblázatai

| <b>MP4</b> | P [mm]        | C [mm]        | $  P  -  C  $ | Hrel [-]         | H(5mm) [mm]      |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| KI         | <b>10,022</b> | <b>10,01</b>  | <b>0,012</b>  | <b>0,0012</b>    | <b>0,0060</b>    |
| BE         | <b>-9,57</b>  | <b>-9,558</b> | <b>0,012</b>  | <b>0,0013</b>    | <b>0,0063</b>    |
|            |               |               |               | <b>&lt; 0,02</b> | <b>MEGFELEL!</b> |

| <b>MP5</b> | P [mm]        | C [mm]        | $  P  -  C  $ | Hrel [-]         | H(5mm) [mm]      |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| KI         | <b>10,042</b> | <b>10,03</b>  | <b>0,012</b>  | <b>0,0012</b>    | <b>0,0060</b>    |
| BE         | <b>-9,578</b> | <b>-9,567</b> | <b>0,011</b>  | <b>0,0011</b>    | <b>0,0057</b>    |
|            |               |               |               | <b>&lt; 0,02</b> | <b>MEGFELEL!</b> |


|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                     |            |           |  |             |
|---------------------|------------|-----------|--|-------------|
| Kalibrálást végezte |            | Dátum     |  | 2014.09.01. |
| Frank Máté Ferenc   | Janik Ottó | Oldalszám |  | 04          |

# **M6 - MELLÉKLET**

## **ANYAGVIZSGÁLAT**

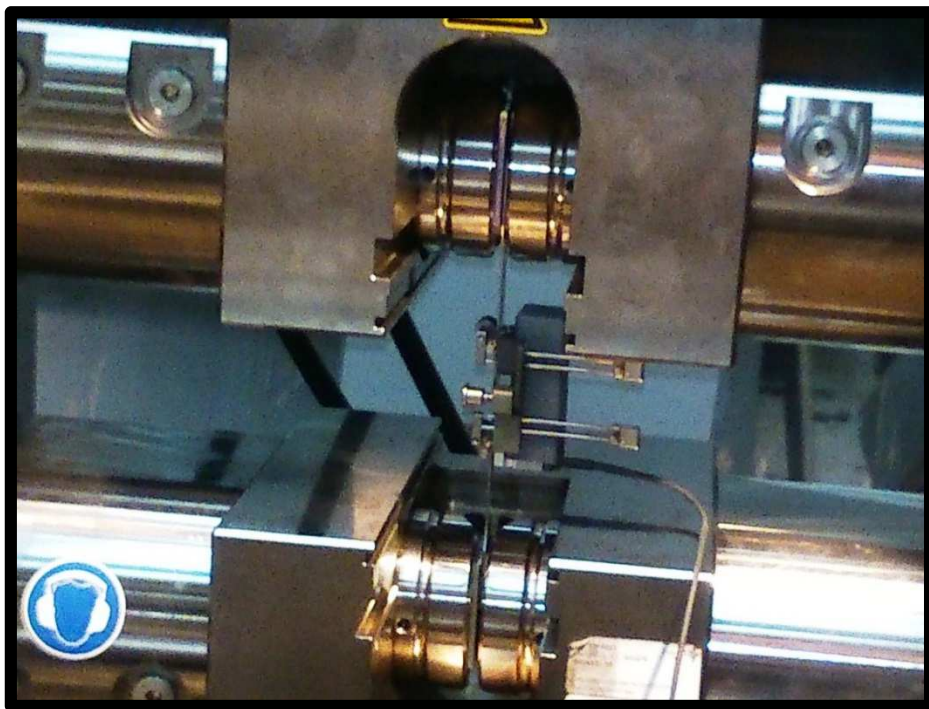

## Tartalomjegyzék

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1. Absztrakt .....                                           | 2 |
| 2. Bevezetés.....                                            | 2 |
| 3. Kísérleti módszer és mérési összeállítás ismertetése..... | 3 |
| 3.1. Próbatétel bemutatása .....                             | 3 |
| 3.2. Próbatétel kialakításának folyamata .....               | 3 |
| 3.3. Szakító berendezés bemutatása .....                     | 4 |
| 4. Mérési eredmények bemutatása .....                        | 5 |
| 5. Kísérleti eredmények statisztikai értékelése.....         | 5 |

## Jegyzőkönyvek

Összesen 21 kísérletet végeztünk. Minden kísérlet során jegyzőkönyvet vezettünk. A melléklet végén példaképpen bemutatjuk a *B200-10-01* azonosítójú tesztelem jegyzőkönyvét. Terjedelmi korlátok miatt, a többi kísérlet jegyzőkönyve az **[1]** M6-mellékletének végén tekinthető meg.

## Irodalomjegyzék


## 1. Absztrakt

A szakítóvizsgálat célja meghatározni 1,0 mm, 1,2 mm és 1,5 mm vastag tűzihorganyzott acéllemezek folyáshatárának statisztikai mutatóit. A kísérletet az MSZ EN ISO 4136:2013 szabvány javaslatai alapján hajtottuk végre egy ZWICK ROLL Z400 típusú szakítógéppel.


## 2. Bevezetés

Az acélszerkezeti tervezés során két féle terhelést érdemes megkülönböztetni, a viszonylag lassan ránehezedő és a továbbiakban nyugalomban lévőknek tekinthető ún. statikus terheket, és az időben és térben változó (impulzusszerű) dinamikus terheket. A megkülönböztetés azért lényeges, mert a terhelési folyamat lejátszódása a szerkezet és az anyag viselkedése szempontjából fontos szerepet játszik.

A statikus terhelési folyamatra jellemző a terhelési diagram, ami az igénybevétel nagyságának időbeni változását mutatja. A grafikonnak egy kritikus meredekségű egyenes alatt kell lennie, különben a feszültségek, és alakváltozások nem tudnak összhangban lenni (az alakváltozások nem tudnak kialakulni). Egy általános terhelési diagramot **2.1 ábra** illusztrál.

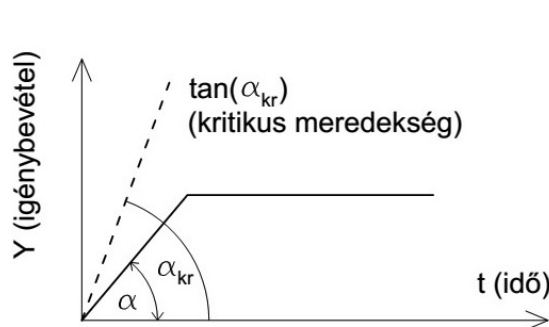

2.1 ábra Statikus terhelési diagram

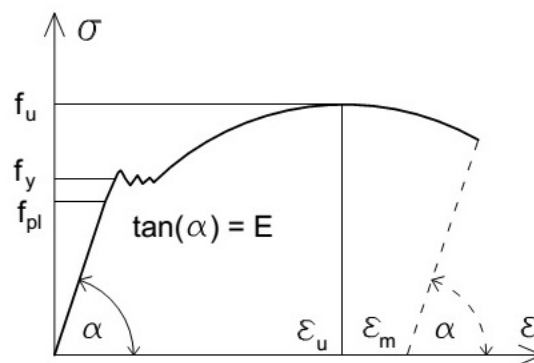

2.2 ábra Természetes folyáshatárral rendelkező anyag húzódiagramja

„A statikus terhekkel kapcsolatos erőtan vizsgálatokhoz kapcsolódó szilárdsági és alakváltozási mennyiségek kapcsolatát ún. **statikus jelleggörbék** szolgáltatják.” ([1] 77.o.).

Egy statikus jelleggörbéről leolvasható, hogy egy adott próbatest típus esetén adott terhelési folyamatra az anyagban keletkező feszültségek és a fajlagos alakváltozások hogyan függnek össze. A statikus jelleggörbéknek három típusa van: **húzó**, nyomó és nyíró **jelleggörbe**.

A húzó jelleggörbe (továbbiakban húzódiagram) az  $\varepsilon$  fajlagos nyúlás és a  $\sigma$  húzófeszültség összefüggését ábrázolja. Melegen hengerelt, nagy nyúló képességű, jó képlékeny tulajdonságokkal rendelkező acéloknál a **2.2 ábrán** bemutatott grafikonhoz hasonlóak.

A húzódiagramokból, illetve a szakítókérdésekből az alábbi adatokat lehet megállapítani:

$f_{pl}$  - arányossági határ;  $f_y$  – folyáshatár;  $f_u$  – szakítószilárdság;  $\varepsilon_u$  – szakadó nyúlás;  $E$  – rugalmassági modulus;  $n$  – harántkontrakciós tényező

Ezek az adatok az alábbi hatásoktól függenek:


**kiértékelés módja**; próbatest alakja és orientáltsága; próbatest méretei; **próbatest elkészítésének technológiája**; hőmérséklet; **szakítás sebessége**

### **3. Kísérleti módszer és mérési összeállítás ismertetése**

A kísérletet az **MSZ EN ISO 6892-1:2010** szabvány előírásait és javaslatait betartva végeztük el.

#### **3.1. Próbatetest bemutatása**

A próbatestek méreteit a **MSZ EN ISO 6892-1:2010** szabvány **B-melléklete** ajánlásai alapján vettük fel. A próbatest kialakítását a **3.1 ábra** illusztrálja. A méreteket a szállított lemez méretek is indokolták.

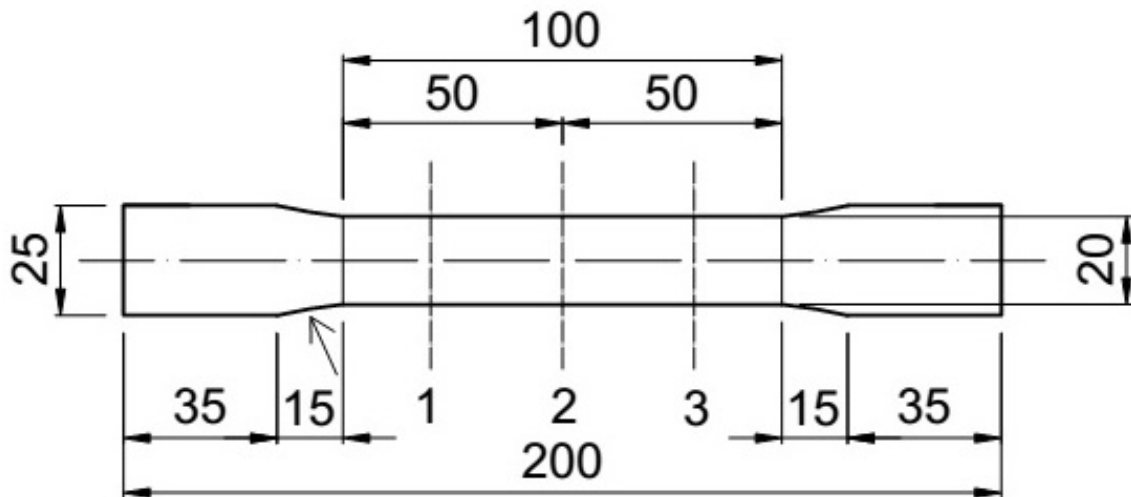

**3.1 ábra** A szakítóvizsgálathoz alkalmazott próbatest kialakítása

#### **3.2. Próbatest kialakításának folyamata**

A **3.1 ábrán** bemutatott próbatesteket a **3.1 képen** látható lemezvágó géppel alakítottuk ki.



**3.2 kép** Próbatestek kivágása egy OL-3-1250 lemezvágó géppel

A próbatestek kialakítása után ellenőriztük, hogy a próbatesteket a szabvány B mellékletében közölt hibahatárokon belül készítettük-e el.

### **3.3. Szakító berendezés bemutatása**

A próbatesteket a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék laboratóriumában (EL) álló, a **3.4 képen** bemutatott szakítógéppel végeztük.

**A gép típusa: ZWICK ROLL Z400**

**Befogás módja: hidraulikus befogó prér**



**3.4 kép** Szakítás folyamata

A terhelés sebességére vonatkozó előírások:

Az acéllemez névleges rugalmassági modulusa:  $E_a = 210000 \text{ N/mm}^2$

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁS:


**Horgany esetében a nyúlás sebessége: (e. vezérlés)**  $v_{De} = 12,5 \pm 5 \text{ \%/min}$

Az alkalmazott terhelési sebesség:

A szakítógépen lehetőség volt 2 terhelési sebességet beállítani. **A folyáshatár eléréséig 3 mm/perc sebességet állítottunk be, azt követően a szakadásig 15 mm/percet.** A terhelési sebesség értékek beállításánál kértük a konzulenseink illetve a laboratórium munkatársainak tanácsát.

#### **4. Mérési eredmények bemutatása**

A kísérlet keretében lemezvastagságonként 7-7, azaz összesen 21 kísérletet végeztünk. A terhelés előtt álló próbatesteket a **4.1 képen** láthatjuk.

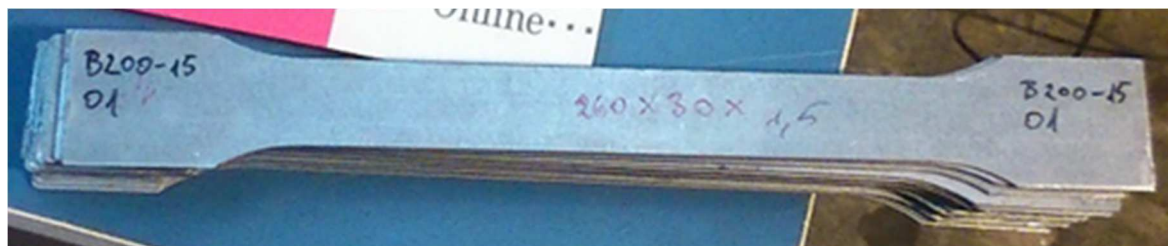

**4.1 kép** Terhelés előtt álló próbatestek

A szakítóvizsgálatok jegyzőkönyveit a melléklet végén csatoltuk. A különböző lemezvastagságok esetén végzett kísérletek jegyzőkönyveinek oldalszámát a **4.1. táblázat** foglalja össze.

| Lemezvastagság<br>[mm] | Jegyzőkönyv oldalszáma |
|------------------------|------------------------|
| 1,00                   | 1-7                    |
| 1,20                   | 8-14                   |
| 1,50                   | 15-20                  |

**4.1. táblázat** A kísérleti jegyzőkönyvek elérési útja

A **B200-15-01** próbatest terhelésével kezdtük a kísérletsorozatot. Ennél a folyáshatáron túli terhelési szakaszon erővezérlést állítottunk be. A kísérlet több, mint 1 óráig tartott és a próbapálca nem szakadt el; a gép hibaüzenetet írt ki. Ezt követően váltottunk arra, hogy a teljes terheléstörténet alatt elmozdulást vezérlést alkalmazzunk.

A **B200-15-01** próbatest kísérlete nem volt releváns. A jegyzőkönyvét ezért nem csatoltuk a melléklet végén (SZJK 21. oldala hiányzik).

#### **5. Kísérleti eredmények statisztikai értékelése**

A vizsgálat során 1,00 mm; 1,20 mm és 1,50 mm vastagságú, S355 anyagminőségű próbatesteken végeztünk szakítópróbát. Az eredményeket statisztikailag kiértékeltek. A mérési eredményekből a **folyáshatárt**, az alábbi módon határoztuk meg:

1. A görbén kiválasztottuk a felső folyáshatár utáni maradó alakváltozás görbeszakaszát, ahol még nem indult meg a felkeményedés, erre egy lineáris trendvonalat (legkisebb négyzetek módszere) illesztettünk.
2. Megkerestük a 0,2% alakváltozáshoz tartozó feszültség értéket, majd erre a pontra az origóból egyenest illesztettünk.
3. Meghosszabbítottuk mindkét egyenes.
4. Meghatároztuk a két egyenes metszéspontját, melyből megkaptuk a keresett feszültség értékét. Az azonos lemezvastagsághoz tartozó feszültség értékeknek kiszámoltuk a várható értékét (számtani átlag), és a hozzá tartozó szórást.

A vizsgálatok jegyzőkönyveit a melléklet végén csatoltuk. Az elemzések eredményeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

| t           | 1,0 mm                     |      | 1,2 mm                     |      | 1,5 mm                     |      |
|-------------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|
| S.sz.       | $f_y$ [N/mm <sup>2</sup> ] | SZJK | $f_y$ [N/mm <sup>2</sup> ] | SZJK | $f_y$ [N/mm <sup>2</sup> ] | SZJK |
| 1           | 385.2328                   | 01   | 371.2364                   | 08   |                            |      |
| 2           | 394.4190                   | 02   | 407.1758                   | 09   | 449.9146                   | 15   |
| 3           | 394.3380                   | 03   | 395.818                    | 10   | 437.0347                   | 16   |
| 4           | 384.3513                   | 04   | 387.0681                   | 11   | 449.3088                   | 17   |
| 5           | 389.4521                   | 05   | 392.9571                   | 12   | 438.1508                   | 18   |
| 6           | 401.6425                   | 06   | 393.0067                   | 13   | 446.1992                   | 19   |
| 7           | 392.2108                   | 07   | 384.1311                   | 14   | 455.4694                   | 20   |
| <b>E(x)</b> | <b>391.66</b>              |      | <b>390.20</b>              |      | <b>446.01</b>              |      |
| S           | 5.98                       |      | 11.12                      |      | 7.18                       |      |

**5.1 táblázat** Folyáshatár várható értékei és szórásai

$f_y$ : folyáshatár

E(x): várható érték (számtani átlag alapján)

S: szórás

A táblázat 3., 6. és 9. oszlopában adtuk meg, hogy a mérési eredmények hányadik jegyzőkönyv-oldalon található.

A mérési eredményeket további - végeselemes - feldolgozás céljából 3 féle módszerrel statisztikailag elemeztük. A numerikus modellezéshez a folyáshatár és szakítószilárdság várható értékeire lesz szükségünk. Ezek előállításához az eredményeket az alábbi módszerekkel vizsgáltuk:

1. MS. Excel beépített függvényeivel
2. Probability paper és LSF
3. Maximum likelihood módszerrel

Az összehasonlítás eredményeit az **5.2 és 5.3 táblázatokban** foglaltuk össze.

| Folyás                             |                |                            |                |                            |                |                                    | Szakadás       |                            |                |                            |                |                            |                |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| t                                  | 1,0mm          |                            | 1,2mm          |                            | 1,5mm          |                                    | t              | 1,0mm                      |                | 1,2mm                      |                | 1,5mm                      |                |
| Sorsz.: $f_y$ [N/mm <sup>2</sup> ] | $\epsilon$ [%] | $f_y$ [N/mm <sup>2</sup> ] | $\epsilon$ [%] | $f_y$ [N/mm <sup>2</sup> ] | $\epsilon$ [%] | Sorsz.: $f_u$ [N/mm <sup>2</sup> ] | $\epsilon$ [%] | $f_u$ [N/mm <sup>2</sup> ] | $\epsilon$ [%] | $f_u$ [N/mm <sup>2</sup> ] | $\epsilon$ [%] | $f_u$ [N/mm <sup>2</sup> ] | $\epsilon$ [%] |
| 1                                  | 385,2328       | 0,2008                     | 371,2364       | 0,2002                     |                | 1                                  | 441,9610       | 26,9704                    | 497,541        | 12,3897                    |                |                            |                |
| 2                                  | 394,4190       | 0,2088                     | 407,1758       | 0,2137                     | 449,9146       | 0,2178                             | 2              | 440,2129                   | 25,0510        | 487,381                    | 28,2357        | 540,3862                   | 7,4780         |
| 3                                  | 394,3380       | 0,2098                     | 395,8180       | 0,2122                     | 437,0347       | 0,2185                             | 3              | 434,5333                   | 29,5969        | 474,2495                   | 33,3938        | 474,4572                   | 5,0453         |
| 4                                  | 384,3513       | 0,2068                     | 387,0681       | 0,2098                     | 449,3088       | 0,2193                             | 4              | 431,9828                   | 25,5299        | 475,0314                   | 19,5641        | 530,3379                   | 8,0711         |
| 5                                  | 389,4521       | 0,2291                     | 392,9571       | 0,2136                     | 438,1508       | 0,2203                             | 5              | 433,9599                   | 30,4774        | 469,0002                   | 26,8498        | 472,2469                   | 5,4891         |
| 6                                  | 401,6425       | 0,2255                     | 393,0067       | 0,2113                     | 446,1992       | 0,2217                             | 6              | 456,7267                   | 30,6042        | 473,0983                   | 29,9839        | 469,4873                   | 6,1573         |
| 7                                  | 392,2108       | 0,2065                     | 384,1311       | 0,2115                     | 455,4694       | 0,2204                             | 7              | 440,4038                   | 31,0608        | 464,2323                   | 34,9801        | 535,6209                   | 8,5988         |
| <b>E(x)</b>                        | <b>391,664</b> | <b>0,212</b>               | <b>390,199</b> | <b>0,210</b>               | <b>446,013</b> | <b>0,220</b>                       | <b>E(x)</b>    | <b>439,969</b>             | <b>28,470</b>  | <b>477,219</b>             | <b>26,485</b>  | <b>503,756</b>             | <b>6,807</b>   |
| S                                  | 5,977          | 0,011                      | 11,117         | 0,005                      | 7,183          | 0,001                              | S              | 8,311                      | 2,554          | 11,424                     | 7,978          | 34,898                     | 1,451          |

**5.2 táblázat** Folyáshatár és szakítószilárdság várható értékei a fajlagos nyúlások tükrében

A különböző módszerekkel kapott értékek összehasonlítását az **5.3 táblázat** tartalmazza.

| E(x), S értékeinek összehasonlítása különböző számítási módszerek esetén |       |                                     |         |  |                                     |         |  |                                     |         |  |       |                                     |        |  |                                     |        |  |                                     |        |  |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|---------|--|-------|-------------------------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--|------|-------|
| Típus                                                                    | t     | 1,0 mm                              |         |  | 1,2 mm                              |         |  | 1,5 mm                              |         |  |       | t                                   | 1,0 mm |  |                                     | 1,2 mm |  |                                     | 1,5 mm |  |      | Típus |
|                                                                          | szám. | f <sub>y</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] | ε [%]   |  | f <sub>y</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] | ε [%]   |  | f <sub>y</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] | ε [%]   |  | szám. | f <sub>u</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] | ε [%]  |  | f <sub>u</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] | ε [%]  |  | f <sub>u</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] | ε [%]  |  |      |       |
| E(x)                                                                     | Excel | 391,66                              | 0,21    |  | 390,20                              | 0,21    |  | 446,01                              | 0,22    |  | Excel | 439,97                              | 28,47  |  | 477,22                              | 26,49  |  | 503,76                              | 6,81   |  | E(x) |       |
|                                                                          | PP    | 391,66                              | 0,21    |  | 390,20                              | 0,21    |  | 446,01                              | 0,22    |  | PP    | 439,97                              | 28,47  |  | 477,22                              | 26,49  |  | 503,76                              | 6,807  |  |      |       |
|                                                                          | MaxL. | 391,66                              | 0,21    |  | 390,20                              | 0,21    |  | 446,01                              | 0,22    |  | MaxL. | 439,97                              | 28,47  |  | 477,22                              | 26,49  |  | 503,76                              | 6,807  |  |      |       |
| S                                                                        | Excel | 5,977                               | 0,011   |  | 11,117                              | 0,005   |  | 7,183                               | 0,001   |  | Excel | 8,311                               | 2,554  |  | 11,424                              | 7,978  |  | 34,898                              | 1,451  |  | S    |       |
|                                                                          | PP    | 7,353                               | 0,012   |  | 13,597                              | 0,00489 |  | 9,012                               | 0,00182 |  | PP    | 9,504                               | 3,046  |  | 13,653                              | 9,659  |  | 40,745                              | 1,84   |  |      |       |
|                                                                          | MaxL. | 5,534                               | 0,00979 |  | 10,292                              | 0,00432 |  | 6,557                               | 0,00129 |  | MaxL. | 7,695                               | 2,365  |  | 10,577                              | 7,386  |  | 31,857                              | 1,324  |  |      |       |
|                                                                          |       |                                     |         |  |                                     |         |  |                                     |         |  |       |                                     |        |  |                                     |        |  |                                     |        |  |      |       |
| Eltérés Maximum Likelihood-hoz képest                                    |       |                                     |         |  |                                     |         |  |                                     |         |  |       |                                     |        |  |                                     |        |  |                                     |        |  |      |       |
| %                                                                        | Excel | 8,00                                | 8,23    |  | 8,01                                | 8,15    |  | 9,54                                | 11,30   |  | Exel  | 8,01                                | 8,01   |  | 8,01                                | 8,02   |  | 9,55                                | 9,56   |  | %    |       |
|                                                                          | PP    | 32,87                               | 22,57   |  | 32,11                               | 13,12   |  | 37,44                               | 40,26   |  | PP    | 23,51                               | 28,79  |  | 29,08                               | 30,77  |  | 27,90                               | 38,97  |  |      |       |

### 5.3 táblázat Statisztikai eredmények összehasonlítása

Mindhárom módszernél a mérések várható értékei három tizedes jegyig vizsgálva megegyeztek, eltérések csak a szórások eredményeiben mutatkoztak. Az eltérések mértéke a PP-LSF és Maximum likelihood között 30-32% közötti, az Excel és Maximum likelihood között 8-11%.

### Irodalomjegyzék:

[1] Acélszerkezetek; Halász Ottó, Platthy Pál, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 (ISBN 963 18 6831 1)

[2] Szakító vizsgálat; internet; 2014.04.05. 23:24:

<http://sasovits.hu/anyag/szakit/szakit.htm>

**Anyagvizsgálat**

Jegyzőkönyv száma


**Szakítóvizsgálati jegyzőkönyv****SZJK-B200-10-01**

Névleges lemezvastagság

[mm]


**1,00**

Tesztelelem azonosítója

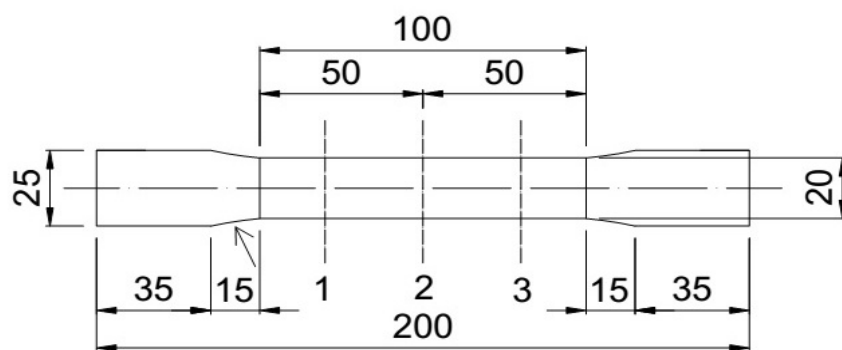**B200-10-01****PRÓBATEST KIALAKÍTÁSA**

Keresztmetszeti terület

| MP | b     | v    |
|----|-------|------|
|    | [mm]  | [mm] |
| 1  | 19,87 | 1,01 |
| 2  | 18,76 | 1,02 |
| 3  | 19,96 | 0,96 |

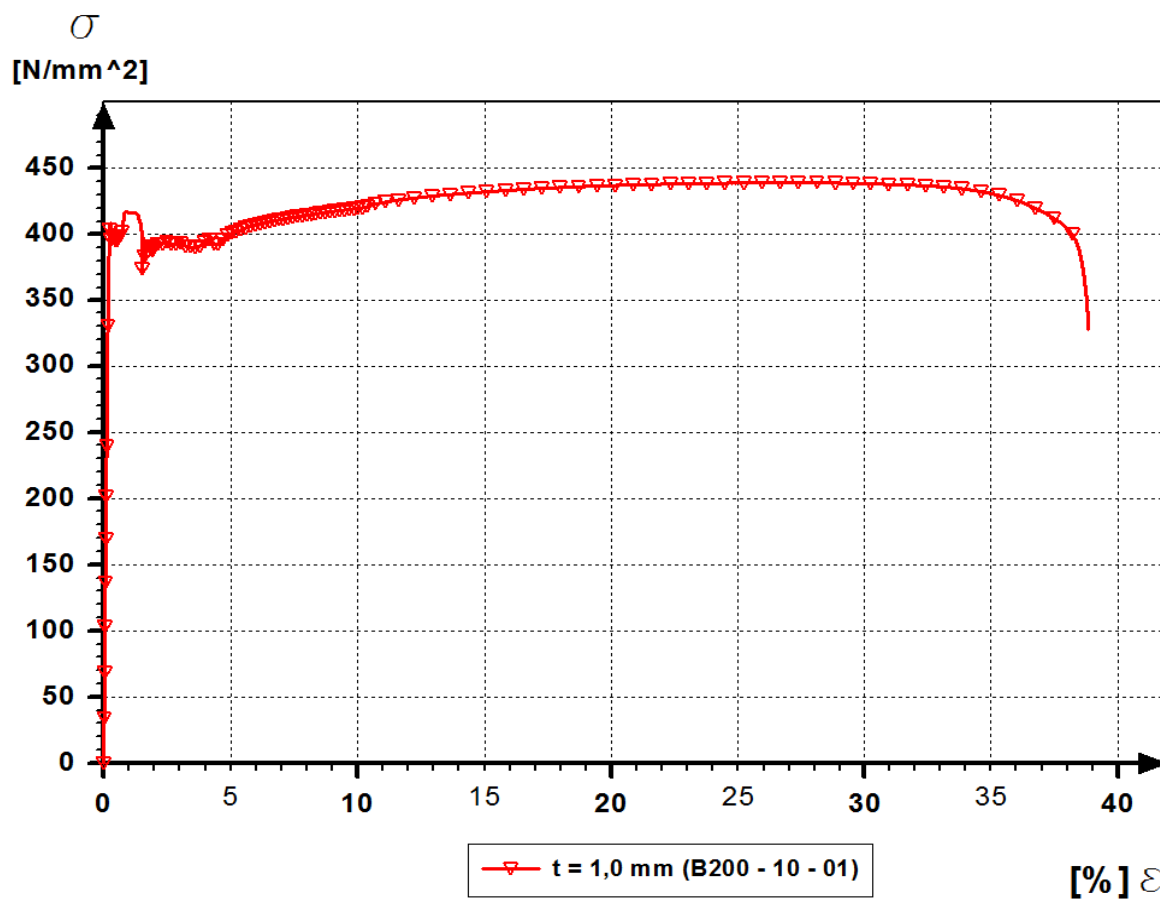 **$\sigma$  -  $\varepsilon$  Diagram**

Felület védelem

**tűzihorgany réteg**

Névleges vastagság

**20  $\mu$ m**

Alkalmazott eljárás

**Sendzimir**

Folyáshatár

[N/mm<sup>2</sup>]**385.2328**

Tesztelemet gyártotta

Próbatest kialakítása

Dátum

**2014.02.15**

Frank Máté Ferenc


MSZ EN ISO 6892-1:2010

Oldalszám

**01**

# **M7 - MELLÉKLET**

## TESZTSOROZATOK BEMUTATÁSA

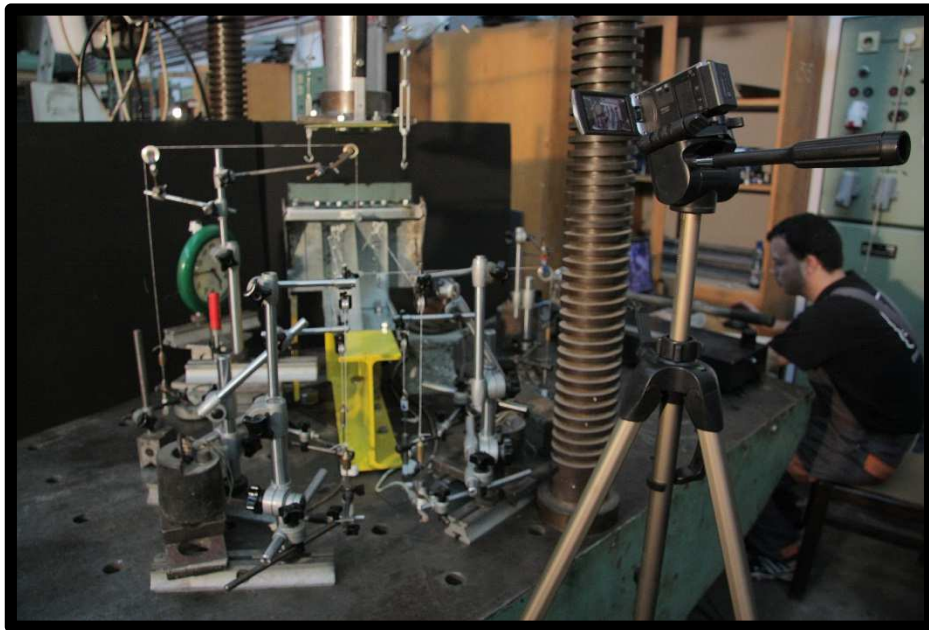

## Tartalomjegyzék:

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Első tesztsorozat.....                                                    | 3  |
| 1.1. Kísérleti összeállítás .....                                            | 3  |
| 1.2. Kísérleti eredmények.....                                               | 4  |
| 1.2.1. B200-2L12-1AB12-01 kísérleti eredménye .....                          | 4  |
| 1.2.2. B200-2U10-1AB10-01 és B200-...-02 kísérleti eredménye .....           | 5  |
| 1.2. Összegzés.....                                                          | 6  |
| 2. Második tesztsorozat .....                                                | 7  |
| 2.1. Kísérleti összeállítás .....                                            | 7  |
| 2.2. Kísérleti eredmények.....                                               | 8  |
| 2.2.1. B200-2U10-1AB10-03 kísérleti eredménye .....                          | 8  |
| 2.3. Összegzés.....                                                          | 9  |
| 3. Harmadik tesztsorozat .....                                               | 10 |
| 3.1. Kísérleti összeállítás .....                                            | 10 |
| 3.2. Kísérleti eredmények.....                                               | 11 |
| 3.2.1. B200-2L12-1AB12-02 kísérleti eredménye .....                          | 11 |
| 3.3. Összegzés.....                                                          | 12 |
| 4. Negyedik tesztsorozat .....                                               | 13 |
| 4.1. Kísérleti összeállítás .....                                            | 13 |
| 4.2. Kísérleti eredmények.....                                               | 14 |
| 4.2.1. B200-2L12-1AB12-03 kísérleti eredménye .....                          | 14 |
| 4.2.2. B200-2L12-1AB12-04 kísérleti eredménye .....                          | 15 |
| 4.2.3. B200-2L12-1AB12-05 kísérleti eredménye .....                          | 16 |
| 4.2.4. B200-2U10-1AB10-04 és B200-...-06 tesztelem kísérleti eredménye ..... | 17 |
| 4.2.5. B200-2L10-1AB10-MOD-01 és B200-...-MOD-02 kísérleti eredménye .....   | 18 |
| 4.2.6. B200-1U10-1AB10-01 kísérleti eredménye .....                          | 19 |
| 4.3. Összegzés.....                                                          | 20 |
| 5. Ötödik tesztsorozat.....                                                  | 21 |
| 5.1. Kísérleti összeállítás .....                                            | 21 |
| 5.2. Kísérleti eredmények.....                                               | 22 |
| 5.2.1. B200-2U10-1AB10-05 kísérleti eredménye .....                          | 22 |
| 5.3. Összegzés.....                                                          | 22 |

A kutatási időszakban **összesen 14 kísérletet** hajtottunk végre. A kísérleteket **5 tesztsorozatba** soroltuk a végrehajtásuk időpontja szerint. A tesztsorozatokban elvégzett kísérletek eredményei alapján négyszer módosítottunk a kísérleti összeállításon, mire eljutottunk az ún. **releváns kísérleti összeállításhoz**. Releváns kísérleti összeállításban terhelés hatására a szelementartó bak megy tönkre és a grafikonokon nem keletkeznek a bakhoz csatlakozó alkatrészek alakváltozása miatt mérési hibák.

A különböző kísérleti összeállításokat három szempontból vizsgáltunk:

1. Z-szelemen rögzítésének módja
2. Terhelési viszonyok kialakítása
3. Méréstechnika összeállítása

Az **1. táblázatban** összefoglaltuk a kutatási időszakban elvégzett kísérleteket baktípusok szerint (BT = baktípus). A tesztelemeknél feltüntettük a kísérlet elvégzésének dátumát. **Félkövér betűtípussal** emeltük ki azon kísérleteket, melyeket releváns kísérleti összeállításban hajtottunk végre. *Dőlt betűvel* szedtük, melyekhez elkészítettük a tesztelemet, de a kísérletet még nem hajtottuk végre.

| BT              | Tesztelem azonosítója | Dátum      | BT              | Tesztelem azonosítója | Dátum      | BT                  | Tesztelem azonosítója  | Dátum      | BT              | Tesztelem azonosítója | Dátum      |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|
| B200-2L12-1AB12 | B200-2L12-1AB12-01    | 2014.05.09 | B200-2U10-1AB10 | B200-2U10-1AB10-01    | 2014.05.05 | B200-2L10-1AB10-MOD | B200-2L10-1AB10-MOD-01 | 2014.09.04 | B200-1U10-1AB10 | B200-1U10-1AB10-01    | 2014.09.05 |
|                 | B200-2L12-1AB12-02    | 2014.09.01 |                 | B200-2U10-1AB10-02    | 2014.05.16 |                     | B200-2L10-1AB10-MOD-02 | 2014.09.06 |                 |                       |            |
|                 | B200-2L12-1AB12-03    | 2014.09.04 |                 | B200-2U10-1AB10-03    | 2014.05.23 |                     | B200-2L10-1AB10-MOD-03 |            |                 |                       |            |
|                 | B200-2L12-1AB12-04    | 2014.09.06 |                 | B200-2U10-1AB10-04    | 2014.09.04 |                     |                        |            |                 |                       |            |
|                 | B200-2L12-1AB12-05    | 2014.09.06 |                 | B200-2U10-1AB10-05    | 2014.10.12 |                     |                        |            |                 |                       |            |
|                 | -                     | -          |                 | B200-2U10-1AB10-06    | 2014.09.06 |                     |                        |            |                 |                       |            |

**1. táblázat** A kutatási időszakban elvégzett kísérletek baktípusok szerint

A különböző tesztsorozatokban vizsgált tesztelemeket a **2. táblázatban** foglaltuk össze. A táblázatban feltüntettük a laboratóriumban töltött időintervallumot, beleértve a kísérletre való felkészülést (terhelési segédberendezés összeállítása, mérőműszerek kalibrálása stb.) és a takarítást is, hogy a munkaterületet az átvételkor lévő állapotban adhassuk vissza.

|                     | 1. TESZTSOROZAT         | 2. TESZTSOROZAT         | 3. TESZTSOROZAT         | 4. TESZTSOROZAT           | 5. TESZTSOROZAT           |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     | 2014.05.09.-2014.05.16. | 2014.05.21.-2014.05.24. | 2014.09.01.-2014.09.02. | 2014.09.04.-2014.09.06.   | 2014.10.10.-2014.10.12.   |
| Tesztelem azonosító | B200-2L12-1AB12-01      | B200-2U10-1AB10-03      | B200-2L12-1AB12-02      | <b>B200-2L12-1AB12-03</b> | <b>B200-2U10-1AB10-05</b> |
|                     | B200-2U10-1AB10-01      |                         |                         | <b>B200-2L12-1AB12-04</b> |                           |
|                     | B200-2U10-1AB10-02      |                         |                         | <b>B200-2L12-1AB12-05</b> |                           |
|                     |                         |                         |                         | <b>B200-2U10-1AB10-04</b> |                           |
|                     |                         |                         |                         | <b>B200-2U10-1AB10-06</b> |                           |
|                     |                         |                         |                         | B200-2L10-1AB10-MOD-01    |                           |
|                     |                         |                         |                         | B200-2L10-1AB10-MOD-02    |                           |
|                     |                         |                         |                         | <b>B200-1U10-1AB10-01</b> |                           |

**2. táblázat** Tesztsorozatok szerinti csoportosítás

A következő fejezetekben bemutatjuk a különböző tesztsorozatok kísérleti összeállítását, bemutatjuk az elvégzett kísérletek eredményeit, majd az összegzésben elemezzük a mérési hibák okait.

## 1. Első tesztsorozat

### 1.1. Kísérleti összeállítás

A kísérleti összeállítást az **1.1 képen** láthatjuk. Az elmozdulásokat induktív útdókkal mértük, melyeket csigákon átvett zsinórokon keresztül rögzítettünk ajtómágnesekhez. Az mágneseket rátettük a mérési pontokra, melyet az **1.2 kép** illusztrál. Az **1.2 kép** jobb oldalán egy olyan kialakítású mágnes láthatunk, mely a pontszerű mérést jobban lehetővé teszi. A műszerrel lehetőség volt az induktív adók vasmagjának finom-állítására, de az alkalmazott mágnes nem volt elég erős, így a lemezterület horpadásának hatására a **B200-2U10-1AB10** típusú tesztelemek esetén leesett.




**1.1 kép** Első tesztsorozat kísérleti összeállítása



**1.2 kép** Mérőműszerek kialakítása: ajtómágnesek és egyedi kialakítású mágnes

A Z-szelemt **4 db LD6T önfúró csavarral** erősítettük a bak gerincére. A rögzítés kialakítását az **1.3 képen** láthatjuk. A terhelés elosztásának céljából a Z-szelemen felső öve és dugattyú közé egy **fahasáb**ot raktunk. A terhelés viszonyokat az **1.4 képen** láthatjuk.

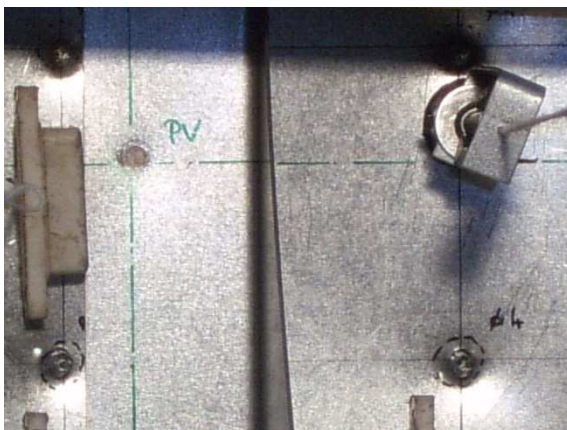

**1.3 kép** Z200 rögzítése a bak gerincére 4 db LD6T önfúró csavarral



**1.4 kép** Terhelési viszonyok: fahasáb alkalmazása teherelosztás céljából


## **1.2. Kísérleti eredmények**

### **1.2.1. B200-2L12-1AB12-01 kísérleti eredménye**

Tengelyek színe: **X-tengely**; **Y-tengely**; **Z-tengely**

Mérési pontok **X-irányú** elmozdulásokhoz: **MP1**, **MP2**, **MP3**, **MP4**


A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az **1.1 ábra** illusztrálja.

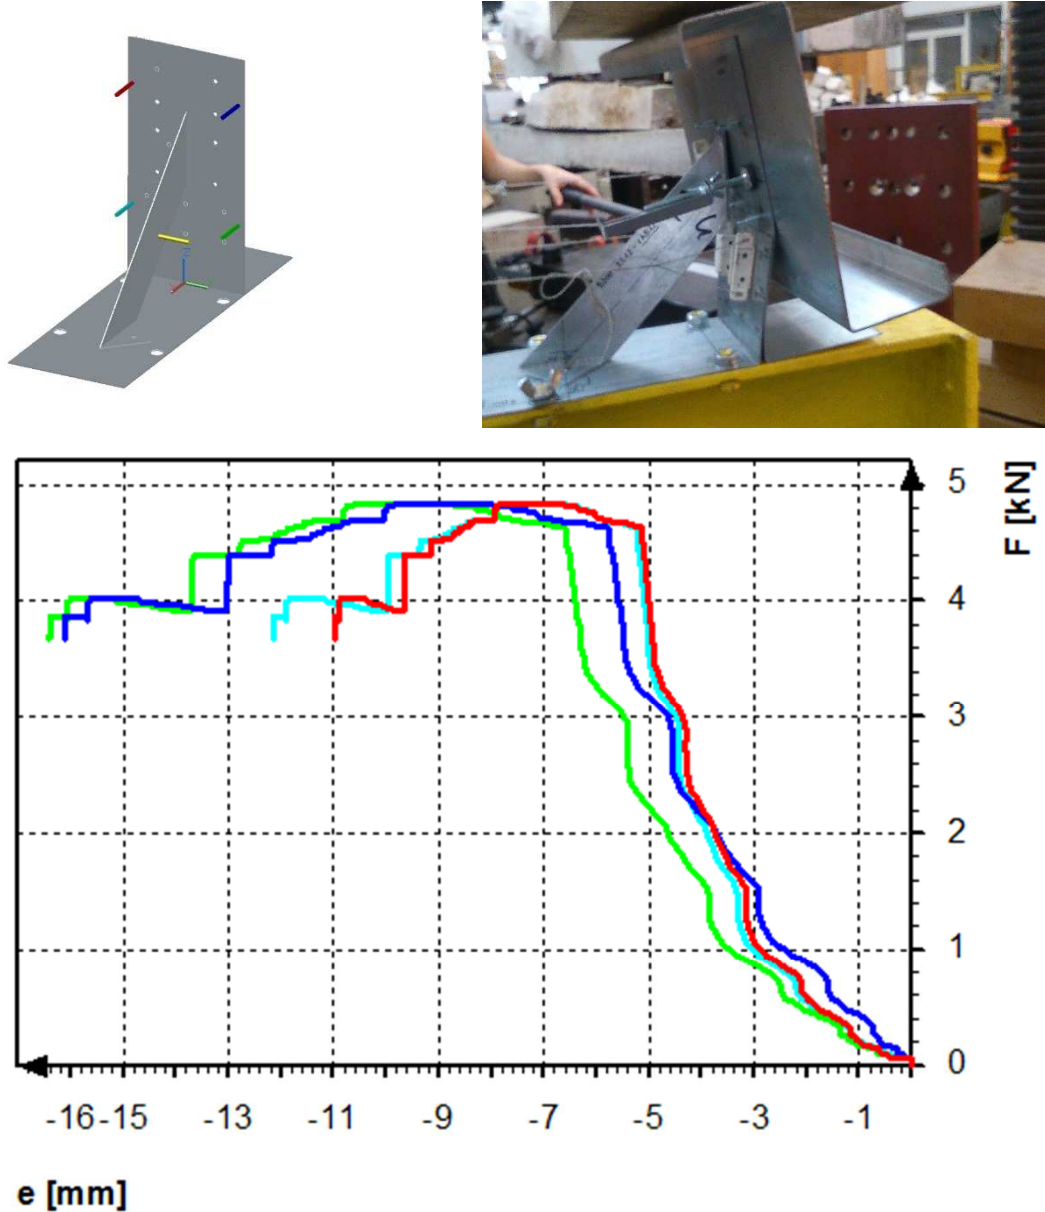

**1.1 ábra** B200-2L12-1AB12-01 tesztelem sematikus ábrája és F-e grafikonja (kN-mm)

### 1.2.2. B200-2U10-1AB10-01 és B200-...-02 kísérleti eredménye

A mérési pontok helyét az **1.2 ábrán** láthatjuk. Az összetartozó mérési pontokat és azok jelölését azonos színnel ábrázoltuk. A tengelyek jelölésénél az előzővel azonos módon jártunk el.

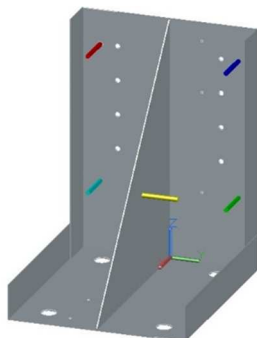

Tengelyek színe

Mérési pontok  
(X-irányú elmozd.-hoz)

X

MP1, MP2

Y

Z

MP3, MP4

**1.2 ábra** A mérési pontok elhelyezkedése

A tesztelemek deformálódott alakjáról egy-egy pillanatképet, mely az elemzés szempontjából lényeges volt, az **1.6-1.7 képeken** láthatunk.




**1.6 kép** A deformálódott B200-...-01 tesztelem




**1.7 kép** A deformálódott B200-...-02 tesztelem

A tesztelemek erő - elmozdulás grafikonjait az **1.2 és 1.3 ábrák** illusztrálják.

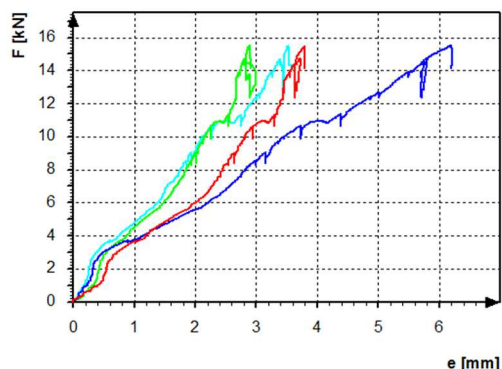

**1.2 ábra** B200-2U10-1AB10-01 tesztelem F-e grafikonja (kN-mm)

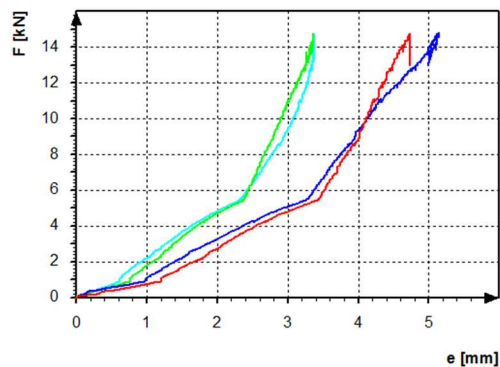

**1.3 ábra** B200-2U10-1AB10-02 tesztelem F-e grafikonja (kN-mm)


## 1.2. Összegzés

A fahasáb a terhelés kezdete után nem sokkal elfordult a Z-szelemen gerincének felső éle körül, ezáltal megváltozott a statikai váz; az egyenletesen megoszló terhelés, vonalmenti terheléssé változott.

A **B200-2U10-1AB10** baktípus esetén a **csavarok** 12 kN körül **elkezdtek kihúzódn**i a bak gerincéből. A jelenséget az **1.5 kép** és az **1.4 ábra** illusztrálja.



1.5 kép Csavarkihúzódnás

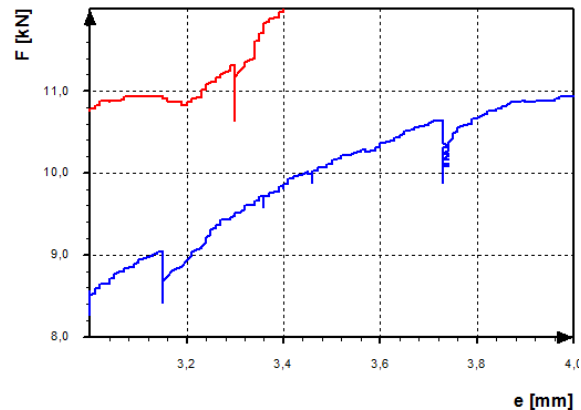

1.4 ábra Csavarkihúzódnás jelensége az F-e grafikonon (B200-2U10-...-01)

A csavarkihúzódnás tervezési hiba volt. Nem ellenőriztük a csavarkapcsolat kihúzódnási ellenállását. Az ellenőrzést utólag elvégeztük és kiderült, hogy **legalább 8 csavar alkalmazása szükséges.** A következő tesztsorozat kísérleteiben már 8 csavart alkalmaztunk.

Az **1.2 ábrán** bemutatott grafikonon az MP1 és MP2 mérési pontokon regisztrált elmozdulások azonos teherszinten eltérőek. Ezek a gerinc felső mérési pontjai. Az eltérésnek az volt az oka, hogy az **MP1**-en ajtó mágnes volt, míg az **MP2**-n az egyedileg tervezett csavarhoz ragasztott, kisebb felületű mágnes (**ld. 1.2 kép**). Az utóbbival jobban rá tudtunk mérni a horpadási hullámra.

## 2. Második tesztsorozat

### 2.1. Kísérleti összeállítás

A kísérleti összeállítást az **2.1 képen** láthatjuk. Az elmozdulásokat induktív útdókkal mértük, melyeket csigákon átvett zsinórokon keresztül rögzítettünk **ajtómágnesek**hez. Az első tesztsorozatban használt **egyedi mágnest** is használtuk. Az mágneseket rátettük a mérési pontok környezetére, melyet az **2.2 kép** illusztrál.




**2.1 kép** Második tesztsorozat kísérleti összeállítása



**2.2 kép** Mérőműszerek kialakítása: **ajtómágnesek**

A Z-szelement **8 db LD6T** önfúró csavarral erősítettük a bak gerincére. A rögzítés kialakítását az **2.3 képen** láthatjuk. A terhelés elosztásának céljából a Z-szelemen felső öve és dugattyú közé egy **fahasáb**ot raktunk. A fahasábot ezúttal **pillanatszorítókkal** akartuk vízszintes pozícióban tartani. A terhelés viszonyokat az **2.4 képen** láthatjuk.

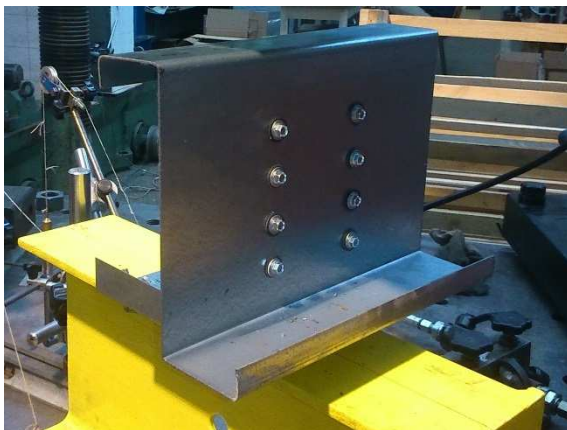

**2.3 kép** Z200 rögzítése a bak gerincére **8 db LD6T önfúró csavarral**




**2.4 kép** Terhelési viszonyok: **fahasáb** alkalmazása teherelosztás céljából

## **2.2. Kísérleti eredmények**

### **2.2.1. B200-2U10-1AB10-03 kísérleti eredménye**

A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az **2.1 ábra** illusztrálja.

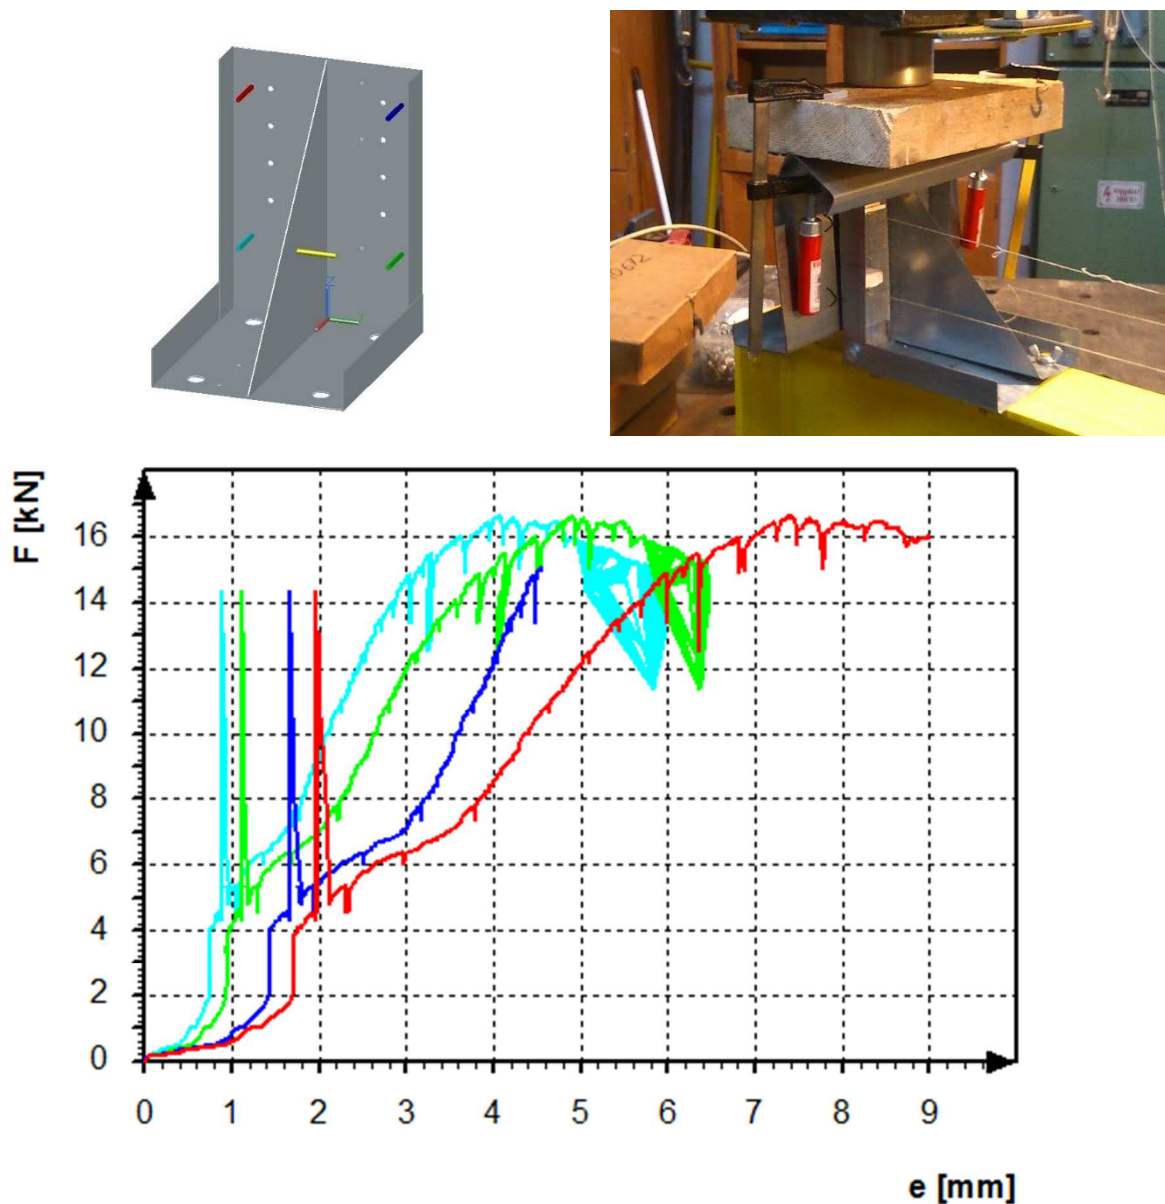


**2.1 ábra** B200-2U10-1AB10-03 tesztelem sematikus ábrája és F-e grafikonja (kN-mm)

### 2.3. Összegzés

A tönkremenetel előtti és utáni állapotot 2.5 és 2.6 képeken láthatjuk.



2.5 kép Terhelés előtt

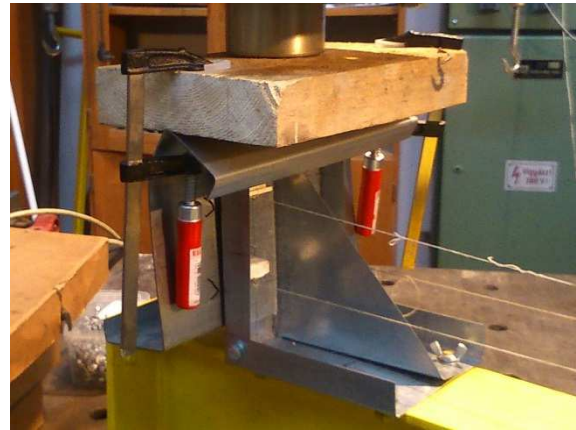

2.6 kép Z-szelemen alakváltozása terhelés után


Az **MP2**-re telepített mágnes nem volt elég erős és kb. 15 kN teherszinten a horpadó gerinclemez ledobta magáról. Ezért alkalmazásától a továbbiakban eltekintettünk, minden mérési ponton ajtó mágneseket alkalmaztunk.

A **8 db önfúró csavar alkalmazásával a csavarkihúzódnás jelenségét már nem tapasztaltuk**, de az első tesztsorozatban tapasztalt mérési hibák még mindig jelen voltak. Arra gyanakodtunk, hogy a pillanatszorítókkal olyan erőt vittünk a szerkezetbe, ami ismeretlen volt és nem tudtuk velük megakadályozni azt, hogy a fahasáb ne forduljon el a Z-szelemen gerincének felső éle mentén.

### **3. Harmadik tesztsorozat**

#### **3.1. Kísérleti összeállítás**

A kísérleti összeállítást az **3.1 képen** láthatjuk. Az elmozdulásokat induktív útdókkal mértük, melyeket csigákon átvett zsinórokon keresztül rögzítettünk ajtómágnesekhez. A mágneseket rátettük a mérési pontok környezetére. Négy ponton mértük a bak gerincének a gerinc síkjára merőleges elmozdulásait (**MP1-MP4**) és telepítettünk egy mérési pontot a gerincborda közepére is (**MP5**). A kialakítást a **3.2 képen** láthatjuk.

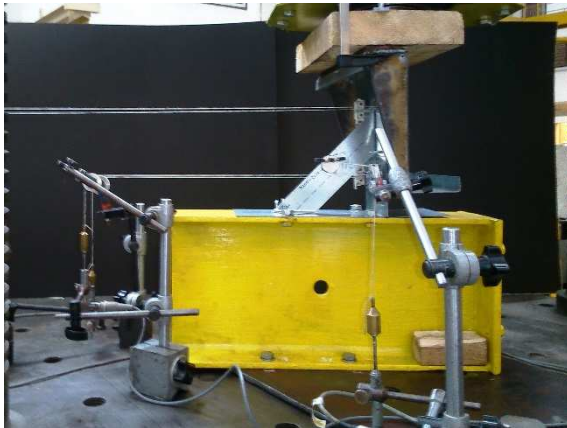

**3.1 kép** Harmadik tesztsorozat kísérleti összeállítása



**3.2 kép** Mérőműszerek kialakítása: ajtómágnesek

A Z-szelemlent **4 db LD6T** önfúró csavarral erősítettük a bak gerincére, mert a **B200-2L12-1AB12-01** tesztelem esetén – az első tesztsorozatban – csavarkihúzódnást ennél a tesztelemnél nem tapasztaltunk. A rögzítés kialakítását az **3.3 képen** láthatjuk. Ugyanakkor a Z-szelemen alakváltozását gerincmervítő bordák és övvezetési lemez elhelyezésével akadályoztuk meg. Ezzel olyan hatásokat küszöböltünk ki, melyek a valóságban nem jönnek létre.

A terhelés elosztásának céljából a Z-szelemen felső öve és dugattyú közé egy fahasábot rakunk. A fahasábot pillanatszorítókkal akartuk vízszintes pozícióban tartani. Ellenőriztük, hogy a második tesztsorozatban tapasztalt mérési hibák oka a pillanatszorító alkalmazása volt-e. A terhelés viszonyokat az **3.4 képen** láthatjuk.



**3.3 kép** Z200 rögzítése a bak gerincére 4 db LD6T önfúró csavarral




**3.4 kép** Terhelési viszonyok: fahasáb + pillanatszorító

## **3.2. Kísérleti eredmények**

### **3.2.1. B200-2L12-1AB12-02 kísérleti eredménye**

A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az **3.1 ábra** illusztrálja. Tengelyek színe: **X-tengely;** **Y-tengely;** **Z-tengely**, Mérési pontok: **MP1**, **MP2**, **MP3**, **MP4** és a bordán **MP5**.

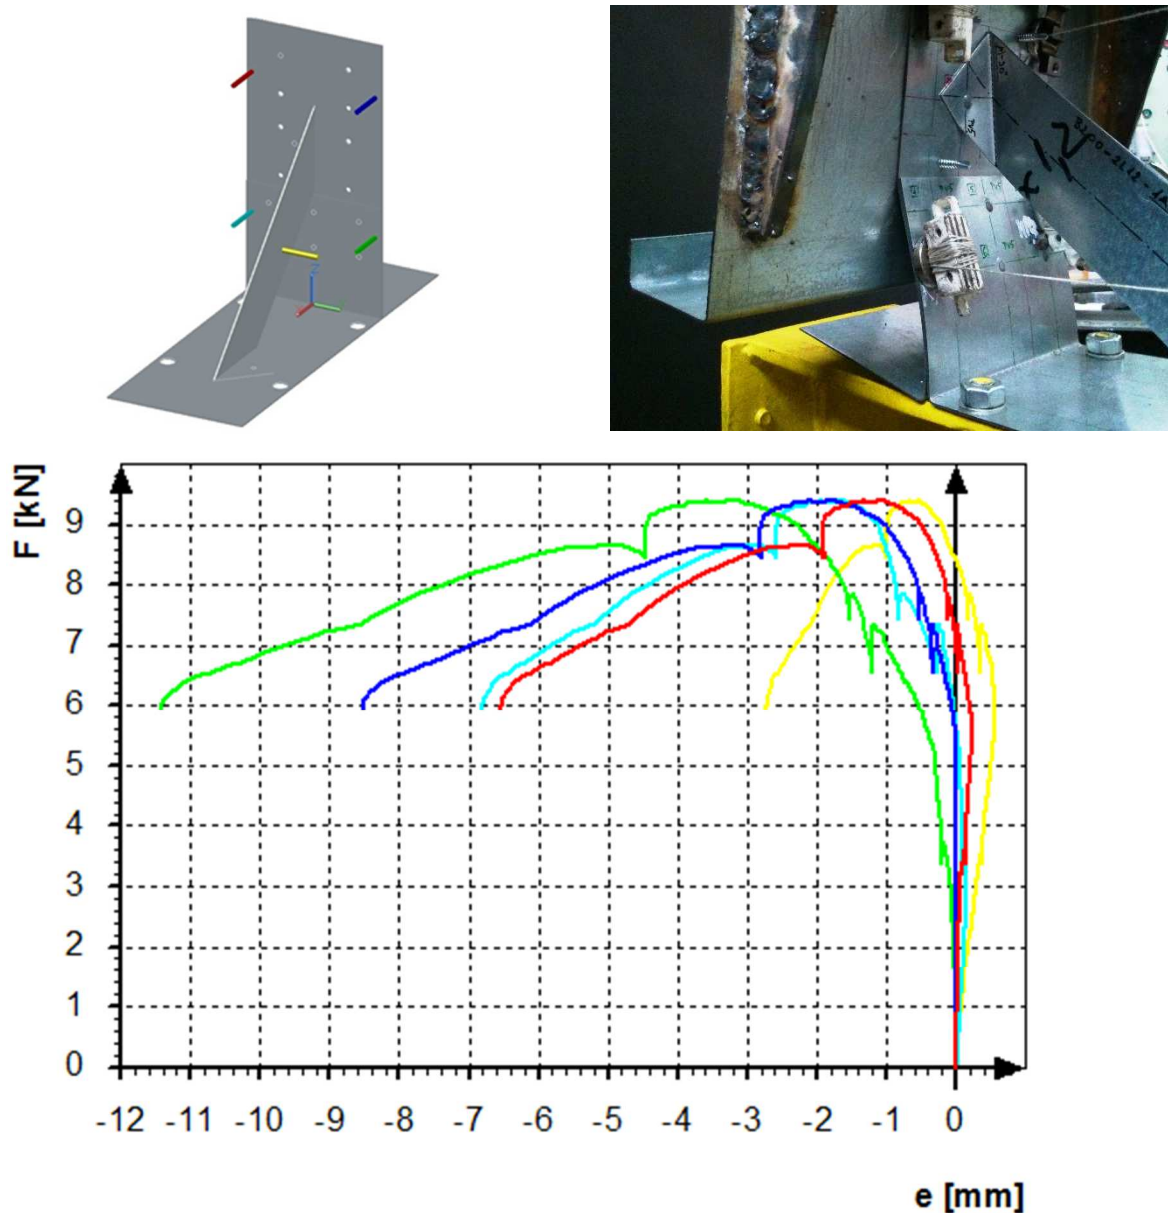

**3.1 ábra** B200-2L12-1AB12-02 tesztelem sematikus ábrája a tönkremenetel pillanatát és F-e grafikonja (kN-mm)

### **3.3. Összegzés**

A tönkremenetel kb. 9,2 kN teherszinten következett be a bak gerincének stabilitásvesztésével közvetlenül a borda alatti szakaszon. **A mérési eredmény még mindig hibákkal erősen terhelt.** Ez a grafikonon függőleges teherszint csökkenés formájában jelentkezik. **Csavarkihúzó-dást nem tapasztaltunk.** A szelemen és bak gerincének kapcsolatát a tönkremenetel után a **3.5 kép** illusztrálja.

Ebből arra következtettünk, hogy a **mérési eredményekben jelentkező hibák a fahasáb pilanatszorítókkal való leszorítása miatt keletkeznek.** A szorítókkal nem tudtunk olyan szorító erőt kifejteni, ami kisebb lenne, mint a bak teherbírása. Ezért mikor elérjük a szorító erőnek megfelelő teherszintet akkor a fahasáb elfordul a Z-szelemen gerincének felső éle mentén. Ezt a jelenséget láthatjuk a **3.6 képen.**



**3.5 kép** Z200-szelemen és bak gerincének kapcsolat a tönkremenetel után



**3.6 kép** Fahasáb elfordulása a szelemen gerinc felső éle mentén


A következő tesztsorozatokban nem alkalmaztunk fahasábot. A teherelosztást más módon alakítottuk ki.

**A merevítő bordák és övhizlaló lemez alkalmazásával a Z-szelemen nem kíván alakváltozását sikeresen megakadályoztuk.**

## **4. Negyedik tesztsorozat**

### **4.1. Kísérleti összeállítás**

A kísérleti összeállítást az **4.1 képen** láthatjuk. Az elmozdulásokat induktív útdókkal mértük, melyeket csigákon átvett zsinórokon keresztül rögzítettünk ajtómágnesekhez. A mágneseket rátettük a mérési pontok környezetére. Négy ponton mértük a bakok gerincének a gerinc síkjára merőleges elmozdulásait (**MP1-MP4**) és telepítettünk egy mérési pontot a gerincbordák középeré is (**MP5**). A kialakítást a **4.2 képen** láthatjuk.

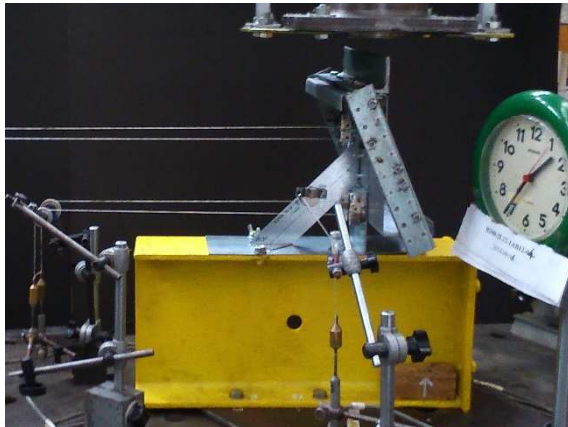

**4.1 kép** Negyedik tesztsorozat kísérleti összeállítása



**4.2 kép** Mérőműszerek kialakítása: **induktív adók + ajtómágnesek**

A Z-szelement minden baktípus esetén **8 db LD6T** önfúró csavarral erősítettük a bak gerincére. A csavarszám növelés a **B200-2L12-1AB12** baktípus esetén nem volt indokolt, de a B200-2U10-1AB10-zel azonos megtámasztási viszonyt akartunk létrehozni. A rögzítés kialakítását az **4.3 képen** láthatjuk. Ugyanakkor a Z-szelemen alakváltozását **gerincmerekítő bordák és övhízaló lemez** elhelyezésével akadályoztuk meg. Ezzel olyan hatásokat küszöböltünk ki, melyek a valóságban nem jönnek létre.

A **szelemen felső övére egy 50 x 50 x 4,0 mm-es L-acélt csavaroztunk** összesen 11 ponton. Az L-acél és az alsó gerinchízaló lemez szerelését úgy alakítottuk ki, hogy a szögacél függőleges övének középtengelye a szelemen gerincének középtengelyével essen egybe. Ezáltal megoldottuk a **terhelés szelemen-gerincen történő bevezetését**. A terhelés viszonyokat az **4.4 képen** láthatjuk.



**4.3 kép** Z200 rögzítése a bak gerincére **8 db LD6T önfúró csavarral**




**4.4 kép** Terhelési viszonyok: **L-acél + végbordák + övhízalás**

## 4.2. Kísérleti eredmények

### 4.2.1. B200-2L12-1AB12-03 kísérleti eredménye


A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az 4.1 ábra illusztrálja. Tengelyek színe: **X-tengely;** **Y-tengely;** **Z-tengely**, Mérési pontok: **MP1**, **MP2**, **MP3**, **MP4** és a bordán **MP5**.

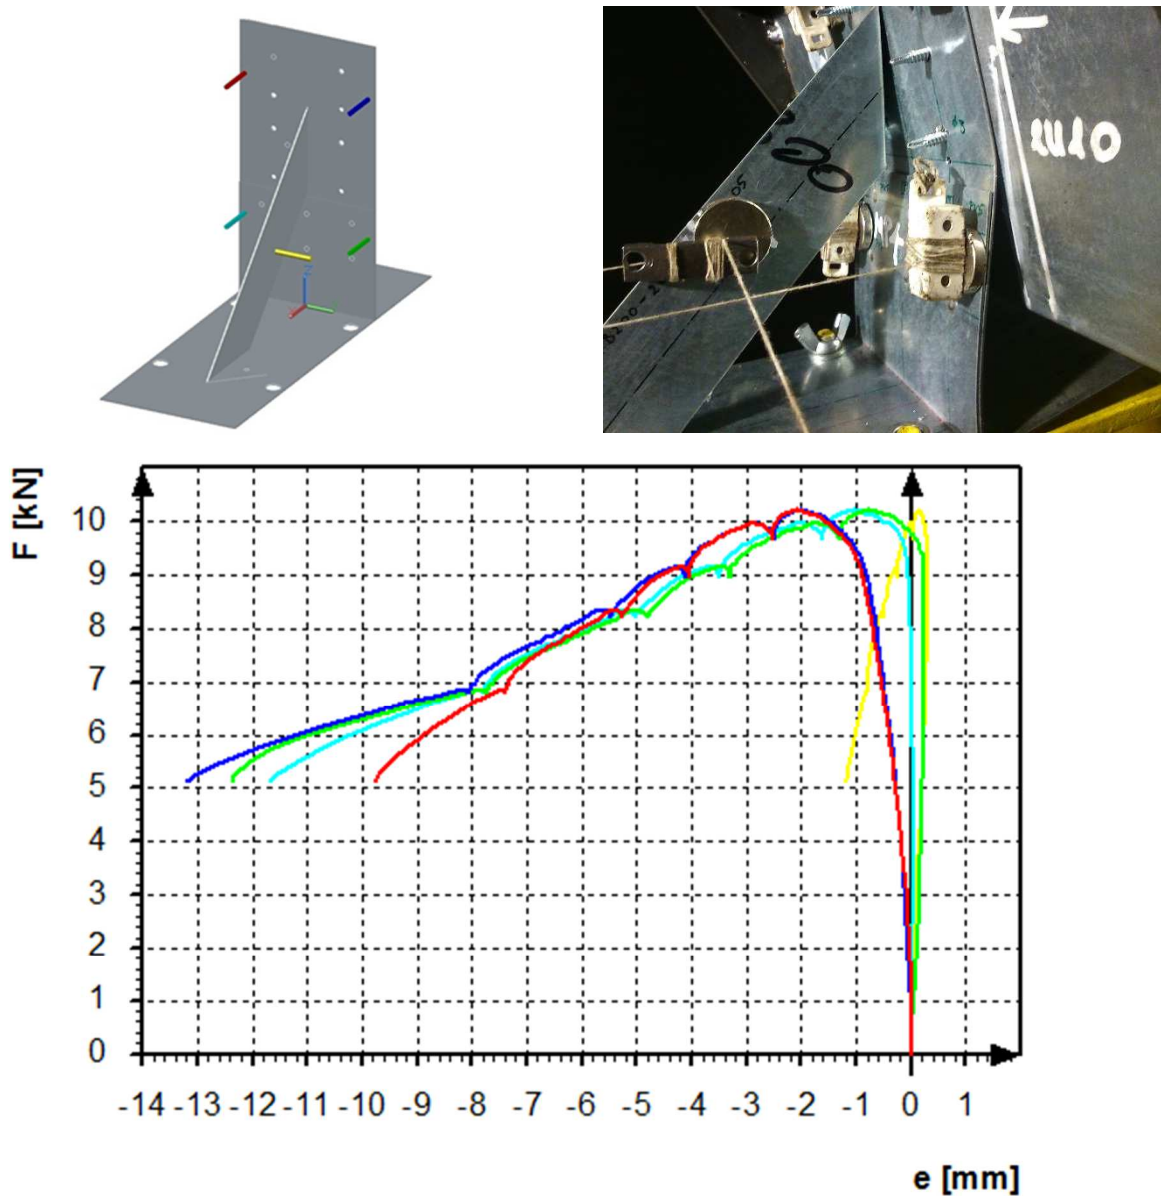

4.1 ábra B200-2L12-1AB12-03 tesztelem sematikus ábrája a tönkremenetel pillanatát és F-e grafikonja (kN-mm)

#### 4.2.2. B200-2L12-1AB12-04 kísérleti eredménye


A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az 4.2 ábra illusztrálja. Tengelyek színe: **X-tengely;** **Y-tengely;** **Z-tengely**, Mérési pontok: **MP1**, **MP2**, **MP3**, **MP4** és a bordán **MP5**.

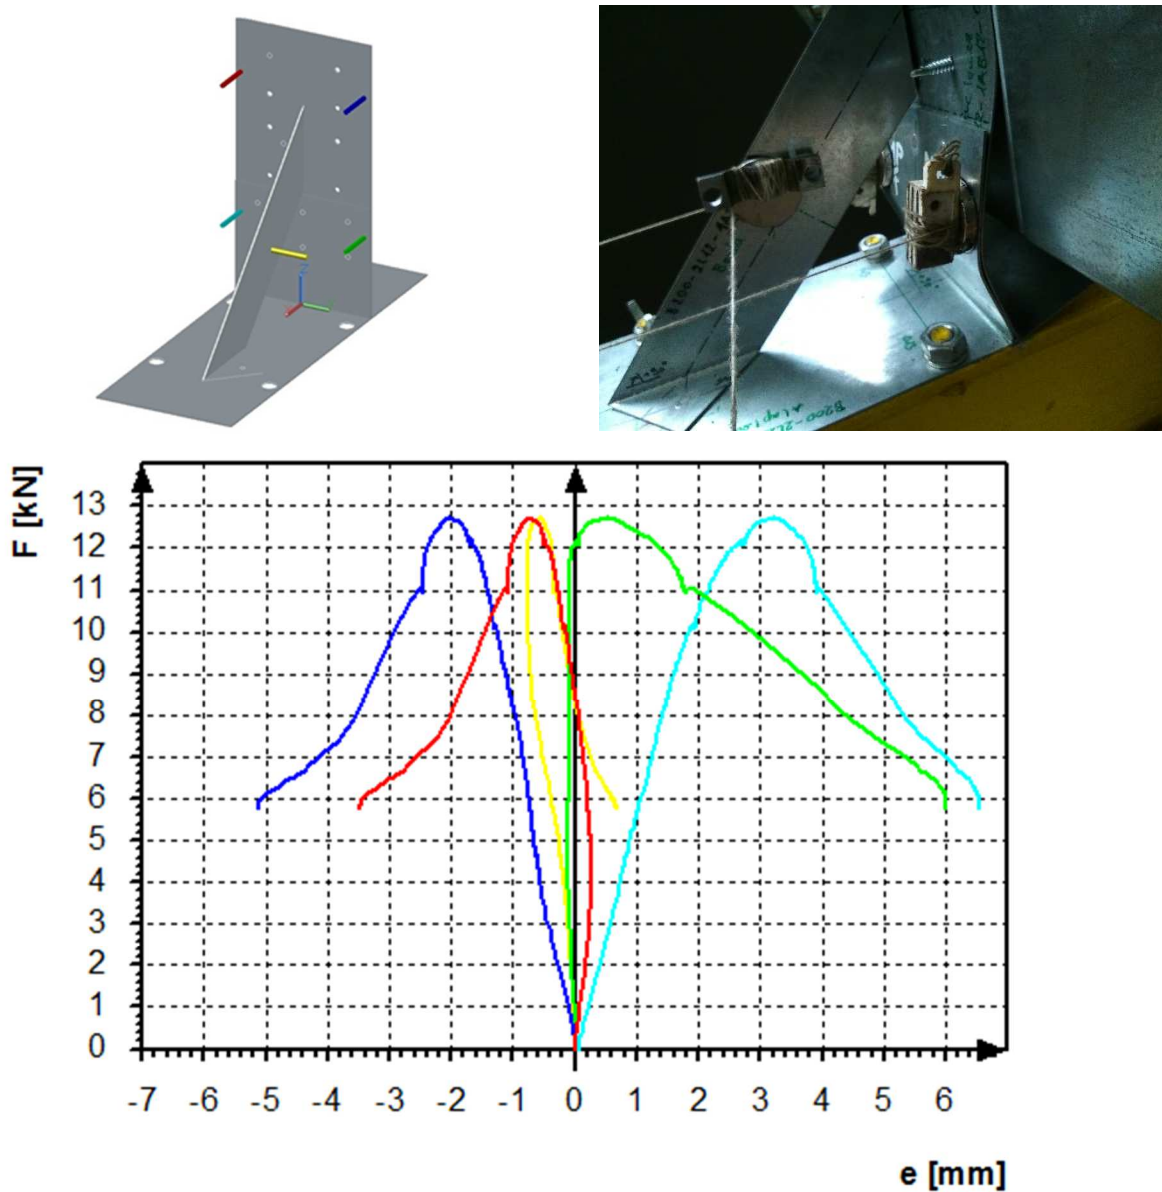

4.2 ábra B200-2L12-1AB12-04 tesztelem sematikus ábrája a tönkremenetel pillanatát és F-e grafikonja (kN-mm)

#### 4.2.3. B200-2L12-1AB12-05 kísérleti eredménye


A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az 4.3 ábra illusztrálja. Tengelyek színe: **X-tengely;** **Y-tengely;** **Z-tengely**, Mérési pontok: **MP1**, **MP2**, **MP3**, **MP4** és a bordán **MP5**.

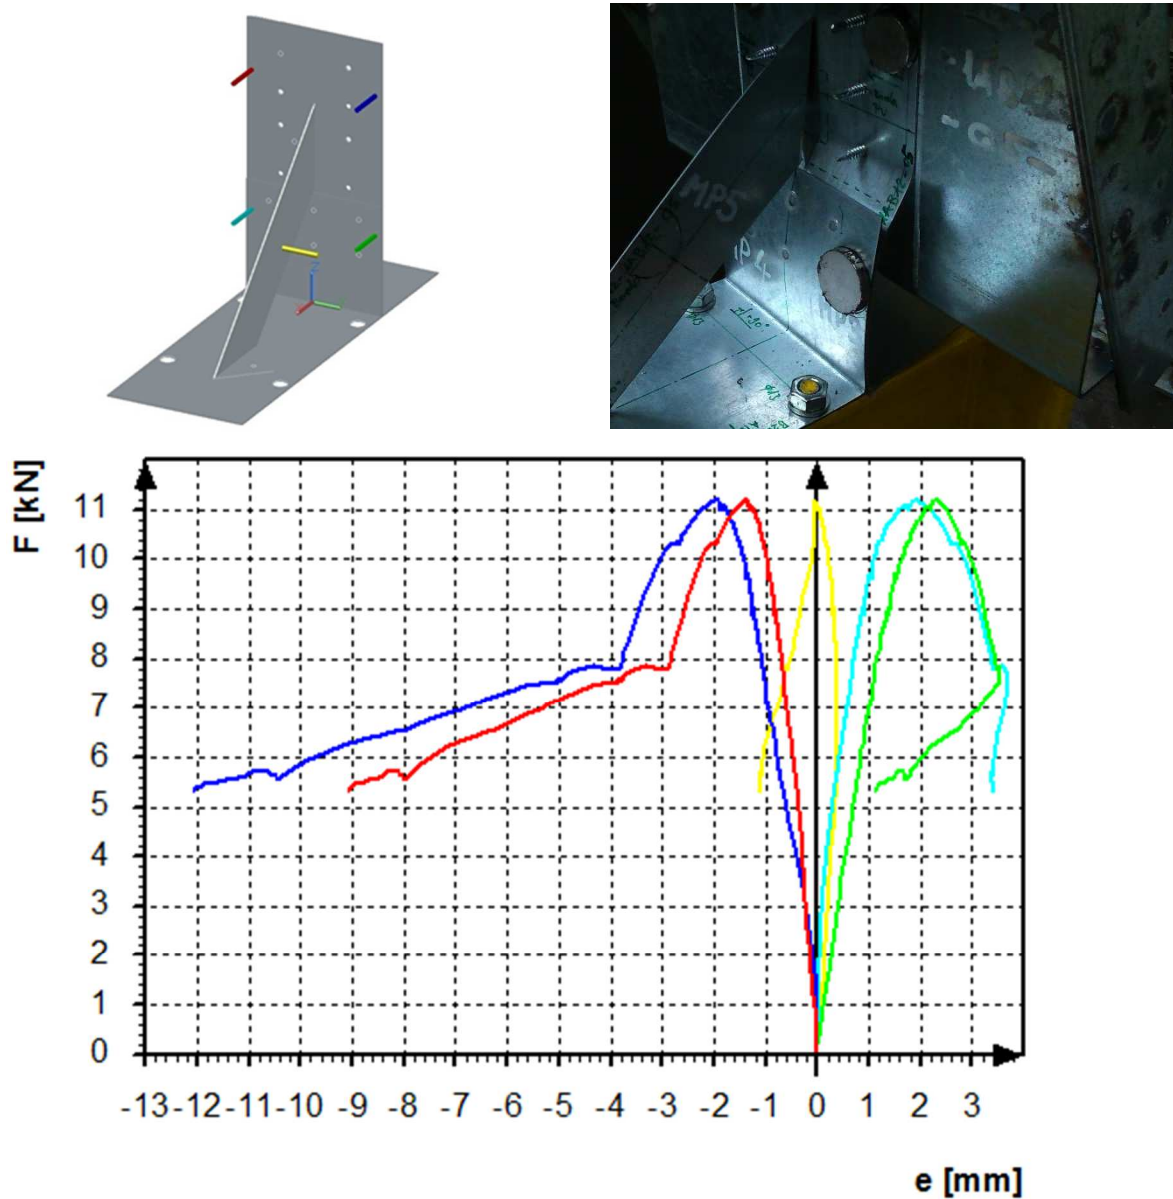

4.3 ábra B200-2L12-1AB12-05 tesztelem sematikus ábrája a tönkremenetel pillanatát és F-e grafikonja (kN-mm)

#### 4.2.4. B200-2U10-1AB10-04 és B200-...-06 tesztelem kísérleti eredménye

A mérési pontok helyét az **1.2 ábrán** láthatjuk. Az összetartozó mérési pontokat és azok jelölését azonos színnel ábrázoltuk. A tengelyek jelölésénél az előzővel azonos módon jártunk el.

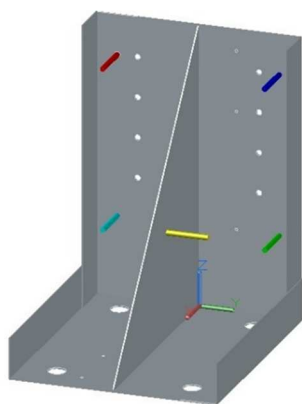

#### Tengelyek színe

#### Mérési pontok (X-irányú elmozd.-hoz)

**X**

**MP1, MP2**

**Y**

**MP3, MP4**

**Z**

**MP5**

**1.2 ábra** A mérési pontok elhelyezkedése

A tesztelemek deformálódott alakjáról egy-egy pillanatképet, mely az elemzés szempontjából lényeges volt, az **1.6-1.7 képeken** láthatunk.




**1.6 kép** A deformálódott B200-...-01 tesztelem




**1.7 kép** A deformálódott B200-...-02 tesztelem

A tesztelemek erő - elmozdulás grafikonjait az **1.2 és 1.3 ábrák** illusztrálják.

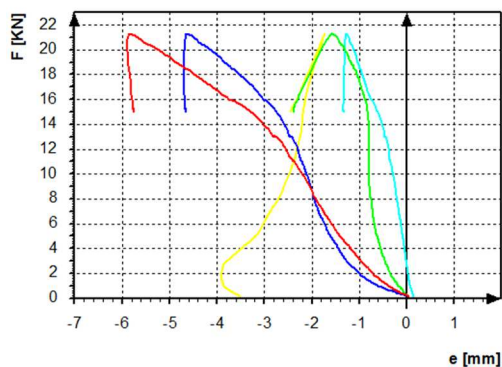


**4.6 ábra** B200-...-01 tesztelem F-e grafikonja (kN-mm)

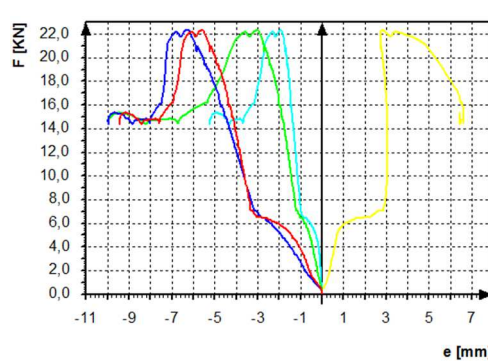

**4.7 ábra** B200-...-02 tesztelem F-e grafikonja (kN-mm)

#### 4.2.5. B200-2L10-1AB10-MOD-01 és B200-...-MOD-02 kísérleti eredménye

A mérési pontok helyét az **1.2 ábrán** láthatjuk. Az összetartozó mérési pontokat és azok jelölését azonos színnel ábrázoltuk. A tengelyek jelölésénél az előzővel azonos módon jártunk el.

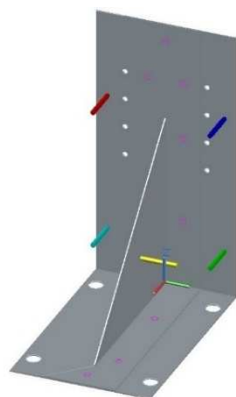

Tengelyek színe

Mérési pontok  
(X-irányú elmozd.-hoz)

**X**

**MP1, MP2**

**Y**

**MP3, MP4**

**Z**

**MP5**

**1.2 ábra** A mérési pontok elhelyezkedése

A tesztelemek deformálódott alakjáról egy-egy pillanatképet, mely az elemzés szempontjából lényeges volt, az **1.6-1.7 képeken** láthatunk.




**1.6 kép** A deformálódott B200-...-01 tesztelem




**1.7 kép** A deformálódott B200-...-02 tesztelem

A tesztelemek erő - elmozdulás grafikonjait az **1.2 és 1.3 ábrák** illusztrálják.

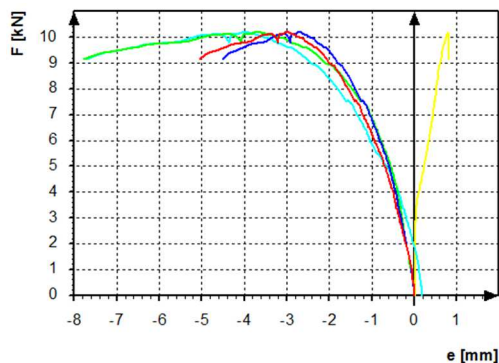



**4.6 ábra** B200-...-01 tesztelem F-e grafikonja (kN-mm)

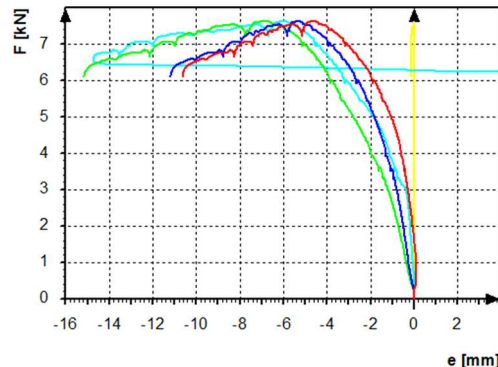

**4.7 ábra** B200-...-02 tesztelem F-e grafikonja (kN-mm)

#### 4.2.6. B200-1U10-1AB10-01 kísérleti eredménye

A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az **4.8 ábra** illusztrálja. Tengelyek színe: **X-tengely;** **Y-tengely;** **Z-tengely**, Mérési pontok: **MP1**, **MP2**, **MP3**, **MP4** és a bordán **MP5**.

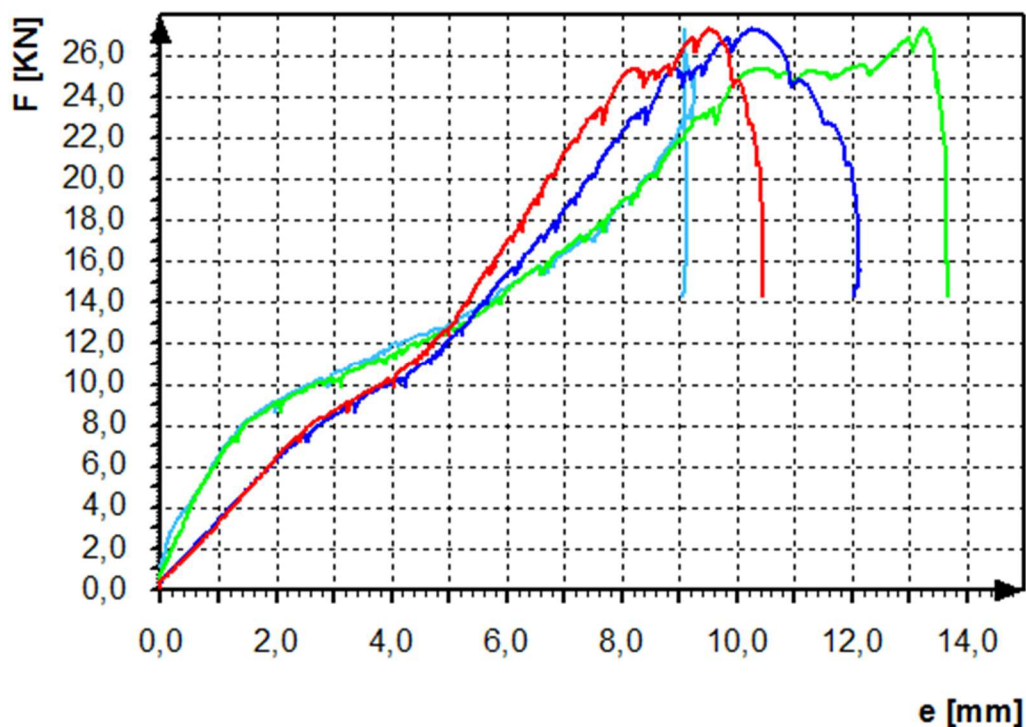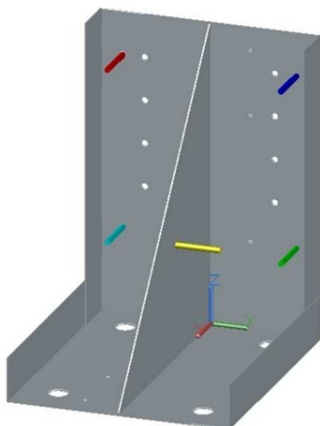

**4.8 ábra** B200-1U10-1AB10-01 tesztelem sematikus ábrája a tönkremenetel pillanatát és F-e grafikonja (kN-mm)

### **4.3. Összegzés**


A **B200-1U10-1AB10-01** tesztelem kísérletét kivéve a **4.1 alfejezetben** bemutatott összeállítást alkalmazva az F-e grafikonok csak olyan mérési hibákat tartalmaztak, ami vagy a mérőműszerek pontosságából adódott vagy abból, hogy a terhelés kezdete előtt elfelejtettük nullázni az adók által kiadott jelet a Catman Easy programban. Ezeket a mérési hibákat utólag az értékelés során korrigáltuk. **A kísérletek releváns mérési eredményeket szolgáltatnak, ezért ez a kísérleti összeállítás alkalmas a B200-2L12-1AB12, B200-2U10-1AB10 és B200-2L10-1AB10-MOD baktípusok tesztelésére.**

A grafikonok karakterisztikája tesztelemenként többnyire azonos, de olykor az alakváltozások egymás többszörösei. Ennek az lehet az oka, hogy **a mágnesekkel a horpadási hullám különböző részeire mértünk rá.**

A **B200-1U10-1AB10-01** tesztelem erő-elmozdulás grafikonját elemezve láthatjuk, hogy a grafikonok ismét mérési hibákkal terheltek – azonos elmozduláshoz hirtelen leeső teherszint – melyek a Z-szelemen alakváltozásából adódnak. A **4.5 és 4.6 képeken** a bak és a szelemen gerincének csatlakozását valamint a bak hátulnézetét láthatjuk.



**4.5 kép** Bak és szelemen gerincének csatlakozása

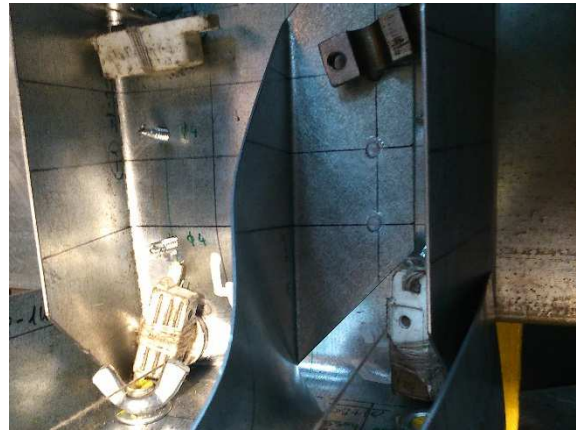


**4.6 kép** A bak gerincének hátulnézete

A **4.5 képen** csavarkihúzódas jelenségét láthatjuk. Ez dominánsabban a 20 kN teherszint elérése után jelentkezett. A Z-szelemen nem kívánt alakváltozásainak elkerülése érdekében olyan merevségi viszonyokat kell kialakítani, hogy a bak gerince legyen a lágyabb. Ennek egyik módja, hogy a szelemen végbordáit a teljes keresztmetszet mentén végig hegesztjük illetve, vastagabb falú szelvényt választunk.


## 5. Ötödik tesztsorozat

### 5.1. Kísérleti összeállítás

A kísérleti összeállítást az **5.1 képen** láthatjuk. **Megtartottuk a 4. tesztsorozatban alkalmazott kísérleti összeállítást.** Az elmozdulásokat induktív útdókkal mértük, melyeket csigákon átvetett zsinórokon keresztül rögzítettünk a mérési pontokhoz. **A mérési pontokra ezúttal M6 anyacsavarokat ragasztottunk, ezekhez kötöttük az adóktól vezetett zsinórokat hozzá.** Négy ponton mértük a bakok gerincének a gerinc síkjára merőleges elmozdulásait (**MP1-MP4**), egy ponton a gerincborda vízszintes elmozdulását (**MP5**) és telepítettünk egy mérési pontot a Z-szelemen felső övének közepére is, melyen keresztül a szelemen felső övének függőleges elmozdulását követtük. A kialakítást az **5.2 képen** láthatjuk.

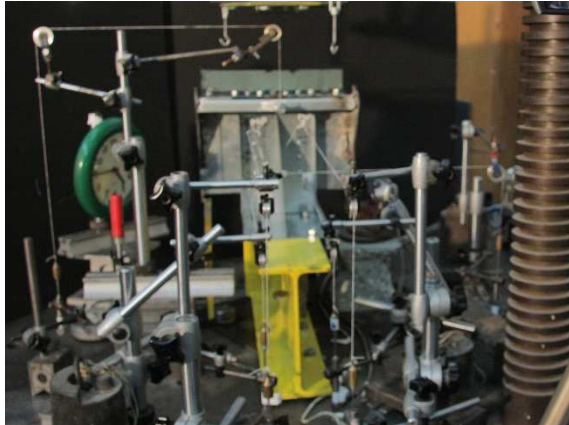

**5.1 kép** Ötödik tesztsorozat kísérleti összeállítás

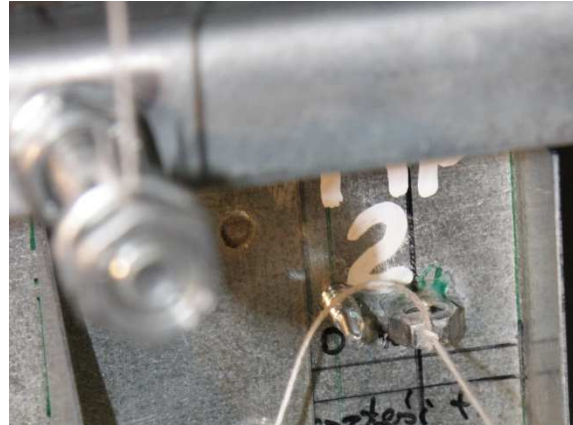

**5.2 kép** Mérőműszerek kialakítása: **induktív adók + anyacsavarok**

A Z-szelement **8 db LD6T** önfúró csavarral erősítettük a bak gerincére. A rögzítés kialakítását az **5.3 képen** láthatjuk. A Z-szelemen alakváltozását **gerincmerekítő bordák és övhízlaló lemez** elhelyezésével akadályoztuk meg. Ezzel olyan hatásokat küszöböltünk ki, melyek a valóságban nem jönnek létre (a szelemen felső övének a koncentrált terhelés támadáspontjától távolabb eső részei merevítik a támadáspont környezetében lévő lemezmezőt, így a felső öv nem hajlik olyan mértékben le, mint merevítés nélkül a szelemen(darab) felső öve a kísérletben).

A **szelemen felső övére egy 50 x 50 x 4,0 mm-es L-acélt csavaroztunk** összesen 11 ponton. Az L-acél és az alsó gerinchízlaló lemez szerelését úgy alakítottuk ki, hogy a szögacél függőleges övének középtengelye a szelemen gerincének középtengelyével essen egybe. Ezáltal megoldottuk a **terhelés szelemen-gerincen történő bevezetését**. A terhelés viszonyokat a **3.4 képen** láthatjuk.



**4.3 kép** Z200 rögzítése a bak gerincére **8 db LD6T önfúró csavarral**




**4.4 kép** Terhelési viszonyok: **L-acél + végbordák + övhízlalás**

## 5.2. Kísérleti eredmények

### 5.2.1. B200-2U10-1AB10-05 kísérleti eredménye

A tesztelem erő - elmozdulás grafikonját az 5.1 ábra illusztrálja. Tengelyek színe: **X-tengely;** **Y-tengely;** **Z-tengely**, Mérési pontok: **MP1, MP2, MP3, MP4;** a bordán **MP5** és a Z-szelemen felső övéen: **MP6**.

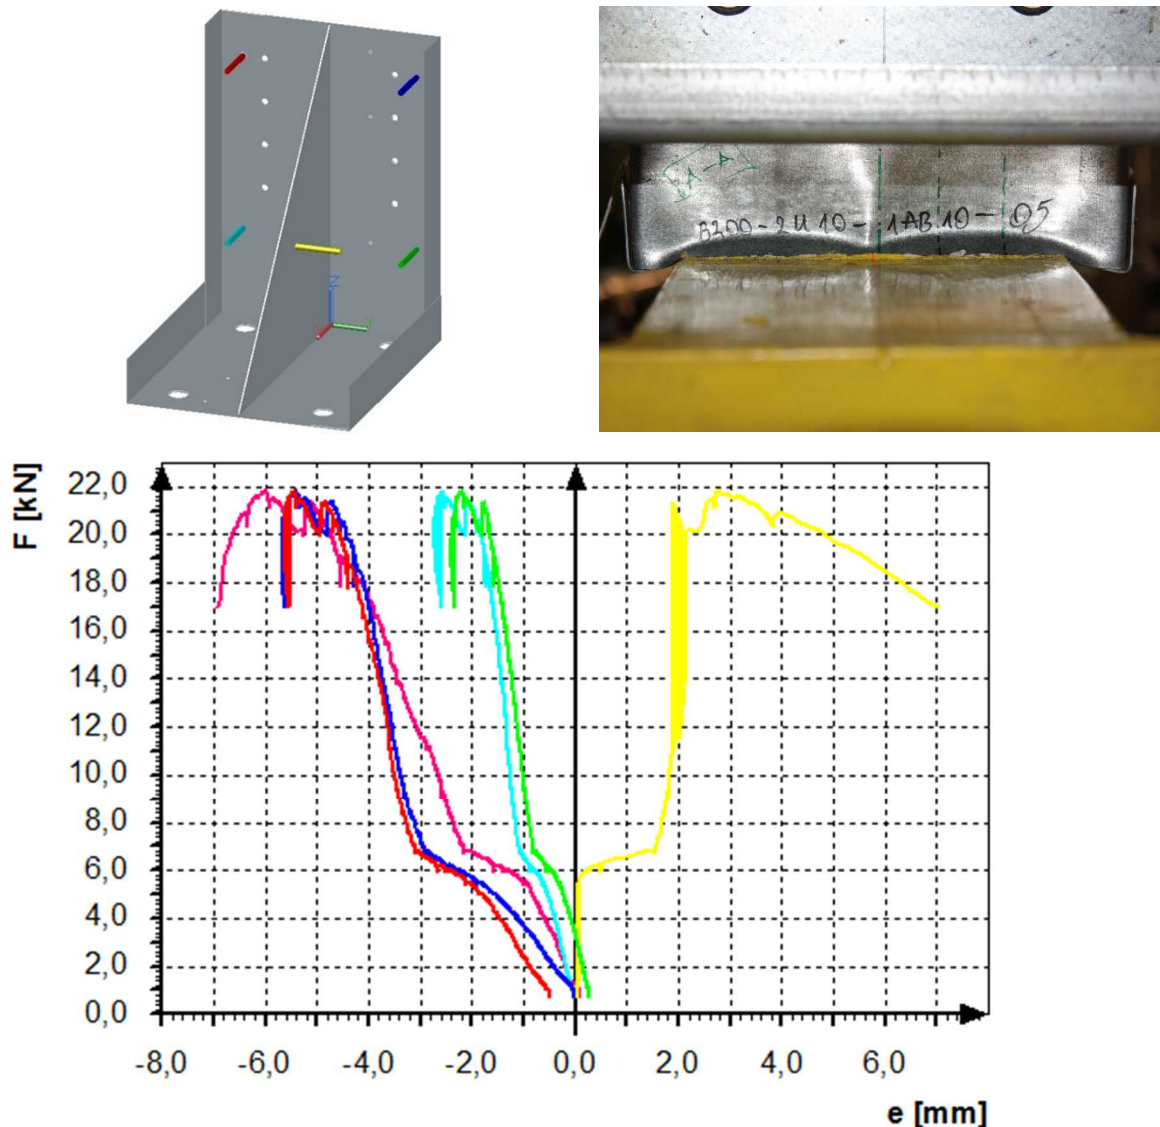


5.1 ábra B200-2U10-1AB10-05 tesztelem sematikus ábrája a tönkremenetel pillanatát és F-e grafikonja (kN-mm)

## 5.3. Összegzés

Csavarkihúzódnást nem tapasztaltunk. A grafikonok mérési hibáktól mentesek. Az olaj nem szivárgott a pumpa vezetékeiből. Az adók által küldött jelet a Catman Easy számítógépes programban elefelejtettük nullázni, ezért a mérések elején kezdeti elmozdulás értékek láthatóak a piros és zöld görbék esetén. **A kísérlet releváns mérési eredményt adott.** Ezeket a hibákat az elemzés elején korrigáltuk. A mérési eredmény részletes elemzésével a tanulmányban foglalkozunk.

# **M8 - MELLÉKLET**

## TEHERBÍRÁSI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

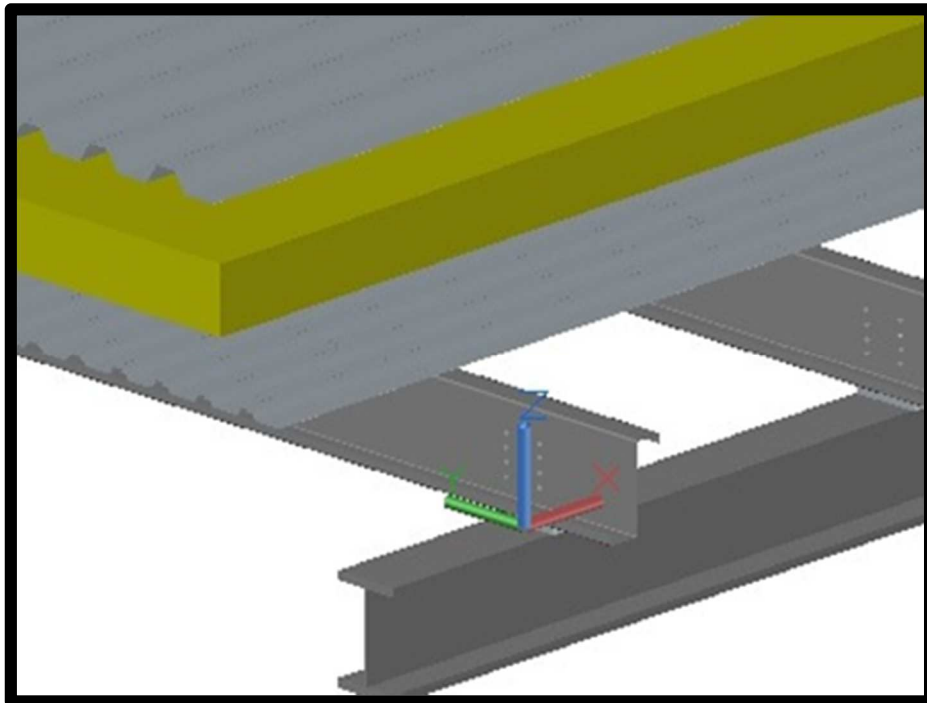

## Tartalomjegyzék:

### **Szelemen tartó bakra jutó terhek meghatározása ipari csarnok esetén – 4 m-es keretállás távolság – I. BÁZISGEOMETRIA**

1. Alkalmazott szabványok
2. Geometria
3. Terhek meghatározása
  - 3.1 Állandó terhek
  - 3.2 Esetleges terhek
    - 3.2.1 Hóteher
    - 3.2.2 Szélteher
    - 3.2.3 Hasznos terhek
4. Terhek redukálása
5. Teherkombinációk
  - 5.1 Biztonsági és parciális tényők
  - 5.2 ULS
  - 5.3 SLS
6. „Z” szelemen teherbírási ellenőrzése
7. Bakra ható erők számítása
8. „Z” szelemen alakváltozási ellenőrzése

### **Szelemen tartó bakra jutó terhek meghatározása ipari csarnok esetén – 6 m-es keretállás távolság – II. BÁZISGEOMETRIA**

9. Alkalmazott szabványok
10. Geometria
11. Terhek meghatározása
  - 3.3 Állandó terhek
  - 3.4 Esetleges terhek
    - 3.2.1 Hóteher
    - 3.2.2 Szélteher
    - 3.2.3 Hasznos terhek
12. Terhek redukálása
13. Teherkombinációk
  - 5.1 Biztonsági és parciális tényők
  - 5.2 ULS
  - 5.3 SLS
14. „Z” szelemen teherbírási ellenőrzése
15. Bakra ható erők számítása
16. „Z” szelemen alakváltozási ellenőrzése

# SZELEMEN TARTÓ BAKRA JUTÓ TERHEK MEGHATÁROZÁSA

## IPARI CSARNOK ESETÉN

### 4 m-es keretállás távolság

#### 1. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK:

MSZ EN 1990: TERHEK ÉS HATÁSOK

MSZ EN 1993-1: ACÉLSZERKEZETEK TERVEZÉSE

#### 2. GEOMETRIA:

Keretállások távolsága:  $a := 4 \text{ m}$   
 Keretállások száma:  $n_{keret} := 6$   
 Fesztávolság:  $l := 14 \text{ m}$   
 Tetőhajlás:  $\alpha := 7^\circ$   
 Épület magassága:  $h_{teljes} := 6 \text{ m}$

Épület vállmagassága:  $h_{váll} := h_{teljes} - \frac{l}{2} \cdot \tan(\alpha) = 5.141 \text{ m}$

Tetőszelemenek távolsága:  $d_{szelemen} := 1.0 \text{ m}$

Nyílások: az épület hosszirányú homlokzatain 1.2 m magas teljes oldalhosszúságban végigfutó ablakot-, az épület hosszirányra merőleges homlokzatán egy 7x3 m-es ipari kaput feltételezünk.

$h_{ablak} := 1.2 \text{ m}$        $b_{kapu} := 7 \text{ m}$        $h_{kapu} := 3 \text{ m}$

#### 3. TERHEK MEGHATÁROZÁSA

##### 3.1 ÁLLANDÓ TERHEK

RÉTEGREND ÖNSÚLYA:

| Megnevezés               | Vastagság                     | Térfogatsúly                                        |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LTP 45/0.4               | -                             | $g_{LTP45;k} := 0.043 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$ |
| Kőzetgyapot hőszigetelés | $t_{hőszig} := 15 \text{ cm}$ | $g_{hőszig;k} := 0.8 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$  |
| LTP20/0.4                | -                             | $g_{LTP20;k} := 0.04 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$  |

Rétegrend karakterisztikus terhe:

$$g_{rétegrend;k} := g_{LTP45;k} + g_{hőszig;k} \cdot t_{hőszig} + g_{LTP20;k} = 0.203 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

"Z200/1.5" SZELEMEN ÖNSÚLYA:  $g_Z := 4.43 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$        $g_{Z;k} := g_Z \cdot g = 0.043 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$

GÉPÉSZETI TEHER:  $g_{gép;k} := 1 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

### 3.2 ESETLEGES TERHEK

#### 3.2.1 HÓTEHER:

Felszíni hóteher:  $s_k := 1.25 \frac{kN}{m^2}$

Hőmérséklet hatása:  $C_e := 1$  Szél hatása:  $C_t := 1$

Alaki tényező:  $\mu_l := 0.8 \quad (0^\circ < \alpha < 30^\circ)$

Karakterisztikus érték:  $p_{s;k} := C_e \cdot C_t \cdot \mu_l \cdot s_k = 1 \frac{kN}{m^2}$

#### 3.2.2 SZÉLTEHER:

Épület tengerszint feletti magassága: 300 mB.f.

Terep (beépítettség) kategória: III.


Terepszint feletti magasság:  $z := h_{teljes} = 6 \text{ m}$

Torlónyomás értéke [1]:  $q_p(z) := 0.484 \frac{kN}{m^2}$

Szélterhelés nyeregtetős felületen:

#### 9.5.5.4 Nyeregtetők

A  $-5^\circ \leq \alpha \leq 5^\circ$  hajlásszögű tetőket lapostetőként kell kezelni.

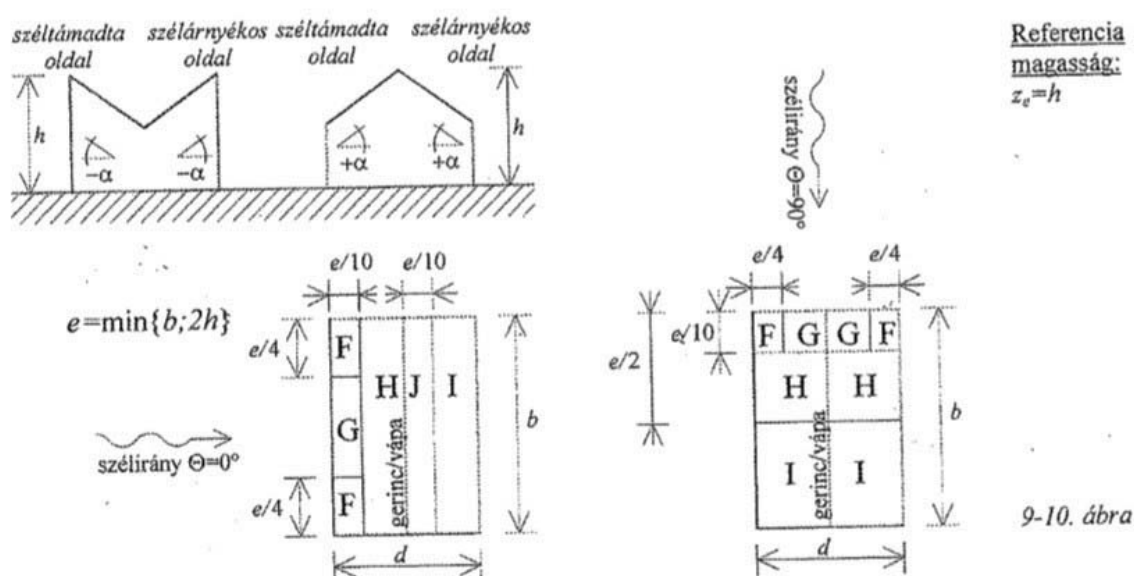

9-10. ábra

[2]

[1]: Deák-Erdélyi-Fernandez-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-3 táblázat

[2]: Deák-Erdélyi-Fernandez-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-10 ábra

Alaki tényezők:

9-9. táblázat

Alaki tényezők:

| a) Nyeregtetők külső nyomási tényezői, ha $\Theta=0^\circ$ |             |             |            |             |            |             |            |             |            | $C_{pe}$    |            |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Tetősíkhajlásszöge ( $\alpha$ )                            |             | F           |            | G           |            | H           |            | I           |            | J           |            |
|                                                            |             | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ |
| vápa                                                       | $-45^\circ$ | -0,6        |            | -0,6        |            | -0,8        |            | -0,7        |            | -1,0        | -1,5       |
|                                                            | $-30^\circ$ | -1,1        | -2,0       | -0,8        | -1,5       | -0,8        |            | -0,6        |            | -0,8        | -1,4       |
|                                                            | $-15^\circ$ | -2,5        | -2,8       | -1,3        | -2,0       | -0,9        | -1,2       | -0,5        |            | -0,7        | -1,2       |
|                                                            | $-5^\circ$  | -2,3        | -2,5       | -1,2        | -2,0       | -0,8        | -1,2       | +0,2        |            | +0,2        |            |
| gerinc                                                     | $5^\circ$   | -1,7        | -2,5       | -1,2        | -2,0       | -0,6        | -1,2       | 0,0         |            | 0,2         |            |
|                                                            |             | 0,0         |            | 0,0         |            | 0,0         |            | -0,6        |            | -0,6        |            |
|                                                            | $15^\circ$  | -0,9        | -2,0       | -0,8        | -1,5       | -0,3        |            | -0,4        |            | -1,0        | -1,5       |
|                                                            |             | +0,2        |            | +0,2        |            | +0,2        |            | 0,0         |            | 0,0         | 0,0        |
|                                                            | $30^\circ$  | -0,5        | -1,5       | -0,5        | -1,5       | -0,2        |            | -0,4        |            | -0,5        |            |
|                                                            |             | +0,7        |            | +0,7        |            | +0,4        |            | 0,0         |            | 0,0         |            |
|                                                            | $45^\circ$  | 0,0         |            | 0,0         |            | 0,0         |            | -0,2        |            | -0,3        |            |
|                                                            |             | +0,7        |            | +0,7        |            | +0,6        |            | 0,0         |            | 0,0         |            |
|                                                            | $60^\circ$  | +0,7        |            | +0,7        |            | +0,7        |            | -0,2        |            | -0,3        |            |
|                                                            | $75^\circ$  | +0,8        |            | +0,8        |            | +0,8        |            | -0,2        |            | -0,3        |            |

[3]

Tetőhajlás:  $7^\circ$

"F" tetőfelület:  $C_{pe;10;F;nyomás} := 0.04$   $C_{pe;10;F;szívás} := -1.54$

Belső felületek nyomási tényezőinek meghatározása

Tejes homlokzati terület:


$$A_{teljes} := 2 \cdot a \cdot n_{keret} \cdot h_{váll} + 2 \cdot l \cdot h_{váll} + 2 \cdot l \cdot (h_{teljes} - h_{váll}) = 414.744 \text{ m}^2$$

$$A_{nyílás} := \max \langle (h_{ablak} \cdot n_{keret} \cdot a), (h_{kapu} \cdot b_{kapu}) \rangle = 28.8 \text{ m}^2$$

$$\frac{2 \cdot A_{teljes}}{3} = 276.496 \text{ m}^2 > A_{nyílás} = 28.8 \text{ m}^2$$

Az épületnek nincs domináns áttört oldala!

$$C_{pi;poz} := 0.2 \quad C_{pi;neg} := -0.3$$

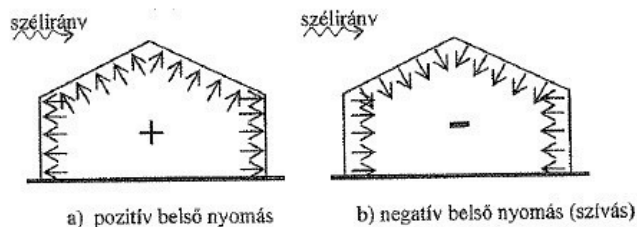


9-12. ábra

[4]

[3]: Deák-Erdélyi-Fernezeyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-9 táblázat

[4]: Deák-Erdélyi-Fernezeyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-12 ábra

Külső és belső szél kombinációk:

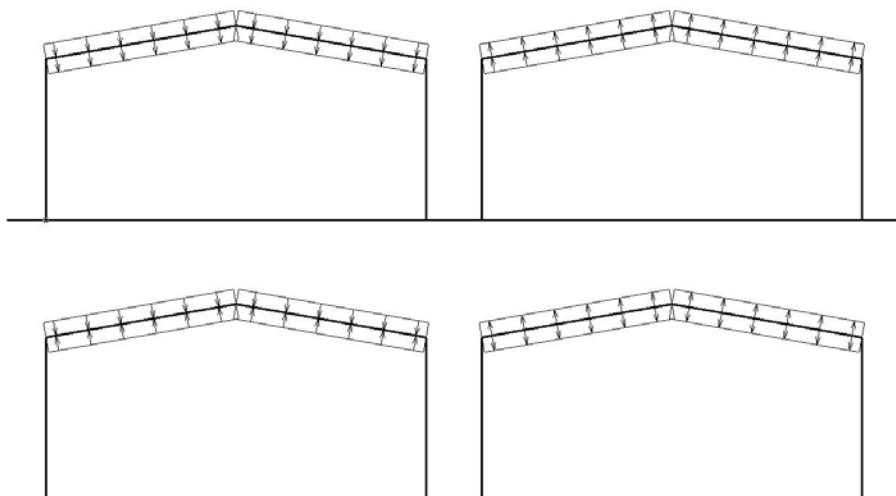

"F" tetőfelület:

$$A: C_{pe;10;F;nyomás} = 0.04$$

$$B: C_{pe;10;F;szívás} = -1.54$$

$$C_{pi;neg} = -0.3$$

$$C_{pi;poz} = 0.2$$

$$C_{p;F;A} := C_{pe;10;F;nyomás} + |C_{pi;neg}| = 0.34$$

$$C_{p;F;B} := C_{pe;10;F;szívás} - |C_{pi;poz}| = -1.74$$

$$C: C_{pe;10;F;nyomás} = 0.04$$

$$D: C_{pe;10;F;szívás} = -1.54$$

$$C_{pi;poz} = 0.2$$

$$C_{pi;neg} = -0.3$$

$$C_{p;F;C} := C_{pe;10;F;nyomás} - |C_{pi;poz}| = -0.16$$

$$C_{p;F;D} := C_{pe;10;F;szívás} + |C_{pi;neg}| = -1.24$$

$$\text{Legnagyobb nyomás: } C_{p;max;nyomás} := \max(C_{p;F;A}, C_{p;F;C}) = 0.34$$

$$\text{Legnagyobb szívás: } C_{p;max;szívás} := \min(C_{p;F;B}, C_{p;F;D}) = -1.74$$

Szélterhek karkterisztikus értéke:



$$w_{p;max;nyomás;k} := C_{p;max;nyomás} \cdot q_p(z) = 0.165 \frac{kN}{m^2}$$

$$w_{p;max;szívás;k} := C_{p;max;szívás} \cdot q_p(z) = -0.842 \frac{kN}{m^2}$$

### 3.2.3 HASZNOS TERHEK:

$$\text{Nem járható tető: } q_{hasznos;k} := 0.4 \frac{kN}{m^2}$$

#### 4. TERHEK REDUKÁLÁSA

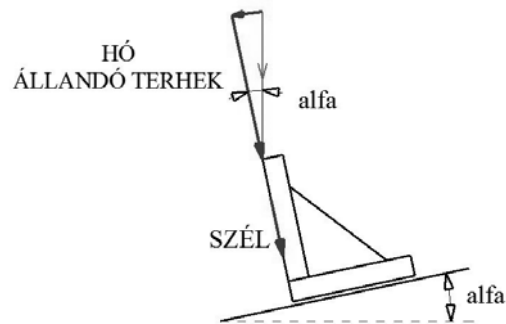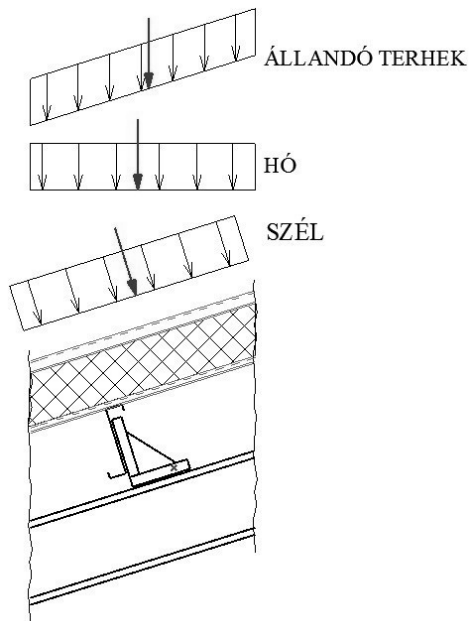

Megjegyzés:

A szelemen tartó bakot csak gerinccel párhuzamos erőhatásra vizsgáljuk, így a tetőszerkezetre ható erők közül csak a bak gerinccel párhuzamos komponenseket vesszük figyelembe. A vízszintes komponenseket a feladat további részében elhanyagoljuk.

Állandó terhek:

$$g_{rétegrend;7;k} := g_{rétegrend;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.201 \frac{kN}{m^2}$$

$$g_{Z;7;k} := g_{Z;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.043 \frac{kN}{m}$$

$$g_{gép;7;k} := g_{gép;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.993 \frac{kN}{m^2}$$

Esetleges terhek:

$$p_{s;7;k} := p_{s;k} \cdot (\cos(\alpha))^2 = 0.985 \frac{kN}{m^2}$$

$$q_{hasznos;7;k} := q_{hasznos;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.397 \frac{kN}{m^2}$$

#### 5. TEHERKOMBINÁCIÓK:

5.1 Biztonsági és parciális tényezők:

$$\gamma_{g;sup} := 1.35$$

$$\gamma_{g;inf} := 0.8$$

$$\gamma_q := 1.5$$

$$\psi_{szél;0} := 0.6$$

$$\psi_{hó;0} := 0.5$$

$$\psi_{hasznos;0} := 0$$

$$\psi_{szél;1} := 0.5$$

$$\psi_{hó;1} := 0.2$$

$$\psi_{hasznos;1} := 0$$

$$\psi_{szél;2} := 0$$

$$\psi_{hó;2} := 0$$

$$\psi_{hasznos;2} := 0$$

5.2 ULS:

kiem. hasznos - max szélnyomás

$$E_{d;1} := \gamma_{g;sup} \cdot (g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot q_{hasznos;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} = 3.094 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. hasznos max szélszívás

$$E_{d;2} := \gamma_{g;inf} \cdot (g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot q_{hasznos;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;szívás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} = 1.532 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. hó - max szélnyomás

$$E_{d;3} := \gamma_{g;sup} \cdot (g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 3.238 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. hó - max szélszívás

$$E_{d;4} := \gamma_{g;inf} \cdot (g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;szívás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 1.675 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. szélnyomás

$$E_{d;5} := \gamma_{g;sup} \cdot (g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 2.598 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. szélszívás

$$E_{d;6} := \gamma_{g;inf} \cdot (g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot w_{p,max;szívás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 0.431 \frac{kN}{m^2}$$

$$\text{Métékadó teherkomb.: } E_{max;d} := \max(E_{d;1}, E_{d;2}, E_{d;3}, E_{d;4}, E_{d;5}, E_{d;6}) = 3.238 \frac{kN}{m^2}$$

5.3 SLS - karakterisztikus (ritka):

$$E_{SLS;1} := g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k} + q_{hasznos;7;k} + \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} = 2.182 \frac{kN}{m^2}$$

$$E_{SLS;2} := g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k} + w_{p,max;nyomás;k} + \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} + \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 1.851 \frac{kN}{m^2}$$

$$E_{SLS;3} := g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k} + p_{s;7;k} + \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} + \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} = 2.278 \frac{kN}{m^2}$$

$$\text{Métékadó teherkomb.: } E_{max;SLS} := \max(E_{SLS;1}, E_{SLS;2}, E_{SLS;3}) = 2.278 \frac{kN}{m^2}$$

## 6. "Z" SZELEMEN TEHERBÍRÁSI ELLENŐRZÉSE:

Megjegyzés:

Az ellenőrzést a *Dr. Dunai László, Ádány Sándor: Lindab Z/C - Gerendák statikai méretezése tervezési útmutató 2. kiadás* című jegyzete alapján végeztem el.

$$\text{"Z200/1.5" szelemen önsúlya: } E_{Z;d} := \gamma_{g;sup} \cdot g_{Z;7;k} = 0.058 \frac{kN}{m}$$


Fesztávolság:  $a = 4 \text{ m}$

Szelemenek távolsága:  $d_{szelemen} = 1 \text{ m}$

Mértékadó teher:

$$E_{szelemen;d} := d_{szelemen} \cdot E_{max;d} + E_{Z;d} = 3.296 \frac{kN}{m}$$

Statikai váz: **5. modell - négy- ill. ennél többtámaszú tartó a közbelső támaszok felett átlapolt illesztéssel, a szélső mezőben azonos illetve erősebb (vastagabb) szelvény alkalmazásával, a szelemen terhelt öve van csak megtámasztva.**



**Z200/1.5 -es szelemen:**

Határteherbírás - táblázat alapján [5]:  $R_{szelemen;d} := 6.01 \frac{kN}{m}$

Ellenőrzés:  $R_{szelemen;d} = 6.01 \frac{kN}{m}$

$$E_{szelemen;d} = 3.296 \frac{kN}{m}$$

$$Kihasznátltság := \frac{E_{szelemen;d}}{R_{szelemen;d}} = 0.548$$

## 7. BAKRA HATÓ ERŐK SZÁMÍTÁSA:

Statikai közelítő modell: kéttámaszú tartó

Egy bakra jutó teher:  $a = 4 \text{ m}$

$$P_{bak;d} := d_{szelemen} \cdot E_{max;d} + E_{Z;d} = 3.296 \frac{kN}{m}$$

**KÖZBENSŐ BAKRA JUTÓ ERŐ:**  $R_{bak;közbenső;d} := P_{bak;d} \cdot a = 13.184 \text{ kN}$

**SZÉLSŐ BAKR JUTÓ ERŐ:**  $R_{bak;szélső;d} := P_{bak;d} \cdot \frac{a}{2} = 6.592 \text{ kN}$

## 8. "Z" SZELEMEN ALAKVÁLTOZÁSI ELLENŐRZÉSE:


"Z200/1.5" szelemen önsúlya:  $g_{Z;7;k} = 0.043 \frac{kN}{m}$

Fesztávolság:  $a = 4 \text{ m}$  Szelemenek távolsága:  $d_{szelemen} = 1 \text{ m}$

Mértékadó teher:  $E_{szelemen;SLS} := d_{szelemen} \cdot E_{max;SLS} + g_{Z;7;k} = 2.321 \frac{kN}{m}$

Statikai váz: **5. modell - négy- ill. ennél többtámaszú tartó a közbelső támaszok felett átlapolt illesztéssel, a szélső mezőben azonos illetve erősebb (vastagabb) szelvény alkalmazásával, a szelemen terhelt öve van csak megtámasztva. L/200 -as alakváltozási korlátozás.**

[5] Dunai László, Ádány Sándor: Lindab Z/C - Gerendák statikai méretezése tervezési útmutató 2. kiadás



**Z200/1.5 -es szelemen:**

Alakváltozási határteher - táblázat alapján [6]:  $R_{szelemen;SLS} := 8.01 \frac{kN}{m}$

Ellenőrzés:  $R_{szelemen;SLS} = 8.01 \frac{kN}{m}$

$$E_{szelemen;SLS} = 2.321 \frac{kN}{m}$$

$$Kihasznátság := \frac{E_{szelemen;SLS}}{R_{szelemen;SLS}} = 0.29$$

[6] Dunai László, Ádány Sándor: Lindab Z/C - Gerendák statikai méretezése tervezési útmutató 2. kiadás

# SZELEMEN TARTÓ BAKRA JUTÓ TERHEK MEGHATÁROZÁSA

## IPARI CSARNOK ESETÉN

*6 m-es keretállás távolság*

### 1. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK:

MSZ EN 1990: TERHEK ÉS HATÁSOK

MSZ EN 1993-1: ACÉLSZERKEZETEK TERVEZÉSE

### 2. GEOMETRIA:

Keretállások távolsága:  $a := 6 \text{ m}$   
 Keretállások száma:  $n_{keret} := 6$   
 Fesztávolság:  $l := 14 \text{ m}$   
 Tetőhajlás:  $\alpha := 7^\circ$   
 Épület magassága:  $h_{teljes} := 6 \text{ m}$

Épület vállmagassága:  $h_{váll} := h_{teljes} - \frac{l}{2} \cdot \tan(\alpha) = 5.141 \text{ m}$

Tetőszelemenek távolsága:  $d_{szelemen} := 1.0 \text{ m}$

Nyílások: az épület hosszirányú homlokzatain 1.2 m magas teljes oldalhosszúságban végigfutó ablakot-, az épület hosszirányra merőleges homlokzatán egy 7x3 m-es ipari kaput feltételezünk.

$h_{ablak} := 1.2 \text{ m}$        $b_{kapu} := 7 \text{ m}$        $h_{kapu} := 3 \text{ m}$

### 3. TERHEK MEGHATÁROZÁSA

#### 3.1 ÁLLANDÓ TERHEK

RÉTEGREND ÖNSÚLYA:

| Megnevezés               | Vastagság                     | Térfogatsúly                                        |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LTP 45/0.4               | -                             | $g_{LTP45;k} := 0.043 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$ |
| Kőzetgyapot hőszigetelés | $t_{hőszig} := 15 \text{ cm}$ | $g_{hőszig;k} := 0.8 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$  |
| LTP20/0.4                | -                             | $g_{LTP20;k} := 0.04 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$  |

Rétegrend karakterisztikus terhe:

$$g_{rétegrend;k} := g_{LTP45;k} + g_{hőszig;k} \cdot t_{hőszig} + g_{LTP20;k} = 0.203 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

"Z200/2" SZELEMEN ÖNSÚLYA:  $g_Z := 5.93 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$        $g_{Z;k} := g_Z \cdot g = 0.058 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$

GÉPÉSZETI TEHER:  $g_{gép;k} := 1 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

### 3.2.1 HÓTEHER:

Hőmérséklet hatása:  $C_e := 1$  Szél hatása:  $C_f := 1$

Karakterisztikus érték:  $p_{s;k} := C_e \cdot C_t \cdot \mu_l \cdot s_k = 1 \cdot \frac{kN}{m^2}$

Épület tengerszint feletti magassága: 300 mB.f.

Terep (beépítettségi) kategória: III.




Terepszint feletti magasság:  $z := h_{teljes} = 6 \text{ m}$

Torlónyomás értéke [1]:  $q_p(z) := 0.484 \frac{kN}{m^2}$

Szélterhelés *nyereg* tetős felületen:

#### 9.5.5.4 Nyeregtetők

A  $-5^\circ \leq \alpha \leq 5^\circ$  hajlásszögű tetőket lapostetőként kell kezelni.

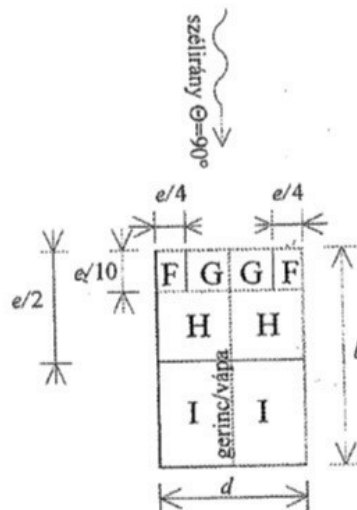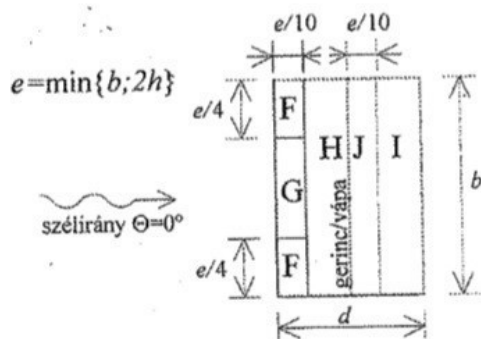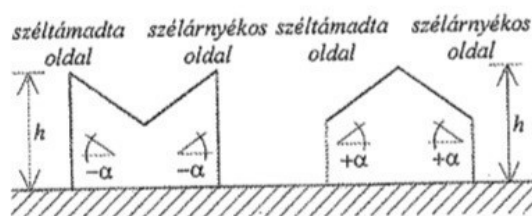

Referencia  
magasság:  
 $z_0 = h$

9-10. ábra

[2]

- [1]: Deák-Erdélyi-Fernezeyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-3 táblázat  
[2]: Deák-Erdélyi-Fernezeyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-10 ábra

Alaki tényezők:

9-9. táblázat

Alaki tényezők:

| a) Nyeregtetők külső nyomási tényezői, ha $\Theta=0^\circ$ |             |             |            |             |            |             |            |             |            |             | $C_{pe}$   |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Tetőszík<br>hajlásszöge ( $\alpha$ )                       |             | F           |            | G           |            | H           |            | I           |            | J           |            |
|                                                            |             | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,1}$ |
| vápa                                                       | $-45^\circ$ | -0,6        |            | -0,6        |            | -0,8        |            | -0,7        |            | -1,0        | -1,5       |
|                                                            | $-30^\circ$ | -1,1        | -2,0       | -0,8        | -1,5       | -0,8        |            | -0,6        |            | -0,8        | -1,4       |
|                                                            | $-15^\circ$ | -2,5        | -2,8       | -1,3        | -2,0       | -0,9        | -1,2       | -0,5        |            | -0,7        | -1,2       |
|                                                            | $-5^\circ$  | -2,3        | -2,5       | -1,2        | -2,0       | -0,8        | -1,2       | +0,2        |            | +0,2        |            |
| gerinc                                                     | $5^\circ$   | -1,7        | -2,5       | -1,2        | -2,0       | -0,6        | -1,2       | 0,0         |            | 0,2         |            |
|                                                            |             | 0,0         |            | 0,0         |            | 0,0         |            | -0,6        |            | -0,6        |            |
|                                                            | $15^\circ$  | -0,9        | -2,0       | -0,8        | -1,5       | -0,3        |            | -0,4        |            | -1,0        | -1,5       |
|                                                            |             | +0,2        |            | +0,2        |            | +0,2        |            | 0,0         |            | 0,0         | 0,0        |
|                                                            | $30^\circ$  | -0,5        | -1,5       | -0,5        | -1,5       | -0,2        |            | -0,4        |            | -0,5        |            |
|                                                            |             | +0,7        |            | +0,7        |            | +0,4        |            | 0,0         |            | 0,0         |            |
|                                                            | $45^\circ$  | 0,0         |            | 0,0         |            | 0,0         |            | -0,2        |            | -0,3        |            |
|                                                            |             | +0,7        |            | +0,7        |            | +0,6        |            | 0,0         |            | 0,0         |            |
|                                                            | $60^\circ$  | +0,7        |            | +0,7        |            | +0,7        |            | -0,2        |            | -0,3        |            |
|                                                            | $75^\circ$  | +0,8        |            | +0,8        |            | +0,8        |            | -0,2        |            | -0,3        |            |

[3]

Tetőhajlás:  $7^\circ$

"F" tetőfelület:  $C_{pe,10;F;nyomás} := 0.04$   $C_{pe,10;F;szívás} := -1.54$

Belső felületek nyomási tényezőinek meghatározása

Tejes homlokzati terület:


$$A_{teljes} := 2 \cdot a \cdot n_{keret} \cdot h_{váll} + 2 \cdot l \cdot h_{váll} + 2 \cdot l \cdot (h_{teljes} - h_{váll}) = 538.117 \text{ m}^2$$

$$A_{nyílás} := \max \langle (h_{ablak} \cdot n_{keret} \cdot a), (h_{kapu} \cdot b_{kapu}) \rangle = 43.2 \text{ m}^2$$

$$\frac{2 \cdot A_{teljes}}{3} = 358.744 \text{ m}^2 > A_{nyílás} = 43.2 \text{ m}^2$$

Az épületnek nincs domináns áttört oldala!

$$C_{pi;poz} := 0.2 \quad C_{pi;neg} := -0.3$$

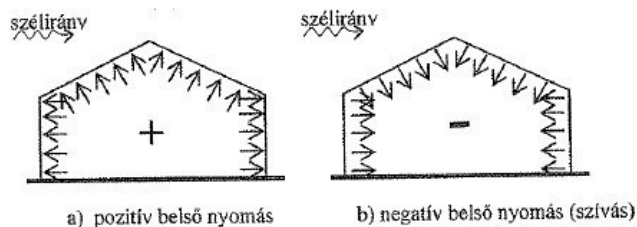


9-12. ábra

[4]

[3]: Deák-Erdélyi-Fernezelyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-9 táblázat

[4]: Deák-Erdélyi-Fernezelyi-Kollár-Visnovitz: Terhek és hatások 9-12 ábra

Külső és belső szél kombinációk:

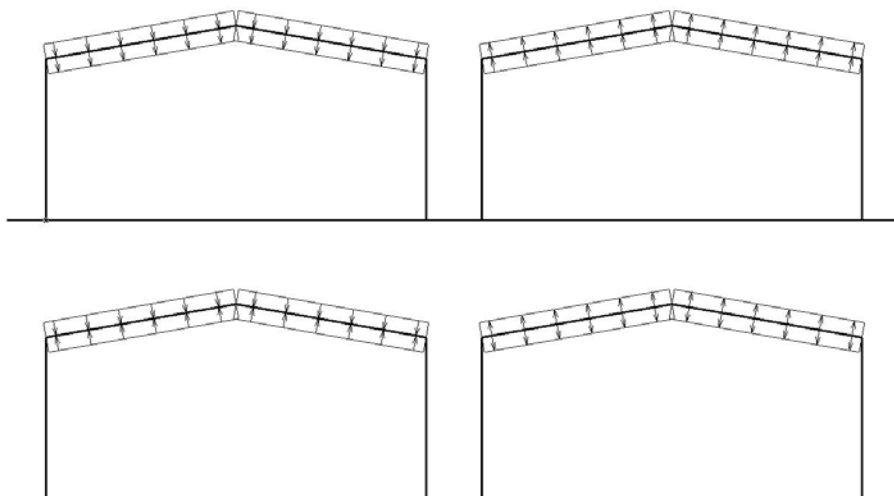

"F" tetőfelület:

$$A: C_{pe;10;F;nyomás} = 0.04$$

$$B: C_{pe;10;F;szívás} = -1.54$$

$$C_{pi;neg} = -0.3$$

$$C_{pi;poz} = 0.2$$

$$C_{p;F;A} := C_{pe;10;F;nyomás} + |C_{pi;neg}| = 0.34$$

$$C_{p;F;B} := C_{pe;10;F;szívás} - |C_{pi;poz}| = -1.74$$

$$C: C_{pe;10;F;nyomás} = 0.04$$

$$D: C_{pe;10;F;szívás} = -1.54$$

$$C_{pi;poz} = 0.2$$

$$C_{pi;neg} = -0.3$$

$$C_{p;F;C} := C_{pe;10;F;nyomás} - |C_{pi;poz}| = -0.16$$

$$C_{p;F;D} := C_{pe;10;F;szívás} + |C_{pi;neg}| = -1.24$$

$$\text{Legnagyobb nyomás: } C_{p;max;nyomás} := \max(C_{p;F;A}, C_{p;F;C}) = 0.34$$

$$\text{Legnagyobb szívás: } C_{p;max;szívás} := \min(C_{p;F;B}, C_{p;F;D}) = -1.74$$

Szélterhek karkterisztikus értéke:



$$w_{p;max;nyomás;k} := C_{p;max;nyomás} \cdot q_p(z) = 0.165 \frac{kN}{m^2}$$

$$w_{p;max;szívás;k} := C_{p;max;szívás} \cdot q_p(z) = -0.842 \frac{kN}{m^2}$$

3.2.3 HASZNOS TERHEK:

$$\text{Nem járható tető: } q_{hasznos;k} := 0.4 \frac{kN}{m^2}$$

#### 4. TERHEK REDUKÁLÁSA

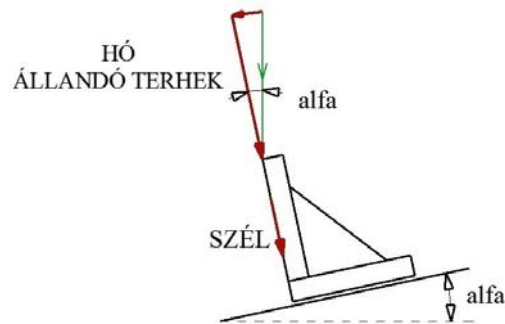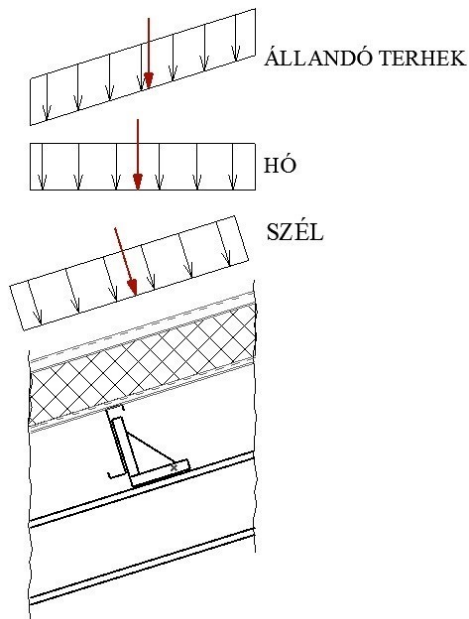

Megjegyzés:

A szelemen tartó bakot csak gerinccel párhuzamos erőhatásra vizsgáljuk, így a tetőszerkezetre ható erők közül csak a bak gerinccel párhuzamos komponenseket vesszük figyelembe. A vízszintes komponenseket a feladat további részében elhanyagoljuk.

Állandó terhek:

$$g_{rétegrend;7;k} := g_{rétegrend;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.201 \frac{kN}{m^2}$$

$$g_{Z;7;k} := g_{Z;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.058 \frac{kN}{m}$$

$$g_{gép;7;k} := g_{gép;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.993 \frac{kN}{m^2}$$

Esetleges terhek:

$$p_{s;7;k} := p_{s;k} \cdot (\cos(\alpha))^2 = 0.985 \frac{kN}{m^2}$$

$$q_{hasznos;7;k} := q_{hasznos;k} \cdot \cos(\alpha) = 0.397 \frac{kN}{m^2}$$

#### 5. TEHERKOMBINÁCIÓK:

5.1 Biztonsági és parciális tényezők:

$$\gamma_{g;sup} := 1.35$$

$$\gamma_{g;inf} := 0.8$$

$$\gamma_q := 1.5$$

$$\psi_{szél;0} := 0.6$$

$$\psi_{hó;0} := 0.5$$

$$\psi_{hasznos;0} := 0$$

$$\psi_{szél;1} := 0.5$$

$$\psi_{hó;1} := 0.2$$

$$\psi_{hasznos;1} := 0$$

$$\psi_{szél;2} := 0$$

$$\psi_{hó;2} := 0$$

$$\psi_{hasznos;2} := 0$$

5.2 ULS:

kiem. hasznos - max szélnyomás

$$E_{d;1} := \gamma_{g;sup} \cdot (g_{rétegrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot q_{hasznos;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} = 3.094 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. hasznos max szélszívás

$$E_{d;2} := \gamma_{g;inf} \cdot (g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot q_{hasznos;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;szívás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} = 1.532 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. hó - max szélnyomás

$$E_{d;3} := \gamma_{g;sup} \cdot (g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 3.238 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. hó - max szélszívás

$$E_{d;4} := \gamma_{g;inf} \cdot (g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;szívás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 1.675 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. szélnyomás

$$E_{d;5} := \gamma_{g;sup} \cdot (g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 2.598 \frac{kN}{m^2}$$

kiem. szélszívás

$$E_{d;6} := \gamma_{g;inf} \cdot (g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k}) + \gamma_q \cdot w_{p,max;szívás;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} + \gamma_q \cdot \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 0.431 \frac{kN}{m^2}$$

$$\text{Métékadó teherkomb.: } E_{max;d} := \max(E_{d;1}, E_{d;2}, E_{d;3}, E_{d;4}, E_{d;5}, E_{d;6}) = 3.238 \frac{kN}{m^2}$$

5.3 SLS - karakterisztikus (ritka):

$$E_{SLS;1} := g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k} + q_{hasznos;7;k} + \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} + \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} = 2.182 \frac{kN}{m^2}$$

$$E_{SLS;2} := g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k} + w_{p,max;nyomás;k} + \psi_{hó;0} \cdot p_{s;7;k} + \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} = 1.851 \frac{kN}{m^2}$$

$$E_{SLS;3} := g_{rétegtrend;7;k} + g_{gép;7;k} + p_{s;7;k} + \psi_{hasznos;0} \cdot q_{hasznos;7;k} + \psi_{szél;0} \cdot w_{p,max;nyomás;k} = 2.278 \frac{kN}{m^2}$$

$$\text{Métékadó teherkomb.: } E_{max;SLS} := \max(E_{SLS;1}, E_{SLS;2}, E_{SLS;3}) = 2.278 \frac{kN}{m^2}$$

## 6. "Z" SZELEMEN TEHERBÍRÁSI ELLENŐRZÉSE:

Megjegyzés:

Az ellenőrzést a *Dr. Dunai László, Ádány Sándor: Lindab Z/C - Gerendák statikai méretezése tervezési útmutató 2. kiadás* című jegyzete alapján végeztem el.


$$\text{"Z200/2" szelemen önsúlya: } E_{Z;d} := \gamma_{g;sup} \cdot g_{Z;7;k} = 0.078 \frac{kN}{m}$$

$$\text{Fesztávolság: } a = 6 \text{ m} \quad \text{Szelemenek távolsága: } d_{szelemen} = 1 \text{ m}$$

Mértékadó teher:

$$E_{szelemen;d} := d_{szelemen} \cdot E_{max;d} + E_{Z;d} = 3.316 \frac{kN}{m}$$

Statikai váz: **5. modell - négy- ill. ennél többtámaszú tartó a közbelső támaszok felett átlapolt illesztéssel, a szélső mezőben azonos illetve erősebb (vastagabb) szelvény alkalmazásával, a szelemen terhelt öve van csak megtámasztva.**



**Z200/2 -es szelemen:**

Határteherbírás - táblázat alapján [5]:  $R_{szelemen;d} := 4.66 \frac{kN}{m}$

Ellenőrzés:  $R_{szelemen;d} = 4.66 \frac{kN}{m}$

$$E_{szelemen;d} = 3.316 \frac{kN}{m}$$

$$Kihasznátság := \frac{E_{szelemen;d}}{R_{szelemen;d}} = 0.712$$

## 7. BAKRA HATÓ ERŐK SZÁMÍTÁSA:

Statikai közelítő modell: kéttámaszú tartó

Egy bakra jutó teher:  $a = 6 \text{ m}$

$$P_{bak;d} := d_{szelemen} \cdot E_{max;d} + E_{Z;d} = 3.316 \frac{kN}{m}$$

**KÖZBENSŐ BAKRA JUTÓ ERŐ:**  $R_{bak;közbenső;d} := P_{bak;d} \cdot a = 19.894 \text{ kN}$

**SZÉLSŐ BAKR JUTÓ ERŐ:**  $R_{bak;szélső;d} := P_{bak;d} \cdot \frac{a}{2} = 9.947 \text{ kN}$

## 8. "Z" SZELEMEN ALAKVÁLTOZÁSI ELLENŐRZÉSE:

"Z200/2" szelemen önsúlya:  $g_{Z;7;k} = 0.058 \frac{kN}{m}$

Fesztávolság:  $a = 6 \text{ m}$  Szelemenek távolsága:  $d_{szelemen} = 1 \text{ m}$

Mértékadó teher:  $E_{szelemen;SLS} := d_{szelemen} \cdot E_{max;SLS} + g_{Z;7;k} = 2.336 \frac{kN}{m}$

Statikai váz: **5. modell - négy- ill. ennél többtámaszú tartó a közbelső támaszok felett átlapolt illesztéssel, a szélső mezőben azonos illetve erősebb (vastagabb) szelvény alkalmazásával, a szelemen terhelt öve van csak megtámasztva. L/200 -as alakváltozási korlátozás.**

[5] Dunai László, Ádány Sándor: Lindab Z/C - Gerendák statikai méretezése tervezési útmutató 2. kiadás

### **Forrásjegyzék:**

- [1]** Frank Máté Ferenc: „Szelementartó bak kísérlettel támogatott tervezése”, TDK-dolgozat, 2014.
- [2]** Frank Máté Ferenc: „Tűzihorganyzott vékonylemezek ellenállás-ponthegeesztett kötéseinek vizsgálata, kötéskép geometriájának minimalizálása”, TDK-dolgozat, 2012.
- [3]** Hegesztési kézikönyv; G. Herden; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.
- [4]** Frank Máté Ferenc: „Tűzihorganyzott vékonylemezekből ellenállás-ponthegeesztett kötésekkel kialakított szelementartó bak mechanikai viselkedésének vizsgálata”, TDK-dolgozat, 2013.