


4. melléklet

Fémhab tömegarányos vizsgálatának eredményei

Próbates t sorszám a	Próbatest térfogata (V) [mm ³]	Anyag térfogat (V_{sz}) [mm ³]	Üreg térfogata (V_l) [mm ³]	Térfogatarány [%]
1	3216,70	549,57	2667,13	82,92
2	3117,70	462,61	2655,09	85,16
3	3129,58	570,43	2559,15	81,77
4	3244,96	493,91	2751,05	84,78
5	3030,44	372,17	2658,27	87,72
6	2803,96	410,43	2393,53	85,36
7	2788,66	406,96	2381,70	85,41
8	3189,55	466,09	2723,46	85,39
9	2710,83	379,13	2331,69	86,01
10	2947,23	379,13	2568,10	87,14
11	2716,08	358,26	2357,82	86,81
12	2829,15	361,74	2467,41	87,21
13	3420,52	448,70	2971,82	86,88
14	2874,30	382,61	2491,69	86,69
15	2680,96	361,74	2319,22	86,51
16	3003,80	393,04	2610,76	86,92
Átlag	2981,53	424,78	2556,74	85,79

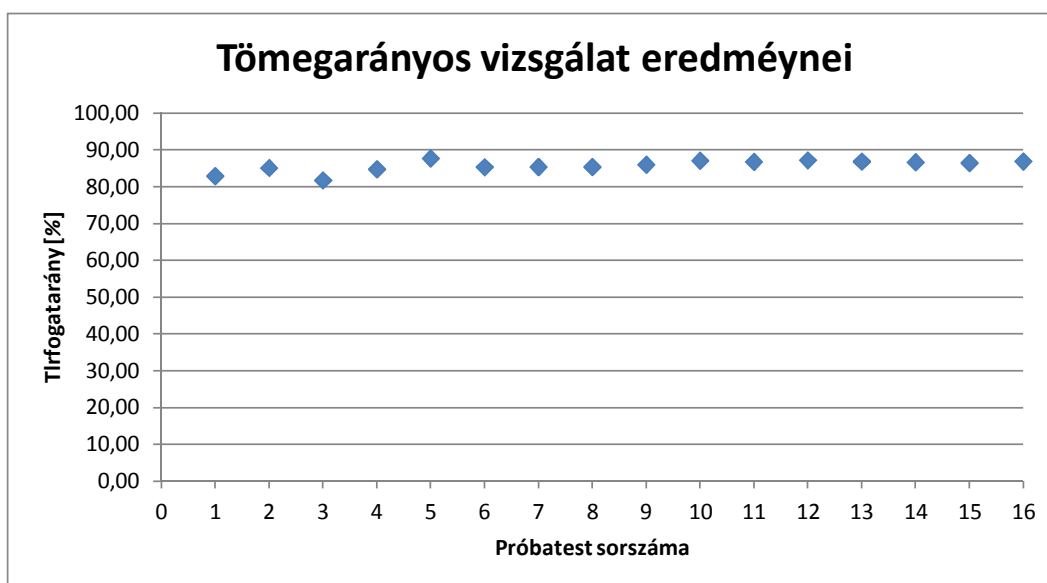

Fémhab térfogatarányos vizsgálatainak eredményei

Próbatestek térfogataránya különböző vizsgálati módszerek esetén

Próbatest sorszáma	Tömegmérési módszer	Térfogatelemzési módszer	Vonalelemzési módszer
1	82,91	79,84	81,411
2	85,16	87,22	83,1435
3	81,77	82,77	83,6055
4	84,77	85,14	87,516
5	87,71	84,8	86,724
6	85,36	87,68	89,1825
7	85,4	83,49	83,2095
8	85,38	83,51	87,912
9	86,01	81,78	88,242
10	87,13	85,45	87,582
11	86,8	83,71	82,995
12	87,21	87,67	84,0015
13	86,88	83,35	81,774
14	86,68	84,07	85,668
15	86,5	83,11	84,777
16	86,91	82,89	87,3345

