



Melléklet

UV-C FlitAir 75 felül történő kifúvás esetén a légsebességek 600 és 1000 m³/h térfogatáramon

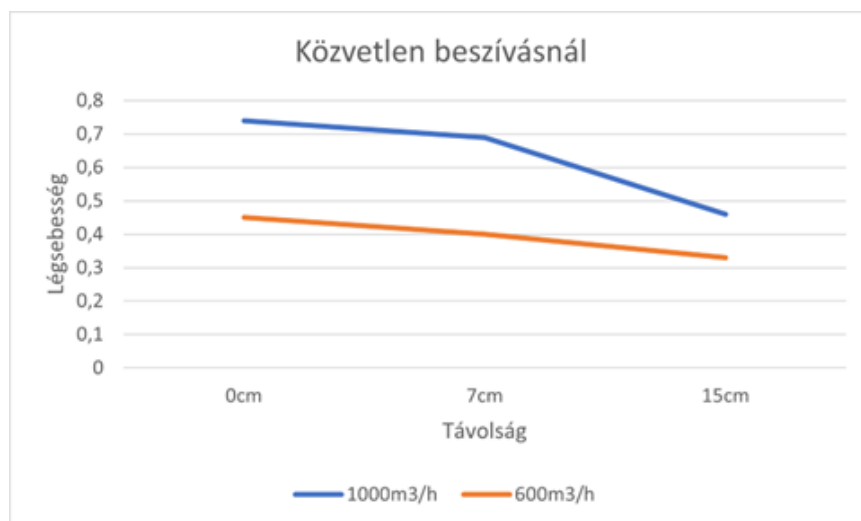

UV-C FlitAir45 felül történő kifúvás esetén a légsebességek 500 m³/h térfogatáramon

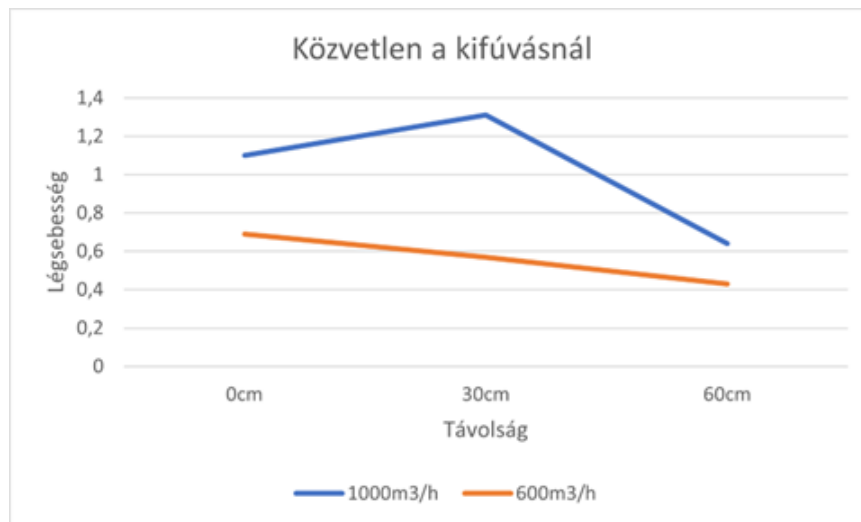

UV-C FlitAir-s 30 (továbbiakban: Légfertőtlenítő) egyedüli működése különböző térfogatáramokon:

400m3/h	Magasság (m)	Távolság				
		0,6m	1,2m	1,8m	2,4m	3m
turbulencia (%)	1,7	34	27	38	38	36
	1,1	62	37	46	41	50
	0,6	36	70	94	39	41
	0,1	23	33	19	23	28
huzatarány (%)	1,7	4	5	8	19	26
	1,1	6	5	7	5	5
	0,6	0	0	0	0	0
	0,1	5	2	2	2	4
légsebesség (m/s)	1,7	0,07	0,08	0,11	0,2	0,23
	1,1	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
	0,6	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04
	0,1	0,08	0,06	0,06	0,06	0,07
hőmérséklet (celsius)	1,7	23,8	23,8	23,7	23,6	23,5
	1,1	23,5	23,5	23,6	23,6	23,6
	0,6	24	24,1	24,3	24,3	24,2
	0,1	23,4	23,4	23,5	23,6	23,6

50m3/h	Magasság (m)	Távolság				
		0,6m	1,2m	1,8m	2,4m	3m
turbulencia (%)	1,7	27	27	22	30	23
	1,1	48	32	33	33	45
	0,6	27	49	26	49	23
	0,1	30	28	19	19	15
huzatarány (%)	1,7	0	0	0	0	0
	1,1	2	2	4	2	4
	0,6	0	0	0	0	0
	0,1	2	4	2	0	0
légsebesség (m/s)	1,7	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
	1,1	0,08	0,06	0,07	0,06	0,07
	0,6	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
	0,1	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05
hőmérséklet (celsius)	1,7	24,5	24,6	24,7	24,8	24,8
	1,1	23,8	23,9	24	24	24
	0,6	24,4	24,5	24,4	24,4	24,3
	0,1	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6

Anemosztát 500m³/h és a légfertőtlenítő 200m³/h a légfertőtlenítő lamellái vízszintesen:

200m ³ /h	Magasság (m)	Távolság				
		0,6m	1,2m	1,8m	2,4m	3m
turbulencia (%)	1,7	39	42	39	41	37
	1,1	0,34	67	29	38	28
	0,6	0,48	42	38	35	37
	0,1	0,49	46	49	44	40
huzatarány (%)	1,7	10	11	24	21	14
	1,1	5	22	39	19	15
	0,6	6	3	6	7	9
	0,1	3	5	7	10	5
légsebesség (m/s)	1,7	0,12	0,13	0,23	0,21	0,16
	1,1	0,08	0,18	0,39	0,2	0,18
	0,6	0,08	0,06	0,09	0,1	0,11
	0,1	0,08	0,08	0,09	0,12	0,08
hőmérséklet (celsius)	1,7	23,5	23,4	23,4	23,5	23,5
	1,1	23,9	23,9	23,7	23,8	23,7
	0,6	23,3	23,3	23,3	23,4	23,5
	0,1	23,7	23,7	23,7	23,7	23,8

légfertőtlenítő 400m³/h lamellák lefelé (tartózkodási zóna irányába) anemosztat 500m³/h:

400m ³ /h	Magasság (m)	Távolság				
		0,6m	1,2m	1,8m	2,4m	3m
turbulencia (%)	1,7	41	34	36	32	35
	1,1	32	45	29	51	52
	0,6					
	0,1					
huzatarány (%)	1,7	12	12	22	58	46
	1,1	9	46	73	20	12
	0,6					
	0,1					
légsebesség (m/s)	1,7	0,14	0,14	0,22	0,49	0,4
	1,1	0,12	0,36	0,62	0,19	0,13
	0,6					
	0,1					
hőmérséklet (celsius)	1,7	23,5	23,2	23,2	23,2	23,3
	1,1	23,8	23,6	23,5	23,7	23,8
	0,6					
	0,1					

Anemosztát légsebességei 500m³/h térfogatáramon a tartózkodási zónában:

500m ³ /h	Magasság (m)	Mérés helye		
		bal széle	közép	jobb széle
turbulencia (%)	1,7	22	28	44
	1,1	36	28	56
	0,6	44	65	47
	0,1	35	39	33
huzatarány (%)	1,7	10	8	14
	1,1	6	5	5
	0,6	3	2	3
	0,1	8	7	9
légsebesség (m/s)	1,7	0,16	0,13	0,17
	1,1	0,1	0,09	0,08
	0,6	0,07	0,06	0,07
	0,1	0,12	0,11	0,14
hőmérséklet (celsius)	1,7	25,2	25,2	25,1
	1,1	25,5	25,4	25,1
	0,6	25,7	25,7	25,7
	0,1	25,4	25,5	25,5